



Manual de Instalação e Operação

Sistema TVR™ Connect DC

Inverter R410A

Unidade Cassete Compacto 4 Vías

5 - 21MBH 220-240V/ 50-60Hz/ 1F



4TVB0005KF000AA

4TVB0008KF000AA

4TVB0010KF000AA

4TVB0012KF000AA

4TVB0015KF000AA

4TVB0018KF000AA

4TVB0021KF000AA

AVISO DE SEGURANÇA

Apenas pessoal qualificado deve instalar e fazer a manutenção do equipamento. A instalação, o acionamento e a manutenção do equipamento de aquecimento, ventilação e ar-condicionado podem ser perigosos e exigem conhecimentos e treinamento específicos. Instalação, ajustes e alterações impróprios do equipamento por pessoal não qualificado podem resultar em morte ou ferimentos graves. Ao trabalhar no equipamento, observe todas as precauções no manual e nas etiquetas, adesivos e rótulos que estão anexados ao equipamento.

Junho de 2023

VRF-SVX062A-PB

TRANE
TECHNOLOGIES™

Introdução

Avisos, cuidados e notificações

Orientações sobre segurança aparecem em todo este manual, conforme necessário. A sua segurança pessoal e o bom funcionamento desta máquina dependem do estrito cumprimento destas precauções.

Os três tipos de orientação são definidos da seguinte maneira:

AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados. Também pode ser usada para alertar contra práticas inseguras.

NOTIFICAÇÃO

Indica uma situação que pode resultar em acidentes e dano somente ao equipamento ou à propriedade.

Questões ambientais importantes

Pesquisas científicas demonstram que certas substâncias químicas produzidas pelo homem podem afetar a camada estratosférica de ozônio natural da terra quando liberadas na atmosfera. Em particular, vários dos elementos químicos identificados que podem afetar a camada de ozônio são os fluidos refrigerantes que contêm cloro, flúor e carbono (CFC) e os que contêm hidrogênio, cloro, flúor e carbono (HCFC). Nem todos os refrigerantes que contêm estes compostos têm o mesmo potencial de impacto ao meio ambiente. A Trane defende o manejo responsável de todos os refrigerantes — incluindo substituições industriais para os CFCs e HCFCs, como HFCs e HCFCs saturados ou não saturados.

Práticas responsáveis importantes de refrigerantes

A Trane acredita que práticas responsáveis de refrigerantes são importantes para o meio ambiente, para nossos clientes e para a indústria de ar-condicionado. Todos os técnicos que lidam com refrigerantes devem ser certificados de acordo com as regras locais. Para os EUA, a lei federal de limpeza do ar (Clean Air Act) (Seção 608) define os requisitos para o manuseio, recuperação e reciclagem de determinados refrigerantes e o equipamento que é usado em tais procedimentos de serviço. Além disso, alguns estados ou municípios podem ter requisitos adicionais que também devem ser seguidos para a gestão responsável de refrigerantes. Conheça a legislação aplicável e a obedeça.

AVISO

É necessário fazer a fiação e o aterramento de campo apropriados!

O não cumprimento dessas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. Toda fiação de campo DEVE ser realizada por pessoal qualificado. Fiação de campo aterrada e instalada inapropriadamente gera riscos de FOGO e ELETROCUSSÃO. Para evitar esses riscos, você DEVE seguir os requisitos para instalação da fiação e aterramento de campo conforme descritos na NEC e em sua legislação elétrica local/estadual. O não cumprimento dessas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório!

Não usar o EPI adequado para o trabalho em execução pode resultar em morte ou ferimentos graves. Para se protegerem de possíveis riscos elétricos, mecânicos e químicos, os técnicos DEVEM seguir as precauções descritas neste manual e nas etiquetas, adesivos e rótulos, bem como as instruções abaixo:

- Antes de instalar/fazer a manutenção desta unidade, os técnicos DEVEM usar todo o EPI necessário para realizar o trabalho; (por exemplo: luvas/mangas resistentes a cortes, luvas de butil, óculos de segurança, capacete de proteção/capacete contra colisão, proteção contra quedas, vestimenta de EPI contra choques elétricos e proteção contra arco voltaico). SEMPRE consulte as Ficha de dados de segurança de material/Ficha de dados de segurança e as diretrizes da OSHA apropriadas para o EPI adequado.
- Ao trabalhar com ou perto de produtos químicos perigosos, consulte SEMPRE as diretrizes apropriadas da Ficha de dados de segurança de material/Ficha de dados de segurança e da OSHA/GHS (Sistema Harmonizado Global de Classificação e Rotulação de Produtos Químicos) para obter informações sobre os níveis de exposição pessoal permitidos, a proteção respiratória adequada e instruções de manipulação.
- Se houver risco de contato elétrico energizado ou arco voltaico, os técnicos DEVEM usar todos os EPI de acordo com a OSHA, NFPA 70E ou outros requisitos específicos de cada país para proteção contra arco voltaico ANTES de fazer a manutenção na unidade. NUNCA EXECUTE NENHUM TESTE DE LIGAÇÃO, DESCONEXÃO OU TENSÃO SEM O EPI DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES ELÉTRICOS E A PROTEÇÃO CONTRA ARCO VOLTAICO APROPRIADOS. CERTIFIQUE-SE DE QUE O EQUIPAMENTO E OS MEDIDORES ELÉTRICOS ESTEJAM ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS PARA A TENSÃO PRETENDIDA.

AVISO

Siga as Políticas de EHS!

O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Todo o pessoal da Trane deve seguir as políticas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) da empresa ao realizar trabalhos, como trabalho a quente, elétrico, proteção contra quedas, bloqueio/sinalização, manuseio de refrigerante etc. Onde os regulamentos locais são mais rigorosos do que essas políticas, esses regulamentos substituem essas políticas.
- O pessoal que não seja da Trane deve sempre seguir os regulamentos locais.

Direitos autorais

Este documento e as informações contidas nele são propriedade da Trane e não podem ser usados ou reproduzidos, em todo ou em parte, sem permissão por escrito. A Trane se reserva o direito de revisar esta publicação a qualquer momento e de fazer alterações em seu conteúdo sem a obrigação de notificar qualquer pessoa desta revisão ou alteração.

Marcas registradas

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Histórico de revisão

As atualizações do modelo são:

- Data dos direitos autorais alterada para ©2020 Trane ou ©2020 American Standard (quando aplicável). Será necessário usar texto condicional para selecionar Trane ou American Standard nas páginas de apresentação.
- A declaração de confidencialidade foi atualizada para usar Trane.
- Novo design da capa.
- Adicionado o novo logotipo da Trane Technologies apenas nas capas da Trane (não se aplica à American Standard).
- Contracapas atualizadas com novos padrões da Trane e da American Standard.
- Remoção da Ingersoll Rand.



Introdução

Direitos autorais

Este documento e as informações contidas nele são propriedade da Trane e não podem ser usados ou reproduzidos, em todo ou em parte, sem permissão por escrito. A Trane se reserva o direito de revisar esta publicação a qualquer momento e de fazer alterações em seu conteúdo sem a obrigação de notificar qualquer pessoa desta revisão ou alteração.

Marcas registradas

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Histórico de revisão

As atualizações do modelo são:

- Data dos direitos autorais alterada para ©2020 Trane ou ©2020 American Standard (quando aplicável). Será necessário usar texto condicional para selecionar Trane ou American Standard nas páginas internas.
- A declaração de confidencialidade adicionou condições para a Trane e a American Standard.
- Novo design da capa com o novo logotipo da Trane Technologies.
- Contracapa atualizada com novo padrão.
- Remoção da Ingersoll Rand.

Índice

Introdução.....	2
Avisos de advertência	7
Conteúdo de advertência.....	8
Sinalização de proibição	8
Precauções de segurança.....	8
Requisitos de segurança elétrica	9
Apêndice	9
Operação	13
Precauções de operação	13
Operação ideal.....	15
Faixa de operação	15
Sintomas que não são defeitos.....	16
Proteção normal do condicionador de ar.....	16
Fenômenos normais que não indicam falhas no condicionador de ar	16
Painel do mostrador	18
Funções do mostrador:.....	18
Instalação (Leia atentamente este manual antes de instalar a IDU)	19
Precauções de instalação.....	19
Requisitos de qualificação e regulamentação de segurança.....	19
Precauções sobre transporte e elevação do condicionador de ar	21
Locais da instalação proibidos.....	21
Locais recomendados para a instalação	22
Peças.....	24
Descrição das peças.....	24
Materiais de instalação	26
Acessórios.....	26
Acessórios comprados localmente.....	27
Requisitos para o material isolante térmico	28
Preparos antes da instalação.....	29
Verificação de desempacotamento.....	29
Posicionamento da IDU.....	29
Determine a posição da abertura do teto, da unidade e dos parafusos de içamento.....	30
Instalação da IDU	32
Instalação com parafusos de elevação.....	32
Teto existente (a superfície do teto precisa ser nivelada)	33
Novas salas e tetos.....	35
Instalação do painel	36
Remova a grelha de entrada de ar.....	36
Instalar o painel	37
Instale a grelha de sucção	38

Instalação da tubulação de conexão do gás refrigerante	39
Requisitos de comprimento e diferença de nível das conexões da tubulação para a IDU e a ODU.....	39
Layout da tubulação.....	39
Etapas de conexão da tubulação	40
Conexão da tubulação	40
Deslocamento de nitrogênio	41
Alargamento	41
Aperto da porca	41
Fixação da tubulação de gás refrigerante	42
Bombeamento a vácuo	43
Detecção de vazamento	43
Tratamento de isolamento térmico.....	43
Instalação do tubo de drenagem	44
Instalação do tubo de descarga de água para a IDU	44
Teste de descarga de água	47
Conexão elétrica	48
Características elétricas.....	49
Diagrama esquemático dos blocos terminais principais da placa de controle principal.....	49
Fiação	50
Controle do aplicativo	65
Códigos e definições de erros	65
Códigos e definições do status de operação (não são erros).....	69
Descrição da verificação rápida	70
Configuração ESP.....	71
Execução de teste.....	73
Antes da execução de teste, certifique-se do seguinte.....	73
Execução de teste.....	73
IDU.....	73
ODU	73
Inspeção após a instalação.....	74
Limpeza, manutenção e serviço pós-venda	76
Advertência de segurança	76
Limpeza e manutenção.....	77
Limpeza do filtro de ar	77
Diagrama do procedimento.....	77
Limpeza de saídas de ar e painéis externos.....	78
Manutenção de Peças Convencionais	80
Manutenção do trocador de calor e bandeja de dreno.....	80
Manutenção do ventilador.....	80
Manutenção do Motor Principal.....	81
Manutenção do evaporador.....	82
Manutenção da Bomba de Água.....	83

⚠ Advertência de segurança

Leia integralmente e certifique-se de que você entendeu completamente as precauções de segurança (incluindo sinais e símbolos) deste manual e siga as instruções durante o uso para evitar danos à saúde ou à propriedade.

Explicação dos símbolos exibidos na unidade

 	ADVERTÊNCIA	Este símbolo mostra que o aparelho utiliza gás refrigerante inflamável. Se o gás refrigerante vazar e for exposto a uma fonte de ignição externa, há risco de incêndio.
	CUIDADO	Este símbolo mostra que o manual de operação deve ser lido cuidadosamente.
	CUIDADO	Este símbolo mostra que um profissional deve manusear este equipamento com a ajuda do manual de instalação.
	CUIDADO	Este símbolo mostra que há informações disponíveis, como o manual de operação ou de instalação.



Cuidado: risco de incêndio

(Para IEC 60335-2-40: 2018 apenas)



Cuidado: risco de incêndio

(Para IEC/EN 60335-2-40 exceto IEC 60335-2-40: 2018)

Observação

Os símbolos acima são aplicáveis a sistemas que usam o gás refrigerante.

Avisos de advertência

Diferentes símbolos são usados para indicar os níveis de gravidade. Siga as instruções e garanta uma operação segura.

 Perigo	O não cumprimento da advertência pode causar ferimentos graves ou morte.
 Advertência	O não cumprimento da advertência pode causar ferimentos graves ou morte, danos à propriedade ou riscos de choque elétrico ou incêndio.
 Cuidado	O não cumprimento da advertência pode causar ferimentos leves, danos ao produto ou à propriedade ou outras situações inseguras.
 Atenção	Informações úteis de operação e manutenção.

Conteúdo de advertência



Garanta aterramento
adequado



Apenas para uso
por profissionais

Sinalização de proibição



Proibido materiais
inflamáveis



Proibida corrente
alternada



Proibido expor
ao fogo direto




Proibido uso de materiais
ácidos ou alcalinos

Precauções de segurança

⚠ Perigo

Durante tempestades, desconecte o interruptor principal. Caso contrário, a incidência de raios pode danificar a unidade.

Em caso de vazamento de gás refrigerante, é proibido fumar e utilizar chamas de qualquer tipo no local. Desconecte o interruptor de alimentação principal imediatamente, abra as janelas para permitir a ventilação, mantenha-se longe do ponto de vazamento e entre em contato com o representante local ou o suporte técnico para solicitar um reparo profissional.



⚠ Advertência

A instalação do condicionador de ar deve estar em conformidade com os padrões locais e códigos elétricos e instruções relevantes deste manual.


Não use qualquer produto de limpeza líquido, liquefeito ou corrosivo para limpar esta unidade, e não pulverize água ou outros líquidos na unidade. Caso contrário, as peças de plástico da unidade poderão sofrer danos e há o risco de choques elétricos. Desconecte o interruptor principal antes do procedimento de limpeza e manutenção para evitar acidentes.

Solicite que um profissional remova e reinstale o condicionador de ar.

Solicite assistência de manutenção e reparo a um profissional.

Este condicionador de ar é classificado como um "aparelho que não é acessível ao público em geral".

A IDU deve ser posicionada a uma altura longe de crianças e pelo menos a 2,5 m do chão.

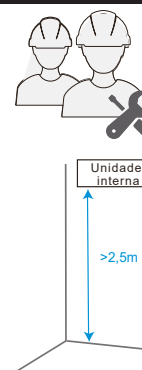

⚠ Cuidado

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções a respeito do uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

As unidades são consideradas condicionadores de ar de unidade parcial, estão em conformidade com as normas internacionais de unidade parcial, e só devem ser conectadas a outras unidades que também estejam em conformidade com as normas internacionais de unidade parcial correspondentes.

Requisitos de segurança elétrica

⚠ Advertência

O condicionador de ar deve ser instalado de acordo com as especificações de fiação locais.

A instalação da fiação deve ser executada por um eletricista qualificado.

Toda a instalação de fiação deve estar em conformidade com especificações de segurança elétrica.

O condicionador de ar deve ser aterrado adequadamente. Especificamente, o interruptor principal do condicionador de ar deve possuir aterramento confiável.

Antes de entrar em contato com os dispositivos de fiação, desative todas as fontes de alimentação.

O usuário **NÃO DEVE** desmontar ou reparar o condicionador de ar. Isso pode ser perigoso. Em caso de falha, desligue imediatamente a energia e entre em contato com o representante local ou suporte técnico.

Uma fonte de alimentação separada e que atenda aos valores dos parâmetros nominais deve ser fornecida para o condicionador de ar.



A fiação fixa, à qual o condicionador de ar está conectado, deve estar equipada com um dispositivo de interrupção de energia que atenda aos requisitos da fiação.

Para evitar perigo, o cabo de alimentação danificado deve ser substituído por profissionais do departamento de manutenção ou de um departamento similar do fabricante.

A placa do circuito (PCB) do condicionador de ar possui um fusível para fornecer proteção de sobrecorrente.

As especificações do fusível estão impressas na placa do circuito.

OBSERVAÇÃO: Para as unidades que utilizam gás refrigerante, use apenas fusível de cerâmica à prova de explosão.




⚠ Cuidado

Sempre aterre o interruptor de alimentação principal.

Não use cabos de alimentação danificados. Substitua-os se estiverem danificados.

Quando o condicionador de ar é usado pela primeira vez ou está desligado por muito tempo, é preciso conectá-lo à fonte de alimentação e aquecer por pelo menos 12 horas antes do uso.



Apêndice

⚠ Advertência

As seguintes instruções se aplicam aos sistemas de gás refrigerante.

Antes de iniciar os sistemas que contêm gases refrigerantes inflamáveis, é necessário realizar verificações de segurança para garantir que o risco de ignição seja minimizado.

Para reparos no sistema de gás refrigerante, as seguintes precauções devem ser tomadas antes de conduzir o trabalho no sistema.

Um procedimento controlado deve ser adotado para que o risco de presença de gás ou vapor inflamável seja minimizado durante a execução do trabalho.

Toda a equipe de manutenção e outras pessoas próximas ao local devem ser instruídas sobre a natureza do trabalho que está sendo executado. O trabalho em ambientes confinados deve ser evitado. A área em torno do espaço de trabalho deve ser isolada. Certifique-se de que o espaço foi vistoriado para verificar a presença de materiais combustíveis.

A área deve ser verificada com um detector de gás refrigerante apropriado antes e durante o trabalho para garantir que os profissionais tenham ciência sobre condições potencialmente inflamáveis.

Certifique-se de que o equipamento de detecção de vazamentos usado seja adequado para usar com gases refrigerantes inflamáveis, ou seja, ele não pode produzir faíscas, deve possuir vedação adequada ou deve possuir segurança inerente. Se algum trabalho a quente for realizado no equipamento de refrigeração ou em qualquer peça associada, equipamentos de combate a incêndios apropriados devem estar acessíveis. Tenha à disposição um extintor de incêndio de pó químico ou de CO2 próximo à área do trabalho.

Nenhuma pessoa que esteja realizando trabalhos em um sistema de refrigeração que exponha qualquer tubulação que contenha gás refrigerante inflamável, no momento ou anteriormente, deve usar recursos de ignição que gerem riscos de incêndio.

Todas as possíveis fontes de ignição, incluindo cigarros, devem ser mantidas suficientemente afastadas do local de instalação, de reparo, de remoção ou de descarte, pois há possibilidade de liberação de gás refrigerante inflamável nessas situações.

Antes da realização do trabalho, a área ao redor do equipamento deve ser inspecionada para garantir que não existam materiais inflamáveis ou com risco de incêndio. Sinalizações de "Proibido fumar" devem ser exibidas.

Certifique-se de que a área esteja aberta ou adequadamente ventilada antes de realizar qualquer tipo de trabalho no sistema ou algum trabalho a quente. O local deve possuir ventilação durante todo o período do trabalho.

A ventilação deve dispersar o gás refrigerante liberado de maneira segura e, de preferência, expeli-lo para o ambiente externo.

A troca de componentes elétricos deve ser feita usando componentes adequados e condizentes com as especificações.

As diretrizes de manutenção e serviço do fabricante devem ser seguidas a todo momento. Caso tenha dúvidas, consulte o departamento técnico do fabricante para obter assistência.

As seguintes verificações devem ser conduzidas em instalações que utilizam gases refrigerantes inflamáveis:

- O volume de carga deve estar de acordo com o tamanho do ambiente em que serão instaladas as peças que contém gás refrigerante.
- As máquinas e saídas de ventilação devem funcionar adequadamente e não podem estar obstruídas.
- Se um circuito de refrigeração indireta estiver sendo usado, o circuito secundário deve ser inspecionado quanto à presença de gás refrigerante.
- As marcações nos equipamentos devem permanecer visíveis e legíveis. Qualquer marcação e sinal ilegível deve ser corrigido.
- A tubulação ou os componentes de refrigeração estão instalados de maneira que não sejam expostos a qualquer substância que possa corroer os componentes que contém gás refrigerante, a menos que os componentes sejam feitos de materiais inerentemente resistentes à corrosão ou estejam adequadamente protegidos contra corrosão.

O reparo e manutenção de componentes elétricos devem incluir uma verificação de segurança inicial e procedimentos de inspeção de componentes.

Se ocorrer uma falha que pode comprometer a segurança, nenhuma fonte de alimentação deve ser conectada ao circuito até que o problema seja solucionado. Se o problema não puder ser corrigido imediatamente e for necessário continuar a operação, uma solução temporária adequada pode ser adotada. Isso deve ser reportado ao proprietário do equipamento para que todos os envolvidos estejam cientes.

As verificações iniciais de segurança incluem:

- Verificar se os capacitores estão descarregados: isso deve ser feito de maneira segura para evitar a formação de faíscas.
- Verificar se não há exposição de nenhum componente elétrico e fiação sob tensão durante a recarga, recuperação ou limpeza do sistema.
- Verificar se o aterramento está conectado.

Durante reparos a componentes de vedação, as fontes de alimentação devem estar desconectadas do equipamento em manutenção antes da remoção de qualquer tampa de vedação etc. Se for extremamente necessário manter a alimentação elétrica do equipamento durante o serviço, uma forma de detecção de vazamento deve estar funcionando todo o tempo e deve estar localizada no ponto mais crítico para alertar sobre situações potencialmente perigosas.

Deve ser dada atenção especial aos pontos a seguir para garantir que, ao trabalhar com componentes elétricos, a proteção não seja alterada de tal forma que o nível de proteção seja afetado. Isso deve incluir danos a cabos, conexões em excesso, terminais diferentes da especificação original, danos a vedações, encaixes incorretos de buchas, etc.

Verifique se as vedações ou os materiais de vedação não se degradaram a ponto de prejudicar a finalidade de impedir a formação de atmosferas inflamáveis.

As peças de reposição devem estar de acordo com as especificações do fabricante.

Não aplique nenhuma carga indutiva ou de capacitância permanentes ao circuito sem antes garantir que elas 05 Advertência de segurança sejam adequadas à tensão e à corrente permitidas para o equipamento correspondente.

Os componentes intrinsecamente seguros são os únicos tipos de componente que podem ser usados sob tensão na presença gases inflamáveis. O aparelho de teste deve possuir a classificação correta.

Substitua os componentes utilizando apenas as peças especificadas pelo fabricante. Outras peças podem ocasionar a ignição do gás refrigerante caso haja um vazamento do mesmo.

Verifique se o cabeamento não está sujeito ao desgaste, corrosão, pressão excessiva, vibração, superfícies afiadas ou outros efeitos adversos. A verificação também deve levar em conta os efeitos da depreciação e vibração contínua das fontes, como compressores e ventiladores. Ao acessar o circuito de gás refrigerante para reparos ou qualquer outro propósito, os procedimentos convencionais devem ser adotados. É importante seguir as práticas recomendadas correspondentes.

Levando em consideração a inflamabilidade, os seguintes procedimentos devem ser seguidos:

- Remova o gás refrigerante.
- Purifique o circuito com gás inerte.
- Faça a evacuação.
- Purifique novamente com gás inerte.
- Abra o circuito através de corte ou brasagem.

A carga de gás refrigerante deve ser recuperada em cilindros de recuperação apropriados. O sistema deve ser "purificado" com nitrogênio livre de oxigênio (OFN) como medida de segurança. Pode ser necessária a repetição desse processo diversas vezes. Ar ou oxigênio comprimido não devem ser usados nesta tarefa.

A lavagem deve ser executada ao eliminar o vácuo do sistema com OFN e ao continuar o preenchimento até que a pressão de trabalho seja alcançada. Logo após, deve-se ventilar para a atmosfera e criar um vácuo adequado.

Este processo deve ser repetido até que o gás refrigerante esteja dentro do sistema. Quando a carga final de OFN é usada, o sistema deve ser ventilado até atingir a pressão atmosférica para permitir o andamento do trabalho.

Essa operação é extremamente vital para a realização de procedimentos de brasagem em trabalhos com tubulações.

Certifique-se de que a saída da bomba de vácuo não esteja perto de nenhuma fonte de ignição e que o local esteja bem ventilado.

Garanta que não ocorra a contaminação de gases refrigerantes diferentes ao usar o equipamento de recarga.

Mangueiras ou linhas devem ser o mais curtas possível para minimizar o volume de gás refrigerante utilizado.

Antes de recarregar, o sistema deve ser submetido a teste de pressão com OFN.

Desativação DD.12:

Antes de realizar este procedimento, é essencial que o técnico tenha familiaridade completa com o equipamento e todas as suas informações. Recomenda-se a utilização de práticas recomendadas, para que todos os refrigerantes sejam recuperados com segurança. Antes da execução da tarefa, uma amostra de óleo e refrigerante deve ser coletada caso seja necessária uma análise antes da reutilização do refrigerante recuperado. É essencial que a energia elétrica esteja disponível antes do início da tarefa.

- a) Familiarize-se com o equipamento e sua operação.
- b) Isole eletricamente o sistema.

c) Antes de iniciar os procedimentos, assegure que:

- Equipamentos de manuseio mecânico estão disponíveis, se necessário, para manusear os cilindros de gás refrigerante.
- Todos os equipamentos de proteção individual estão disponíveis e são usados corretamente.
- O processo de recuperação é supervisionado em todos os momentos por uma pessoa qualificada.
- Os equipamentos e cilindros de recuperação estão em conformidade com os padrões apropriados.

d) Bombeie o sistema de gás refrigerante, se possível.

e) Se não for possível bombear a vácuo, repita o processo diversas vezes para que o gás refrigerante seja removido das diversas partes do sistema.

f) Certifique-se de que o cilindro está dentro das escalas antes de iniciar a recuperação.

g) Inicie o maquinário de recuperação e realize a operação de acordo com as instruções do fabricante.

h) Não encha demais os cilindros. (Não exceda 80 % de volume líquido de carga).

i) Não exceda a pressão operacional máxima do cilindro, mesmo que seja temporariamente.

j) Quando os cilindros forem abastecidos corretamente e o processo for finalizado, certifique-se de que os cilindros e o equipamento foram removidos do local prontamente e todas as válvulas de isolamento do equipamento foram fechadas.

k) O gás refrigerante recuperado não deve ser recarregado em outro sistema de refrigeração a menos que esse sistema tenha sido limpo e verificado.

O equipamento deve ser etiquetado, informando que foi desativado e que o gás refrigerante foi esvaziado. A etiqueta deve ser datada e assinada. Certifique-se de que o equipamento está etiquetado apropriadamente, informando que o equipamento contém gás refrigerante inflamável. Ao remover o gás refrigerante de um sistema, tanto para manutenção como para a desativação, recomenda-se o uso de boas práticas de remoção segura de gases refrigerantes.

Ao transferir o gás refrigerante para os cilindros, certifique-se de que sejam utilizados apenas cilindros adequados de recuperação do gás refrigerante. Certifique-se de que o número correto de cilindros para armazenar a carga total do sistema esteja disponível. Todos os cilindros usados no procedimento são desenvolvidos e identificados para o gás refrigerante recuperado (isto é, cilindros especiais para a recuperação de gás refrigerante).

Os cilindros devem ser abastecidos através de válvulas de alívio de pressão e válvulas de fechamento associadas em bom estado de funcionamento. Deve-se evacuar os cilindros de recuperação vazios e, se possível, estes também devem ser resfriados antes da realização da recuperação.

O equipamento de recuperação deve estar em bom estado de funcionamento, em conformidade com o conjunto de instruções disponíveis e deve ser adequado para a recuperação de gases refrigerantes inflamáveis. Além disso, um conjunto de balanças calibradas deve estar disponível e em boas condições de funcionamento. As mangueiras devem estar completas e os acoplamentos devem estar em boas condições e livre de vazamentos. Antes de usar a máquina de recuperação, verifique se ela está em boas condições, se a manutenção foi conduzida apropriadamente e se todos os componentes elétricos estão vedados para prevenir ignição em caso de liberação do gás refrigerante. Caso tenha dúvidas, consulte o fabricante. O gás refrigerante recuperado deve ser devolvido ao fornecedor de gás refrigerante, dentro do cilindro de recuperação adequado, e deve receber a adição de um Aviso de Transferência de Resíduos relevante. Não misture gases refrigerantes em unidades de recuperação e, especialmente, não misture em cilindros.

Se os compressores ou óleos do compressor tiverem que ser removidos, certifique-se de que tenham sido evacuados para um nível aceitável para garantir que o gás refrigerante inflamável não entre em contato com o lubrificante. O processo de evacuação deve ser realizado antes da devolução dos compressores aos fornecedores.

Para acelerar este processo, deve-se empregar apenas aquecimento elétrico no corpo do compressor. A drenagem de óleo de um sistema deve ser feita com segurança. **Advertência:** desconecte o aparelho da fonte de alimentação durante o serviço e na substituição de peças.

Estas unidades são consideradas condicionadores de ar de unidade parcial, estão em conformidade com os requisitos de unidade parcial desta Norma Internacional, e só devem ser conectadas a outras unidades que também estejam em conformidade com as normas internacionais de unidade parcial correspondentes.

Operação

1. Precauções de operação

Advertência

Se a unidade não for usada por um longo período, desconecte o interruptor de alimentação. Caso contrário, pode ocorrer um acidente.

A altura da instalação do condicionador de ar deve ser de pelo menos 2,5 m acima do chão para evitar os seguintes riscos:

1. *Contato com peças em movimento ou sob tensão, como ventiladores, motores ou difusores por não profissionais. As peças em operação podem causar danos às pessoas, e os conjuntos de transmissão também podem ser danificados.*
2. *Ficar muito perto do condicionador de ar pode reduzir o nível de conforto.*

Quando o produto é usado próximo a um dispositivo de combustão, a sala deve ser ventilada regularmente. Caso contrário, o suprimento de oxigênio pode ser insuficiente.

Não permita que crianças brinquem com o condicionador de ar. Caso contrário, pode ocorrer um acidente.

Não exponha as IDUs ou o controle à umidade ou água, uma vez que isso pode causar curto-circuito ou incêndio.

Não coloque nenhum aparelho que produza chama aberta nas proximidades do fornecimento de ar do condicionador de ar. Isso pode interferir na combustão do aparelho.

Não use ou armazene gases ou líquidos inflamáveis como gás natural, spray de cabelo, tinta ou gasolina próximo ao condicionador de ar. Caso contrário, pode ocorrer incêndio.

Para evitar acidentes, não coloque animais ou plantas diretamente na frente do fornecimento de ar do condicionador de ar.

Caso o aparelho apresente condições anormais, como ruído incomum, cheiro, fumaça, aumento de temperatura e/ou vazamento elétrico, desligue a energia imediatamente e entre em contato com seu representante local ou atendimento ao cliente do condicionador de ar. Não conserte o condicionador de ar por conta própria.

Não aproxime sprays inflamáveis ao condicionador de ar, e nem pulverize diretamente no condicionador de ar. Caso contrário, pode ocorrer incêndio.


Não coloque recipientes com água sobre o condicionador de ar. Se submerso em água, o isolamento elétrico do condicionador de ar enfraquecerá, o que pode resultar em choque elétrico.

Após longo tempo de uso, verifique se a plataforma de instalação sofreu qualquer tipo de desgaste. Se houver indícios de desgaste, a unidade pode cair e causar ferimentos.

Não acione o interruptor com as mãos molhadas, pois isso pode causar choque elétrico.

Durante a manutenção do condicionador de ar, certifique-se de desligar o condicionador de ar e desconectar a fonte de alimentação. Caso contrário, a alta velocidade do ventilador interno poderá causar ferimentos.

O condicionador de ar não pode ser usado para preservar alimentos, animais e plantas, instrumentos de precisão, obras de arte, etc. Pode haver degradação da qualidade desses objetos, caso seja usado para esse fim.



Precauções de operação

Não utilize fusíveis como fio de cobre ou ferro que não tenham as capacidades especificadas. Caso contrário, pode ocorrer mau funcionamento ou incêndio. A fonte de alimentação deve usar o circuito único do condicionador de ar na tensão nominal.

Não coloque itens de valor abaixo do condicionador de ar. Problemas de condensação no condicionador de ar podem danificar os itens valiosos.

Quando o condicionador de ar precisar ser movido e reinstalado, essa tarefa deve ser realizada por um revendedor local ou um técnico.

Cuidado

Para orientações de uso adequado do condicionador de ar, consulte a seção "Operação" deste manual. Caso contrário, a proteção interna poderá ser acionada, a unidade pode começar a gotejar ou os efeitos de resfriamento e aquecimento podem ser prejudicados.

A temperatura do ambiente deve ser ajustada adequadamente, especialmente na presença de idosos, crianças ou pacientes na sala.



Trovões ou inicialização e interrupção de equipamentos elétricos de grande porte de fábricas nas proximidades podem causar mau funcionamento do condicionador de ar.

Desligue o interruptor de alimentação principal por alguns segundos e reinicie o condicionador de ar.

Para evitar a reinicialização acidental do disjuntor térmico, o condicionador de ar não pode ser alimentado por um dispositivo de ativação externa como um temporizador ou conectado a um circuito que é ligado e desligado por um temporizador com componentes elétricos em comum.

Verifique se o filtro de ar está instalado apropriadamente. Confirme se as portas de entrada e saída da IDU/ODU não estão obstruídas.

Se o condicionador de ar não for usado por um longo período de tempo, limpe o filtro de ar antes de ligá-lo novamente. Caso contrário, a poeira e mofo do filtro pode contaminar o ar ou produzir odores desagradáveis. Para obter mais detalhes, consulte a seção "Limpeza e manutenção".



2. Operação ideal

Para melhorar o efeito de resfriamento e aquecimento ao levar em consideração as movimentações do ar, onde o ar frio desce e o ar quente sobe, recomendamos posicionar a grelha em um ângulo de 40° a 70° em relação ao teto durante as operações de resfriamento e aquecimento.



⚠ Cuidado

Pode ser formada condensação na superfície da grelha caso seja utilizada em um ângulo de 40° por muito tempo. Recomenda-se ligar a função anticondensação, através do controle com fio, para prevenir esta situação.

Faixa de operação

Para manter o desempenho ideal, opere o condicionador de ar nas seguintes condições de temperatura

Resfriamento	Temperatura interna	16~32°C
	Umidade interna	≤80% (Quando a umidade excede 80 %, o longo de tempo de funcionamento da IDU pode causar a condensação da superfície da IDU ou emitir ar frio parecido com névoa pela saída de ar.)
Aquecimento	Temperatura interna	15~30°C

⚠ Cuidado

A unidade interna opera com estabilidade na faixa de temperatura indicada na tabela acima. Se o funcionamento estiver fora da faixa de operação, a unidade interna pode parar de funcionar.

3. Sintomas que não são defeitos

Proteção normal do condicionador de ar

Durante a operação, os seguintes fenômenos são considerados normais e não necessitam de manutenção.

Proteção	Quando o botão de ligar/desligar estiver ativado, se o sistema for iniciado logo após ele ser interrompido, é normal que a unidade externa não funcione por cerca de quatro minutos porque o início/desligamento frequente do compressor não é suportado.
Proteção contra o ar frio (Tipo de bomba de calor)	No modo de aquecimento (incluindo aquecimento em modo automático), quando o trocador de calor interno não atinge certa temperatura, o ventilador interno é desligado ou funciona em modo lento até que o trocador de calor aqueça para evitar a emissão de ar frio.
Degelo (Tipo de bomba de calor)	Quando a temperatura externa estiver baixa e com alta umidade, pode haver o acúmulo de gelo no trocador de calor da unidade externa. Isso pode reduzir a capacidade de aquecimento do condicionador de ar. Neste caso, o condicionador de ar interrompe o aquecimento, entra no modo de degelo automático e retorna ao modo de aquecimento após o término do degelo. Durante o degelo, o ventilador externo para de funcionar e o ventilador interno funciona usando a função de proteção contra o ar frio. O tempo da operação de degelo varia de acordo com a temperatura exterior e com a quantidade de gelo formada. Geralmente, a operação dura de 2 a 10 minutos. Durante o processo de degelo, a ODU pode emitir vapor devido ao degelo rápido. Essa operação é normal.
Anticondensação	Quando a unidade interna detecta alta umidade, o condicionador de ar ajustará o ângulo do difusor e a velocidade do ventilador para evitar condensação e gotejamento. (Esta função não estará disponível em um painel fabricado por outras empresas.)

Fenômenos normais que não indicam falhas no condicionador de ar

Os seguintes fenômenos são considerados normais durante a operação do condicionador de ar. Eles não precisam ser resolvidos, ou podem ser resolvidos de acordo com as instruções abaixo.

■ **A IDU está emitindo névoa branca**

1. Caso a unidade interna esteja funcionando no modo de resfriamento em um ambiente com umidade relativa interna muito alta, uma névoa branca pode ser gerada devido à umidade e à diferença de temperatura entre a entrada e a saída de ar.
2. Quando o modo de aquecimento do condicionador de ar é ativado após degelo, a unidade interna faz a descarga da umidade gerada pelo descongelamento na forma de vapor.

■ **A IDU está expelindo poeira**

É necessário fazer a limpeza do filtro de ar se o condicionador de ar não for usado por muito tempo ou quando for usado pela primeira vez. Caso contrário, a poeira infiltrada na IDU será expelida.

■ A IDU está emitindo odores

A unidade interna absorve os odores da sala, móveis, cigarro, entre outros, e os dispersa durante o funcionamento.

Recomendamos que seja feita manutenção e limpeza regular no condicionador de ar por técnicos profissionais.

■ Há água pingando na superfície do condicionador de ar

Se a umidade relativa interna for alta, é normal que ocorra condensação ou um pouco de água sendo soprada na superfície do condicionador de ar.

■ Som da formação de gelo devido à "limpeza automática"

Durante a limpeza automática, você pode escutar um som baixo de clique por cerca de 10 minutos. Isso indica que a unidade interna está congelando, o que é normal.

■ O condicionador de ar emite ruídos baixos

1. Quando o condicionador de ar está nos modos "Auto" (Automático), "Cool" (Resfriamento), "Dry" (Seco) e "Heat" (Aquecimento), ele pode emitir um som sibilante baixo e contínuo que é causado pelo fluxo de gás refrigerante entre a unidade interna e externa.
2. Um som sibilante pode ser ouvido por um curto período de tempo quando o condicionador de ar para de funcionar ou durante o descongelamento. Isso acontece quando o fluxo do gás refrigerante é alterado ou interrompido.
3. Quando o condicionador de ar está no modo Cool (Resfriamento) ou Dry (Seco), um pequeno e contínuo som de movimentação pode ser ouvido, que é causado pela bomba de drenagem.
4. Um som estridente pode ser ouvido quando o condicionador de ar inicia ou para de funcionar. Isso é causado pela expansão ou encolhimento das peças ou materiais do aparelho devido à mudança de temperatura. O som desaparece quando o condicionador de ar estiver funcionando normalmente.

■ Alteração do modo de refrigeração/aquecimento (não disponível para as unidades que contêm apenas o modo de refrigeração) para o modo de somente ventilação

Quando a unidade interna atinge a temperatura definida, o compressor do condicionador de ar cessa a operação automaticamente e muda para o modo Somente Ventilação. Quando a temperatura do ambiente sobe (no modo de refrigeração) ou cai (no modo de aquecimento) até um determinado nível, o compressor é reiniciado e a operação de refrigeração ou aquecimento é retomada.


■ No inverno, a temperatura externa é baixa e a eficácia do aquecimento pode ser reduzida

1. Durante a operação de aquecimento de um condicionador de ar do tipo bomba de calor, o condicionador de ar absorve o calor do ar externo e o libera para aquecer o ar interno. Este é o princípio de aquecimento do tipo bomba de calor do condicionador de ar.
2. Quando a bomba de calor funciona no modo de aquecimento, a unidade externa expelle ar frio, fazendo com que a temperatura externa caia. Quando a temperatura externa for muito baixa, a capacidade de aquecimento do condicionador de ar cai gradualmente. É aconselhável usar outros dispositivos de aquecimento para fins de aquecimento.

■ Sem as opções de aquecimento ou resfriamento

Todas as IDUs de um mesmo sistema de condicionamento de ar somente podem operar no mesmo modo, por exemplo, os modos de refrigeração, aquecimento e outros. Pode ocorrer um conflito se as IDUs estiverem definidas para operar em modos diferentes. Somente a primeira unidade interna que for iniciada pode determinar o modo de operação. Aquelas que foram iniciadas depois só podem seguir o modo de operação da primeira unidade interna. Para alterar o modo de operação, é preciso desligar todas as IDUs. O modo de operação de todas as IDUs deve ser o mesmo.

4. Painel do mostrador



Funções do mostrador:

1. Em modo de espera, a interface principal exibe "---".
2. Ao iniciar o modo de refrigeração ou aquecimento, a interface principal exibe a temperatura definida. No modo de ventilação, a interface principal exibe a temperatura interna. No modo seco, a interface principal exibe a temperatura ajustada e, quando a umidade está definida, o valor da umidade é exibido no controle com fio.
3. A luz do mostrador na interface principal pode ser ligada ou desligada através do botão da luz no controle remoto.
4. Quando há falhas no sistema ou o modo especial é executado, a interface principal exibe o código de erro ou o código de execução do modo especial. Para mais informações, veja a seção "Instalação - Controle do aplicativo - Códigos de erro e significados".

Cuidado

Algumas funções de exibição estão disponíveis apenas para determinados modelos de unidade interna e externa, controles com fio e painéis de exibição. Para saber mais detalhes, consulte seu revendedor local ou a equipe de suporte técnico.

Instalação (Leia atentamente este manual antes de instalar a IDU)

1. Precauções de instalação

Requisitos de qualificação e regulamentação de segurança

Advertência

Realize a instalação de acordo com as normas locais.

Peça a seu revendedor local ou a profissionais para instalar o produto.

Esta unidade deve ser instalada por profissionais técnicos com a especialização necessária. Os usuários **NÃO PODEM** instalar a unidade por conta própria; caso contrário, o mau funcionamento das operações pode gerar risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou vazamento, que podem ferir pessoas e/ou danificar o condicionador de ar.

Nunca modifique nem conserte a unidade por conta própria.

Caso contrário, há o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou vazamento de água. Entre em contato com seu revendedor local ou a profissionais para a realização desses procedimentos.

Certifique-se de que o dispositivo de corrente residual (RCD) esteja instalado.

O RCD deve ser instalado. A não instalação desse dispositivo poderá causar choques elétricos.

Ao ligar a unidade, siga os regulamentos da companhia elétrica local.

Certifique-se de que a unidade esteja aterrada adequadamente, de acordo com a legislação. Se o aterramento não for concluído corretamente, pode ocorrer choque elétrico.

Ao mover, desmontar ou reinstalar o condicionador de ar, obtenha assistência de seu revendedor local ou de um profissional.

A instalação inadequada poderá causar incêndio, choques elétricos, ferimentos ou vazamentos de água.

Utilize os acessórios opcionais especificados por nossas marcas.

A instalação desses acessórios deve ser realizada por profissionais. A instalação inadequada pode causar incêndio, choque elétrico, vazamento de água e outros acidentes.

Utilize apenas cabos de alimentação e de comunicação que atendam aos requisitos das especificações.

Conecte toda a fiação corretamente para garantir que nenhuma força externa atue nos blocos terminais, cabos de alimentação e cabos de comunicação. A disposição ou instalação incorreta da fiação pode provocar incêndio. O condicionador de ar deve ser aterrado. Verifique se o fio terra está instalado com segurança e se não há rupturas. Não conecte o fio terra em recipientes de combustível, tubulação de água, para-raios ou fio terra de telefones.



O interruptor de alimentação principal do condicionador de ar deve ser posicionado longe do alcance de crianças.

Ele não deve ser obstruído por objetos combustíveis como cortinas.

A exposição de chamas abertas é proibida na presença de vazamento de gás refrigerante.

Se o condicionador de ar não estiver resfriando/aquecendo adequadamente, a causa pode ser um vazamento de gás refrigerante. Se isso ocorrer, entre em contato com seu revendedor local ou um profissional.

O gás refrigerante do condicionador de ar é seguro, e normalmente não vaza. Se houver vazamento de gás refrigerante na sala, há um grande risco de incêndio ao entrar em contato com unidades de aquecimento, como um aquecedor/fogão elétrico/fogão. Desconecte a fonte de alimentação do condicionador de ar, apague o fogo de aparelhos em chamas, abra portas e janelas do ambiente para permitir a ventilação e certifique-se de que a concentração de vazamento de gás refrigerante do ambiente não exceda um nível crítico. Afaste-se do ponto de vazamento e entre em contato com o revendedor ou com o profissional adequado.



Precauções de instalação

Depois que o vazamento de refrigerante for consertado, não inicie o produto até que a equipe de manutenção confirme que o vazamento foi totalmente solucionado.

Antes e depois da instalação, expor a unidade à água ou umidade pode causar curto-circuito elétrico.

Não armazene a unidade em um porão úmido nem a exponha à chuva ou água.

Certifique-se de que a base da instalação e elevação estão firmes e seguras.

A instalação inadequada da base pode causar a queda do condicionador de ar e possíveis acidentes. Leve em consideração os efeitos de ventos fortes, tufões e terremotos e reforce a instalação.


Verifique se a tubulação de drenagem pode drenar a água de maneira fluida.

A instalação inadequada da tubulação pode gerar vazamentos de água, danos a móveis, aparelhos elétricos e ao carpete.

Após a instalação, verifique se o gás refrigerante está vazando.

Não instale o produto em um local onde haja perigo de vazamento de gases inflamáveis.

No caso de vazamento de gás combustível, o gás combustível nas proximidades da IDU pode causar incêndio.

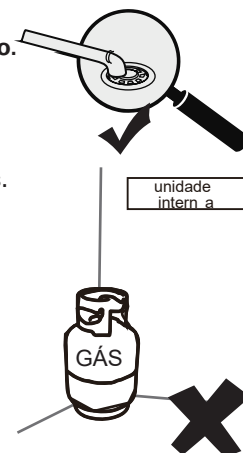

Cuidado

Mantenha a IDU, a ODU, o cabo de alimentação e os cabos de conexão a pelo menos 1 m de distância de equipamentos de rádio de alta potência para evitar interferência eletromagnética e ruídos. Algumas ondas eletromagnéticas são muito potentes e precisam de uma distância superior a 1 m para evitar ruídos.

Em uma sala equipada com lâmpadas fluorescentes (retificadas ou de início rápido), a distância de transmissão do sinal do controle remoto (sem fio) pode ser insuficiente e não atingir o valor predeterminado. Instale a IDU o mais longe possível da lâmpada fluorescente.

Não toque nas aletas do trocador de calor, pois isso pode causar ferimentos. Por segurança, faça o descarte adequado dos materiais de embalagem.

Pregos e outros materiais da embalagem podem causar ferimentos ou outros riscos. Rasgue a embalagem de plástico e descarte-a adequadamente para evitar que crianças brinquem com ela, o que pode causar asfixia.

Não desconecte a fonte de alimentação imediatamente após a IDU ser desligada.

Algumas peças da IDU, como o corpo da válvula e a bomba de água ainda estarão em funcionamento. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de desligar a fonte de alimentação. Caso contrário, pode ocorrer vazamento de água e outros problemas.

Se a temperatura e a umidade no teto excederem os valores de 30 °C RH80%, instale material isolante na unidade. Use lã de vidro ou polietileno espumado como material isolante, cuja espessura deve ser de 10 mm ou mais e que pode ser armazenado na abertura do teto.

Para unidades de evaporação e condensação, as instruções ou marcações devem incluir informações que garantam o uso da pressão operacional máxima ao conectar qualquer unidade de condensação ou evaporação.

As instruções ou marcações devem incluir as orientações de recarga do gás refrigerante para unidades de evaporação, de condensação e de condensador.

Deve haver uma advertência para garantir que as unidades parciais só sejam conectadas a um aparelho adequado para o mesmo gás refrigerante.

Essa unidade é um condicionador de ar de unidade parcial, que atende aos requisitos de unidade parcial da norma internacional, e só deve ser conectada a outras unidades com conformidade confirmada dos requisitos de unidade parcial correspondentes dessa norma.

As interfaces elétricas devem ter especificações de finalidade, tensão, corrente e classe de segurança da construção.

Os pontos de conexão do Sistema de Extra Baixa Tensão (SELV), se fornecidos, devem ser indicados de maneira clara nas instruções.

O ponto de conexão deve ser marcado com o símbolo “leia as instruções” conforme a ISO 7000-0790 (2004-01) e o símbolo de Classe III de acordo com a IEC 60417-5180 (2003-02).

Observação

A unidade é equipada com um detector de vazamento de gás refrigerante para segurança. Para que funcione corretamente, a unidade deve ser alimentada todo o tempo após a instalação, exceto durante serviços de manutenção.

Se qualquer unidade suplementar for utilizada para detectar vazamento de gás refrigerante, essa unidade também deve possuir essa indicação ou ser acompanhada por essas instruções.

Precauções sobre transporte e elevação do condicionador de ar

1. Antes de transportar o condicionador de ar, determine a rota que será usada para movê-lo para o local de instalação.
2. Não remova os lacres do condicionador de ar até que ele seja movido para o local de instalação.
3. Ao desembalar e mover o condicionador de ar, não segure o equipamento pela tubulação de gás refrigerante, tubo de drenagem e acessórios de plástico, para evitar danificar o condicionador de ar e causar ferimentos.
4. Antes de instalar o condicionador de ar, certifique-se de que o gás refrigerante especificado na placa de identificação é usado. Para a instalação da ODU, consulte as instruções de instalação no Manual do proprietário e de instalação que acompanha a unidade.

Locais da instalação proibidos

⚠ Advertência

Não instale ou use o condicionador de ar nos locais a seguir:

- ☒ Locais com abundância de óleo mineral, fumaça ou vapor, como cozinhas. As peças de plástico serão desgastadas e o trocador de calor ficará sujo, o que prejudicará o desempenho do condicionador de ar ou causará vazamentos de água.
- ☒ Locais que produzem gases corrosivos, como gases ácidos ou alcalinos. As tubulações e soldas de cobre serão corroídas, resultando em vazamento do gás refrigerante.
- ☒ Locais expostos a gases combustíveis e que usam gases voláteis como diluentes ou gasolina. Os componentes eletrônicos do condicionador de ar podem causar a ignição do gás do ambiente.
- ☒ Locais em que há equipamentos que emitem radiações eletromagnéticas. O sistema de controle falhará e o condicionador de ar não funcionará adequadamente.
- ☒ Locais com alta concentração de sal no ar, como em áreas costeiras.
- ☒ Locais onde pode haver explosões.
- ☒ Veículos ou cabines.
- ☒ Fábricas com flutuações significativas de tensão nas fontes de alimentação.
- ☒ Outras condições ambientais especiais.



Observação

As unidades do condicionador de ar desta série são desenvolvidas para proporcionar conforto. Não use-as em salas de máquinas e salas com instrumentos de precisão, alimentos, plantas, animais ou obras de arte.

Precauções de instalação


Locais recomendados para a instalação


Recomenda-se instalar o condicionador de ar de acordo com o que foi projetado pelo engenheiro de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar (HVAC). Selecione o local de instalação de acordo com as seguintes regras:

- ☒ Certifique-se de que o fluxo de ar para dentro e para fora da IDU esteja razoavelmente organizado para gerar uma circulação de ar na sala.
- ☒ Reserve um espaço para manutenção da IDU.
- ☒ Quanto mais próximos o tubo de drenagem e de cobre estiverem da ODU, menor será o custo das tubulações.
- ☒ Evite que o condicionador de ar sopre diretamente sobre as pessoas.
- ☒ Quanto mais perto a fiação estiver do quadro de energia, menor será o custo da fiação.
- ☒ Mantenha o ar de retorno do condicionador de ar longe da exposição direta ao sol do ambiente.
- ☒ Tenha cuidado para não causar interferências com quadros de luz elétrica, tubulação de incêndio, tubulação de gás e outras instalações.
- ☒ A IDU não deve ser içada em locais com vigas e colunas de maneira que a segurança da estrutura da casa é afetada.
- ☒ O controle com fio e a unidade interna devem estar no mesmo espaço de instalação. Caso contrário, a configuração do ponto de amostragem do controle com fio precisa ser alterada.

Para instalar a unidade de condicionamento de ar, escolha um local que esteja em conformidade total com as seguintes condições e requisitos para os usuários:

- ☒ Há espaço suficiente para instalação e manutenção. (Veja o diagrama à direita.)
- ☒ O teto é nivelado e a estrutura é forte o suficiente para suportar a unidade interna. Se necessário, tome medidas para reforçar a estabilidade da unidade.
- ☒ O fluxo de ar de entrada/saída da máquina não está obstruído e o impacto exercido pelo ar externo é mínimo.
- ☒ O fornecimento de fluxo de ar para todos os cantos da sala é feito com facilidade.
- ☒ A drenagem dos fluidos da tubulação conectada e do tubo de descarga de água é feita com facilidade.
- ☒ Não há radiação de calor direta.
- ☒ Evite a instalação em espaços estreitos ou que possuem requisitos de ruído mais rigorosos.
- ☒ A unidade interna precisa ser instalada em uma posição superior a 2,5 m e inferior a 3,5m do solo.
- ☒ A água condensada pode ser descarregada de maneira fluida.
- ☒ O comprimento da tubulação entre as unidades externas e internas está dentro da faixa permitida. Consulte o manual do proprietário e de instalação que acompanha a ODU.

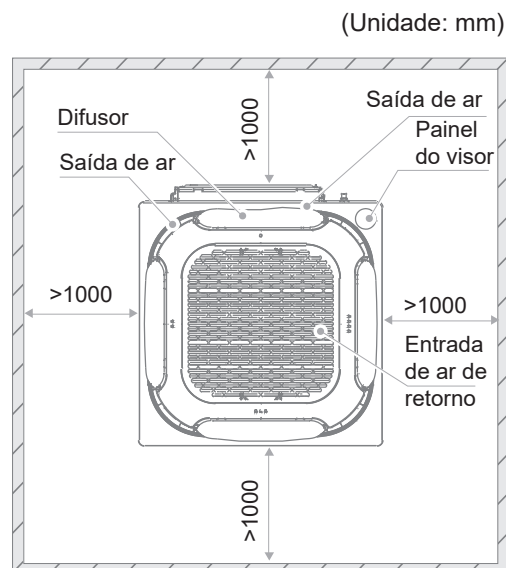

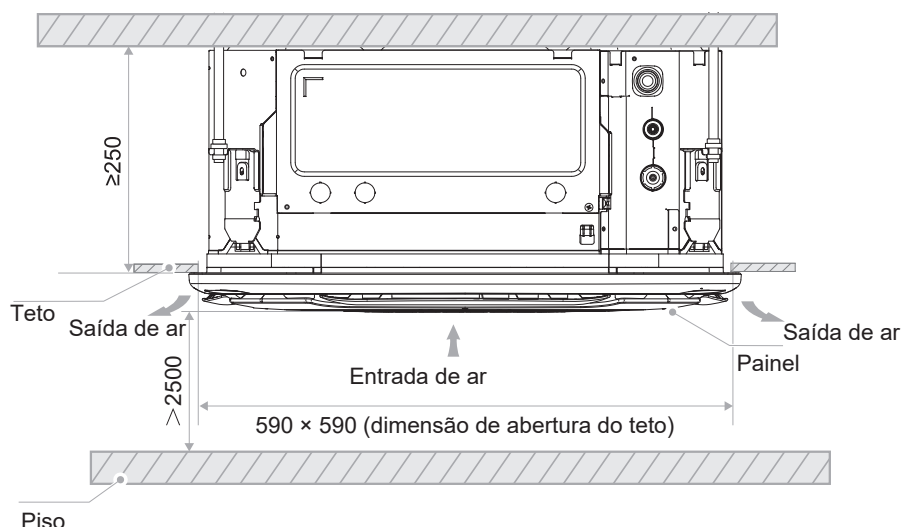


Locais recomendados para a instalação

Lugares movimentados como salas de estar e escritórios

A saída de ar não deve estar voltada para as áreas frequentadas por pessoas, como sofás e mesas. Em vez disso, deixe o fluxo de ar sair pelo lado, o que garante um maior conforto.

As saídas de ar que ficam nas bordas podem ser bloqueadas com acessórios opcionais (você pode encontrá-los no material da embalagem).

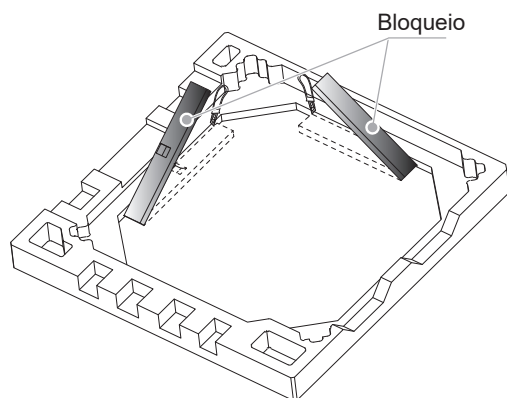

Use uma faca para cortar o bloqueio do material de embalagem.

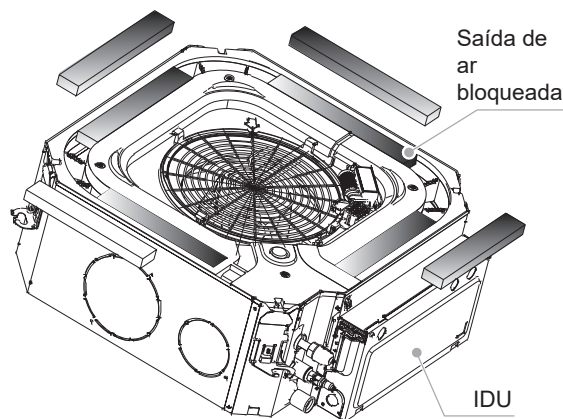


Diagrama de uma saída de ar bloqueada

Sala de jantar

Como a sala de jantar geralmente fica próxima a uma cozinha, que costuma emitir muita fumaça oleosa, o condicionador de ar central pode ser instalado no meio do teto. A saída de ar não deve estar voltada para a mesa de jantar. Caso contrário, a poeira da saída de ar do teto pode contaminar os alimentos. Mantenha a entrada de ar de retorno o mais afastada possível da cozinha, para evitar a entrada de fumaças oleosas que afetam a qualidade do ar.




Quarto

Em um quarto, a unidade pode ser instalada no meio do teto. Evite direcionar o fluxo de ar para a cama, se possível.



Peças

Descrição das peças

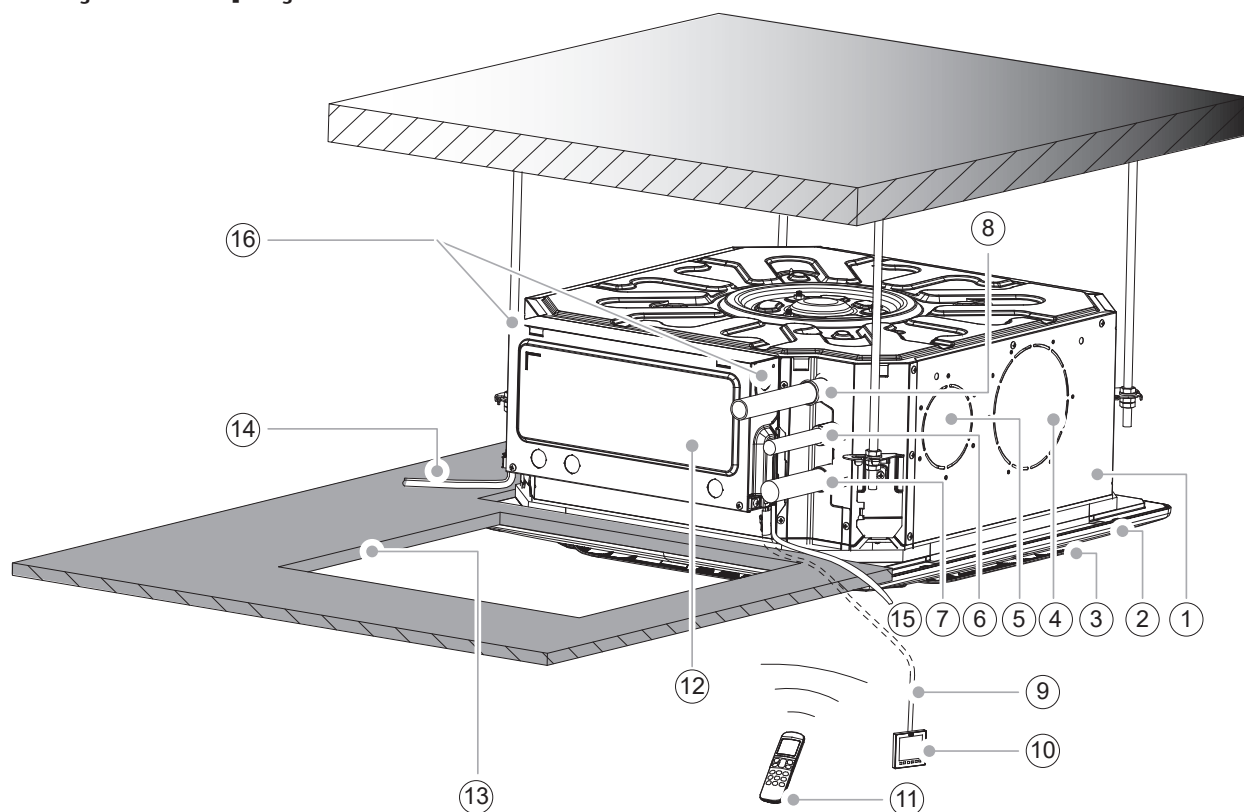

① IDU
④ Expansão para saída/entrada de ar
⑦ Tubulação de gás
⑩ Controle com fio (opcional)
⑬ Orifício de acesso
⑯ Orifício de entrada (dois)

② Painel (opcional)
⑤ Entrada de ar externo
⑧ Tubo de drenagem
⑪ Controle remoto (opcional)
⑭ *Cabo de alimentação e de aterramento

③ Saída de ar
⑥ Tubulação de líquido
⑨ *Fio de conexão
⑫ Caixa de controle elétrico
⑮ *Linha de comunicação

*A ser adquirido separadamente no local.


Observação

Painéis, controles com fio e controles remotos estão disponíveis em vários modelos. Todos os acessórios opcionais devem ser fornecidos pela nossa empresa.

Para aquisição de acessórios como controles com fio, consulte as instruções do produto.

Todas as figuras no manual representam apenas a aparência geral e as funções do produto. A aparência e funções dos produtos que você adquiriu podem não ser inteiramente consistentes com as relacionadas nas figuras. Consulte o produto real.

Dimensões do produto (unidade: mm)

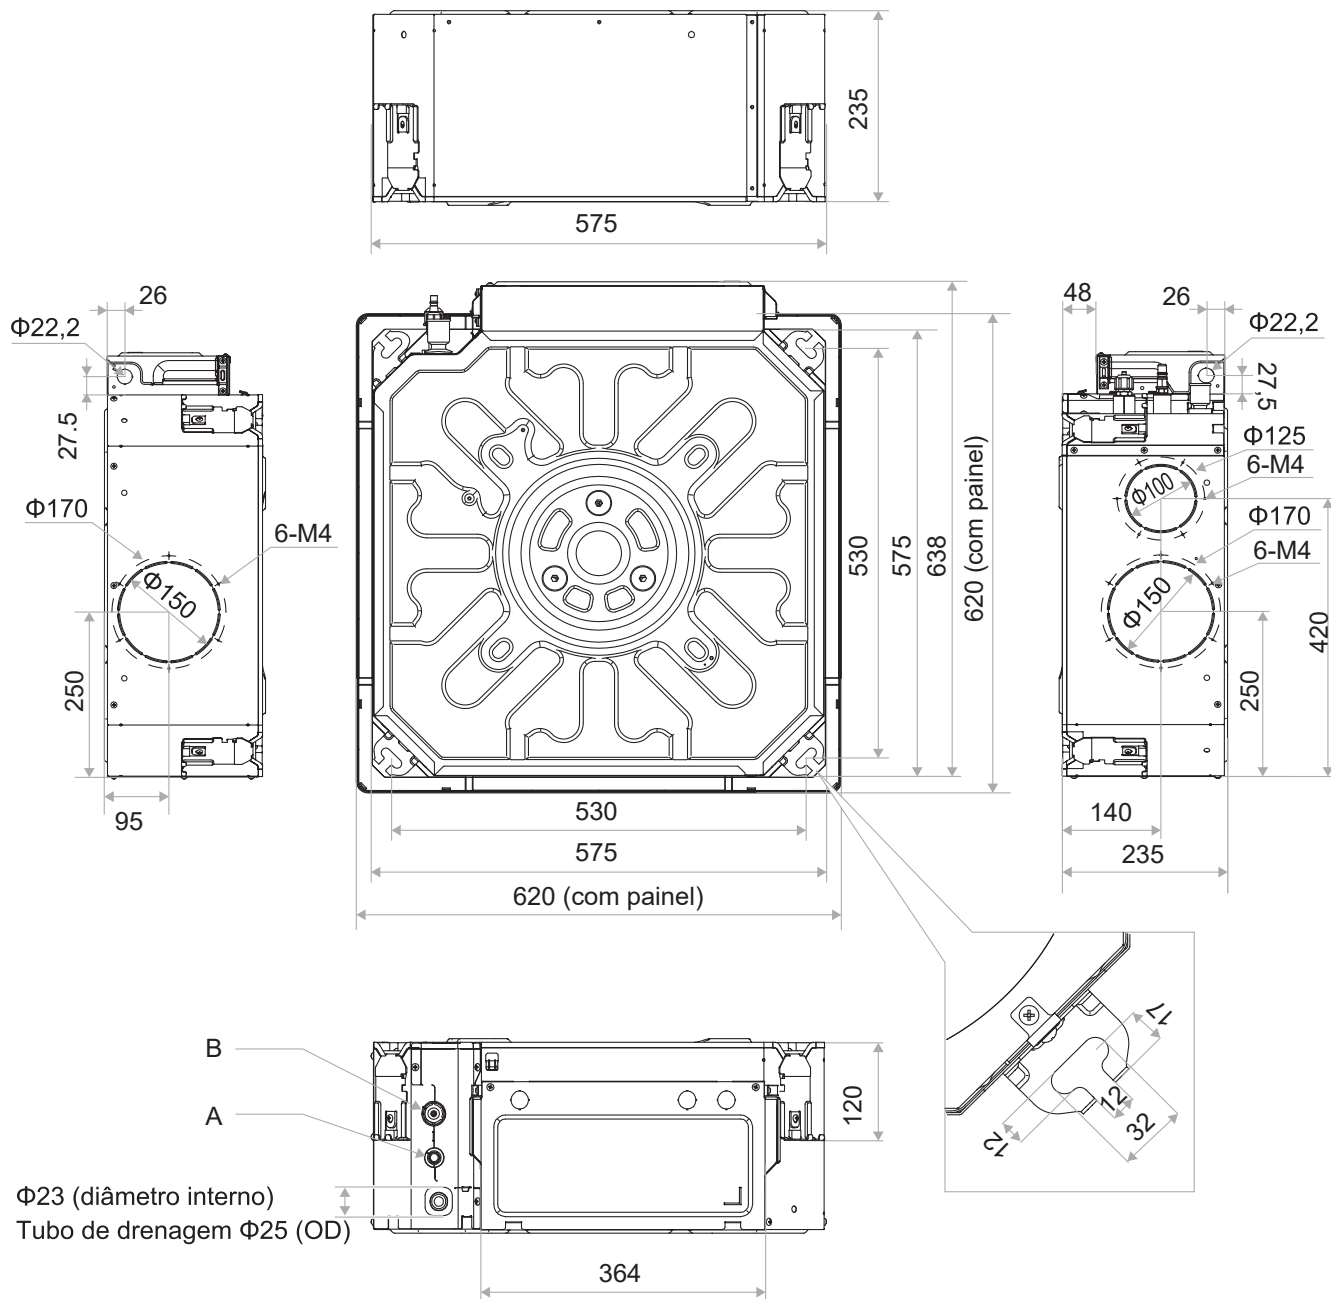

Modelo	A: Conecte à tubulação de gás refrigerante (lado do líquido)	B: Conecte à tubulação de gás refrigerante (lado do gás)
4TVB0018KF000AA	$\Phi 6,35$	$\Phi 12,7$
4TVB0021KF000AA	$\Phi 9,52$	$\Phi 15,9$


2. Materiais de instalação

Acessórios

Lista de acessórios			
Manual do proprietário e de instalação x 1 Instruções de instalação da IDU (deve ser entregue ao usuário)	Porcas de latão x 2 Para ser usado na instalação de tubos de conexão (modelos com tubo de processamento utilizam um)	Fixador de cabos x 4 Para apertar a mangueira de drenagem firmemente na saída de drenagem e no tubo de PVC da IDU.	Tubo de isolamento térmico x 2 Usada para o isolamento e anticondensação das conexões da tubulação.

⚠ Cuidado

Ao instalar a tubulação de isolamento no local, realize os cortes dos tubos conforme o necessário. (os métodos (a) ou (b) são válidos. O método (c) está incorreto. Não deve haver espaço entre a tubulação de isolamento e a tubulação de cobre.)

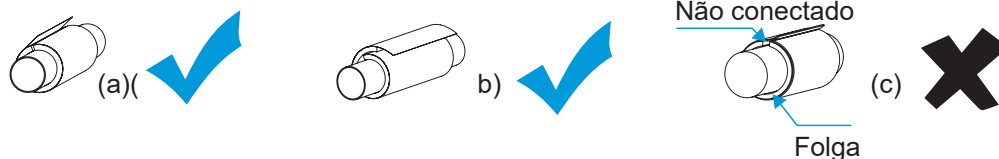


Observação

Confira o kit de acessórios e entre em contato com seu representante de vendas se algum item estiver faltando. Não descarte nenhum acessório que possa ser necessário até que a instalação esteja finalizada.


Os clientes podem optar por comprar acessórios opcionais, como controle com fio, controle remoto (com controle de sete velocidades) e outros.

Os filtros de ar são divididos em filtros de eficiência primária e filtros de eficiência média. O filtro de eficiência média pode ser personalizado.

Filtro primário

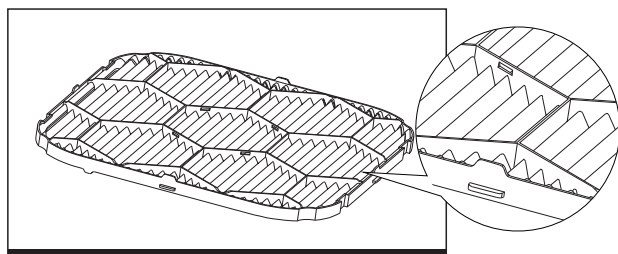




Filtro de eficiência média

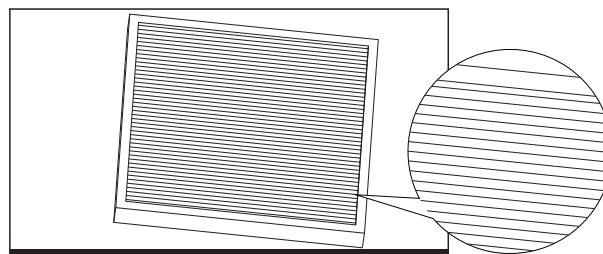

Acessórios comprados localmente

Lista de acessórios				
Tubo de cobre Usado para conectar a tubulação de gás refrigerante interna.	Tubo de descarga de água de PVC Usado para drenar a água condensada da IDU.	Tubulação de isolamento térmico Usado para evitar a condensação no tubo.	Parafuso de expansão (M10) x 4 Usado para instalar a unidade interna.	Parafuso de içamento (M10) x 4 Usado para instalar a unidade interna.

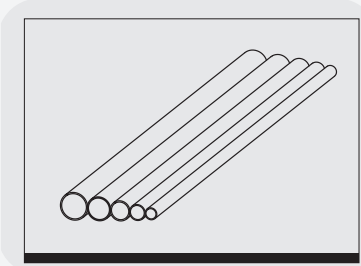Especificação da tubulação de cobre (unidade: mm)			
	Tubulação	Lado do líquido	Lado do gás
	Modelo		
	4TVB0018KF000AA	φ6,35x0,75	φ12,7x0,75
	4TVB0021KF000AA	φ9,52x0,75	φ15,9x1,0
	Comentários	Para a conexão do sistema de gás refrigerante da IDU, é recomendado o uso de um tubo de cobre maleável (T2M) com comprimento de acordo com a necessidade.	

	Tubo de descarga de água de PVC		Tubulação de isolamento térmico
	Usado como tubo de drenagem da unidade interna, com 25 mm de diâmetro externo. O comprimento é definido de acordo com as necessidades reais.		A espessura do isolamento usado no tubo de cobre é geralmente de 15 mm ou superior; e a espessura do isolamento usado no tubo de plástico de polietileno é geralmente de 10 mm ou superior. Se a tubulação for usada em uma área fechada e úmida, a espessura deve ser aumentada.

Cuidado

Materiais, incluindo tubos de cobre, tubos de drenagem, parafusos de içamento, vários elementos de fixação (como suportes de tubos, braçadeiras, parafusos), cabos de energia e cabos de sinal, que serão usados na instalação precisam ser adquiridos localmente pelo responsável da instalação. Os materiais e as especificações devem estar de acordo com os padrões nacionais ou industriais.)

Requisitos para o material isolante térmico

Isolamento do tubo de cobre

1. Utilize materiais isolantes com espuma de células fechadas, classificados como retardantes de chamas de nível B1 e resistentes ao calor acima de 120°C.
2. Espessura da tubulação de isolamento:
 - Quando o diâmetro for igual ou superior a 15,9 mm, a espessura do isolamento deve ser de pelo menos 20 mm.
 - Quando o diâmetro for igual ou inferior a 12,7 mm, a espessura do isolamento deve ser de pelo menos 15 mm.
3. Para isolamento do tubo de cobre externo, o isolamento em sistemas de aquecimento em regiões afetadas por frio intenso deve possuir uma espessura maior do que 40 mm. Para o isolamento da tubulação de gás interna, a espessura das paredes da tubulação de isolamento é, geralmente, maior que 20 mm.
4. Use cola para conectar as juntas e cortes do tubo de isolamento térmico e, em seguida, fixe-os com fita isolante com uma largura de pelo menos 50 mm para garantir uma conexão estável.
5. O isolamento entre o tubo de cobre e a unidade interna deve ser bem ajustado para evitar a geração de água condensada.
6. Caso o teste de detecção de vazamento indicar que não existem vazamentos, faça o isolamento do tubo de cobre.

Isolamento do tubo de drenagem

1. As partes internas do tubo de drenagem devem ser isoladas para evitar a condensação. As mangas de proteção devem ter uma espessura superior a 10 mm.
2. Se o tubo não estiver completamente isolado, certifique-se de reconectar a parte cortada.
3. Utilize cola ou fixadores para conectar as juntas e cortes da tubulação de isolamento térmico e certifique-se de que estejam na superfície da tubulação.
4. Se o teste de drenagem mostrar que não existem vazamentos, faça o isolamento do tubo de distribuição de água.


Cuidado

Os componentes e especificações dos materiais isolantes devem estar de acordo com os padrões nacionais ou industriais.

3. Preparos antes da instalação

Verificação de desempacotamento

1. Antes da instalação, verifique se os materiais que foram retirados da embalagem estão em boas condições, se os acessórios que acompanham o produto estão completos, se o condicionador de ar está intacto e se as superfícies do trocador de calor e outras peças apresentam desgaste.
2. Verifique a porca de vedação da tubulação de gás refrigerante. Observe se o ponto vermelho na superfície está saliente, como na figura. Se estiver projetado para fora, o tubo está bem vedado. Se estiver retraído, existem vazamentos e você precisa entrar em contato com o representante local.
3. Verifique o modelo do produto antes da instalação.
4. Após a inspeção da IDU e ODU, embale as unidades com plástico para evitar a entrada de materiais estranhos.


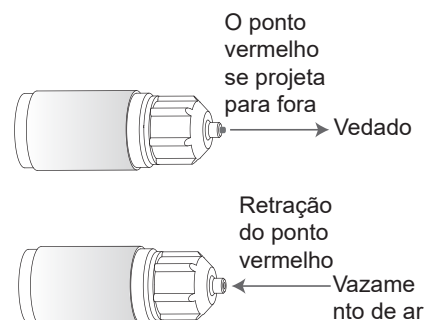


Posicionamento da IDU

Determine as posições da unidade de condicionamento de ar e parafusos de elevação

1. Determine a posição de elevação da unidade interna de acordo com o desenho do projeto.
2. Desenhe linhas para localizar as posições de perfuração dos parafusos de içamento, usando a base de montagem de papelão como referência.
3. Fazer um furo de acesso no lado da caixa de controle elétrico (tamanho recomendado: 450 x 450 mm).
4. Não deve haver obstáculos a menos de 200 mm da entrada de ar de retorno.
5. Recomendamos o uso de um localizador de raios infravermelhos para desenhar a linha.


(Unidade: mm)

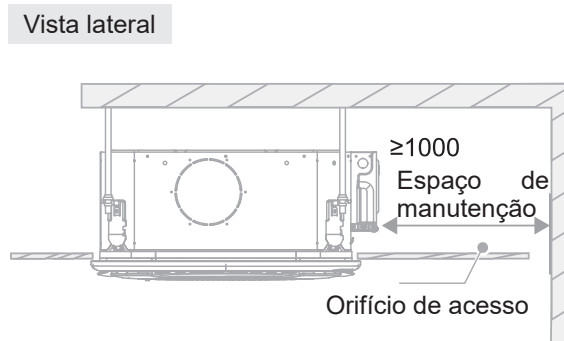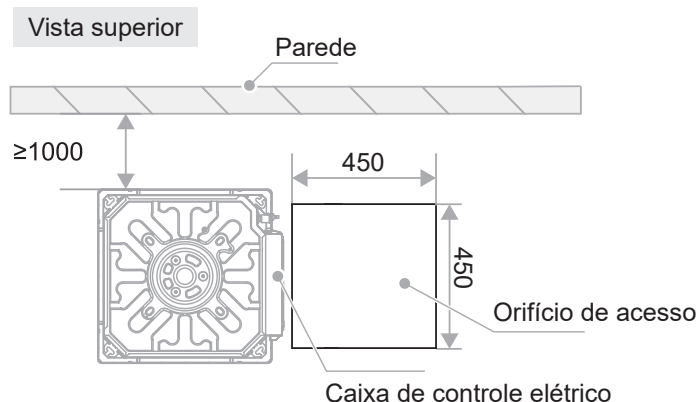

Determine a posição da abertura do teto, da unidade e dos parafusos de içamento.

- 1** Faça uma abertura de 590mm x 590mm de acordo com o contorno da base de montagem de papelão.

(Unidade: mm)

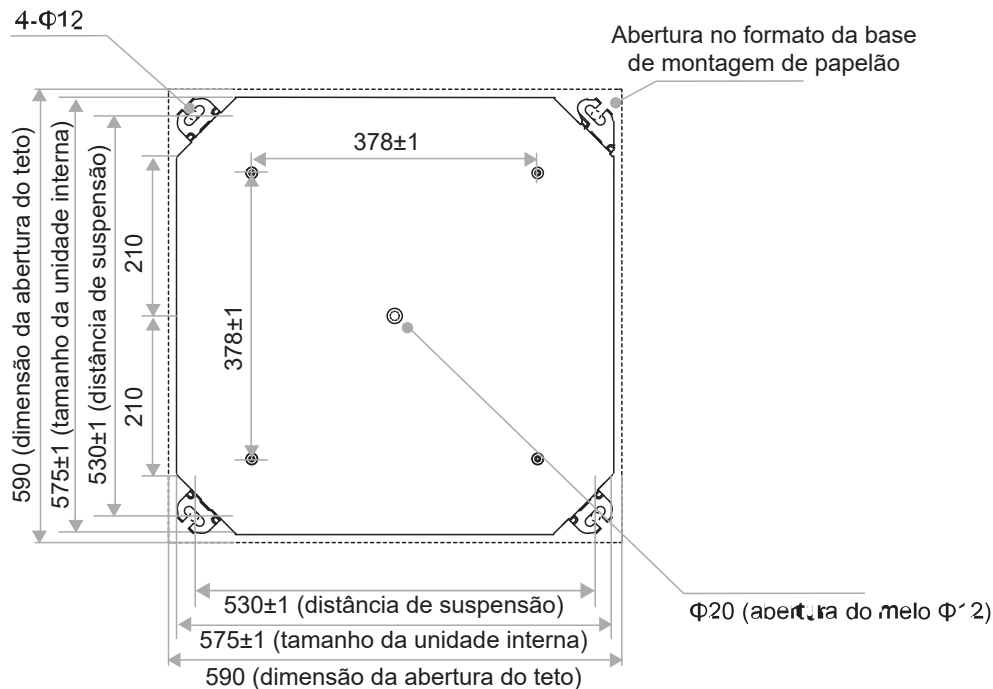

Cuidado

Alinhe o centro da caixa no teto com o corpo principal do condicionador de ar.

- 2 Use os orifícios na base de montagem de papelão como referência para determinar as posições dos furos de montagem.
- 3 Ao instalar o condicionador de ar em um teto novo, use um pedaço de papelão no corpo principal do condicionador de ar para servir de referência e medir o tamanho e localização do orifício que será feito.


⚠ Cuidado

Ajuste as quatro porcas sextavadas uniformemente para garantir que o corpo principal do condicionador de ar esteja nivelado. Quando o condicionador de ar for instalado no teto com uma armação:

A distância horizontal da parte sobreposta do teto e do painel decorativo deve ser superior a 10 mm. A distância entre a IDU e o teto deve ser de 12 mm. Se a distância for superior a 15 mm, o teto deverá passar por uma reforma.

Se necessário, corte as aberturas para realizar a instalação no teto (em locais com um teto já existente).

Para saber mais sobre as dimensões das aberturas no teto, consulte a figura a seguir.

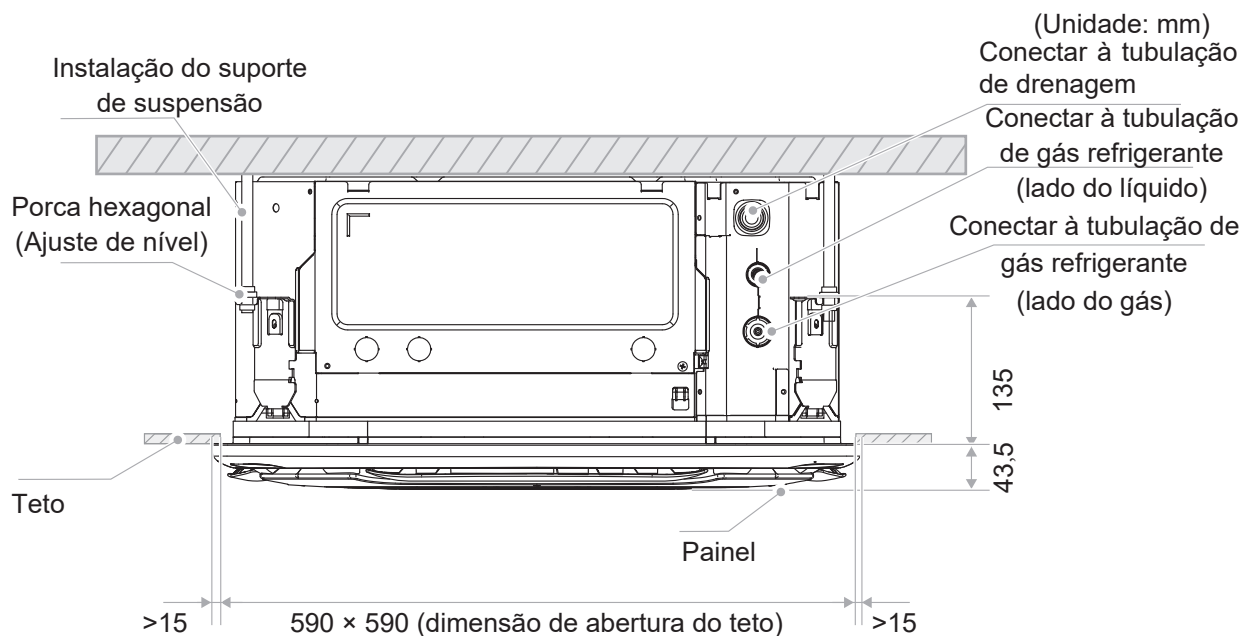

⚠ Cuidado

Antes de conectar a tubulação e a fiação da IDU, conecte a tubulação de gás refrigerante, a tubulação de drenagem, o fio do controle remoto (não necessário para controle remoto sem fio) e o fio de conexão, o cabo de alimentação e o fio terra entre as unidades interna e externa (saiba mais informações na seção de Instruções de tubulação e fiação) para que possam ser conectados à IDU imediatamente após a instalação.

Para fazer furos no teto, pode-se usar um suporte reforçado para manter o nivelamento e evitar vibrações do teto. Para saber mais detalhes, consulte o profissional responsável pela construção do teto.

4. Instalação da IDU

⚠ Cuidado

Instale o condicionador de ar em um local suficientemente forte para suportar o peso da unidade. Instale medidas para reforçar a estrutura quando necessário.

A unidade pode cair e causar ferimentos se o local de instalação não possuir uma estrutura forte o suficiente. Uma instalação instável pode ocasionar a queda da unidade e causar um acidente.

Antes fazer o layout da tubulação/fiação, certifique-se de que a área de instalação (paredes e piso) esteja segura e livre de água, energia, gás e outras fatores que podem apresentar perigos.

Instalação com parafusos de elevação



⚠ Cuidado

São utilizados parafusos de aço carbono de alta qualidade (galvanizados ou com outra tinta antiferrugem aplicada) ou parafusos de aço inoxidável.

O tratamento dispensado ao teto vai depender do tipo de prédio. Para obter medidas específicas, consulte os engenheiros de edificações e renovação.

A fixação do parafuso de elevação dependerá da situação específica e deve ser segura e confiável.


Consulte a tabela a seguir para saber mais sobre como instalar usando parafusos de elevação.

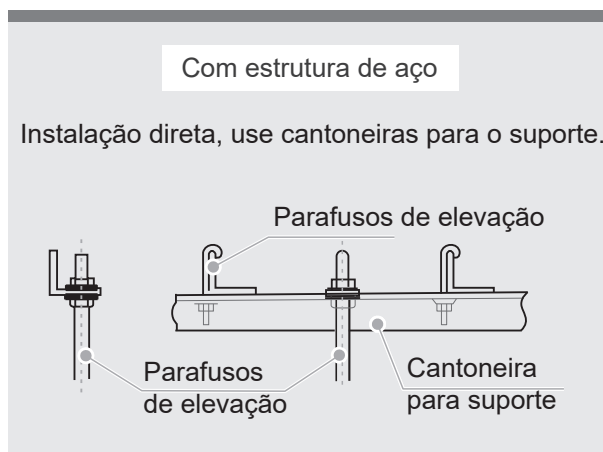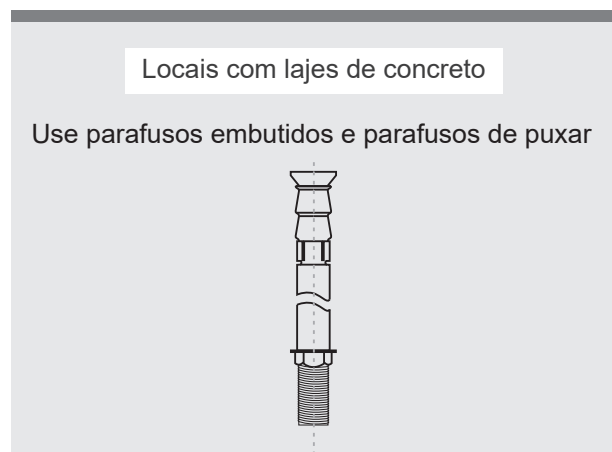

Instalação da IDU


⚠ Cuidado

Ao instalar a unidade interna, faça com que a lateral da caixa de controle elétrico entre obliquamente no teto (como mostrado na figura abaixo) para evitar causar danos durante a instalação.

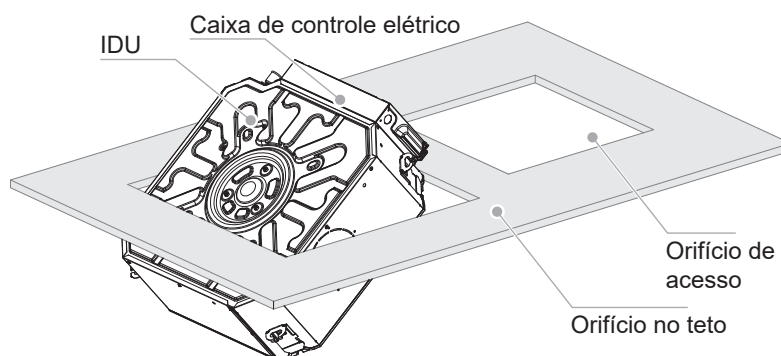


Teto existente (a superfície do teto precisa ser nivelada)

1. Faça um furo quadrado de 590mm x 590mm no teto, de acordo com o formato da base de montagem de papelão (veja a figura abaixo).
 - a) O centro da abertura do teto é o mesmo que o centro do corpo principal do condicionador de ar.
 - b) Defina os comprimentos e as saídas dos tubos de conexão, da tubulação de drenagem de água e da fiação elétrica.
 - c) Para manter a superfície do teto nivelada e evitar vibrações, pode ser necessário reforçar a rigidez do teto.

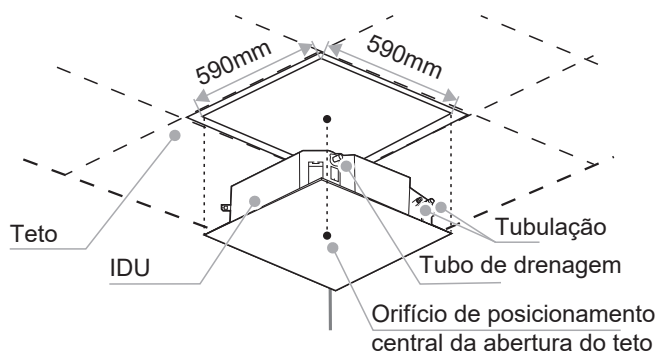


2. Posicione o gancho de instalação de acordo com os orifícios específicos, localizados nos quatro cantos da base de montagem de papelão.
 - a) Faça quatro furos com diâmetro de $\Phi 12$ mm e profundidade de 50–55 mm no teto, de acordo com a posição especificada. Em seguida, insira os ganchos expansíveis.
 - b) Durante a instalação, faça com que a superfície côncava dos ganchos de montagem fique voltada para o gancho de montagem, determine o comprimento apropriado do parafuso de elevação de acordo com a altura do teto e corte a parte em excesso.
 - c) Os parafusos M10 ou W3/8 devem ser usados para instalar o gancho.
 - d) Geralmente, o comprimento restante é de cerca de 1/2 do comprimento da rosca do parafuso de elevação.

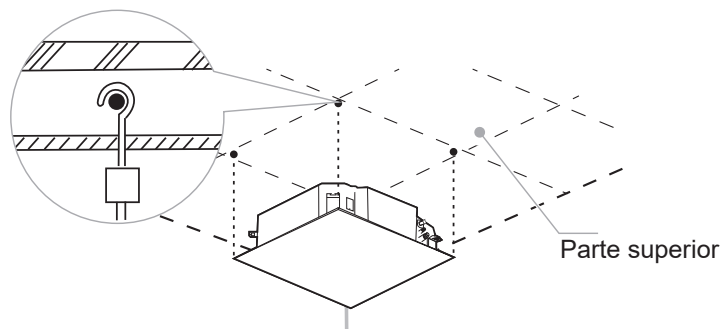

Instalação da IDU


3. Use as porcas sextavadas nos quatro ganchos de montagem, ajustando-as uniformemente. Certifique-se de que o corpo principal esteja nivelado.

A Se o tubo de descarga de água estiver inclinado, pode provocar mau funcionamento no interruptor do nível da água e poderá haver vazamento de água.

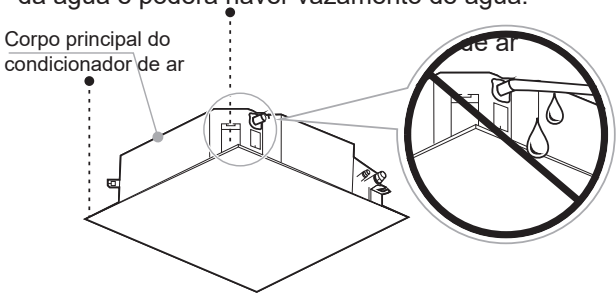

Corpo principal do condicionador de ar

B Ajuste a posição do corpo principal para garantir que o intervalo dos quatro lados do teto seja uniforme. A superfície inferior do corpo principal deve possuir uma distância de 10-12 mm em relação ao teto.

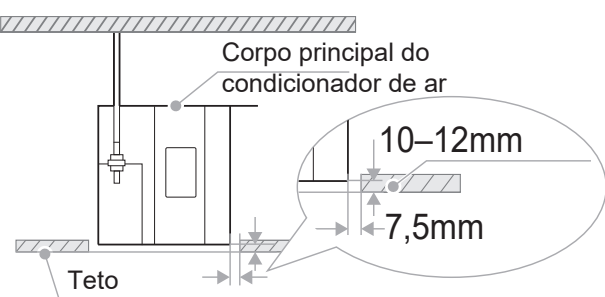


Corpo principal do condicionador de ar

10-12mm

7,5mm


Teto

C Depois que a posição e o nível do corpo principal forem ajustados, aperte as porcas nos parafusos de elevação para fixar o condicionador de ar no lugar.



Aperte as porcas da parte superior e inferior

4. Para unidades que possuem a função de processamento de ar externo, antes de instalar as IDUs: 1. Use um alicate para remover a parte removível da unidade de processamento de ar externo, em apenas um lado da unidade, antes da instalação. Instale a flange de processamento de ar externo, na unidade de processamento de ar externo, e fixe-a com os parafusos de conexão correspondentes. 2. Use uma faca para remover o bloqueio de ar externo da espuma da bandeja de drenagem.

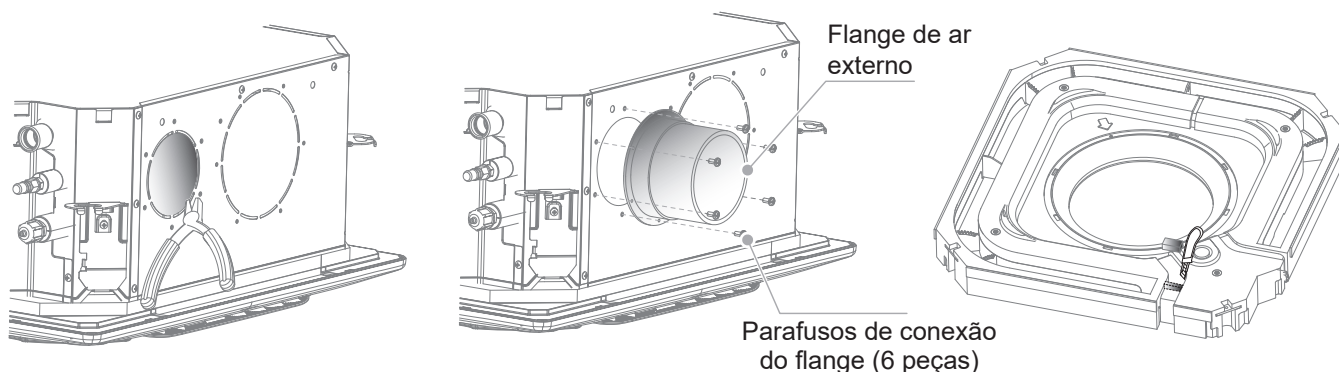


⚠ Advertência

Ao conectar a unidade de ar externo, isole o tubo de ar externo com materiais isolantes de espuma que tenham pelo menos 10 mm de espessura.


A diferença de temperatura entre o ar externo fornecido para a unidade interna e a temperatura interna não deve exceder 5°C. Caso contrário existe a probabilidade de que seja formada condensação no ar ao redor da área de ar de retorno do condicionador de ar. Recomendamos o uso de uma unidade de processamento de ar externo equipada com uma função de regulação de temperatura. Ou cubra o compartimento da saída de ar externo do condicionador de ar.

5. Para modelos que possuem unidades de expansão, use um alicate para remover a parte removível nos dois lados da unidade antes da instalação. Instale as flanges de expansão na unidade de expansão e fixe-as com os parafusos de conexão da flange.

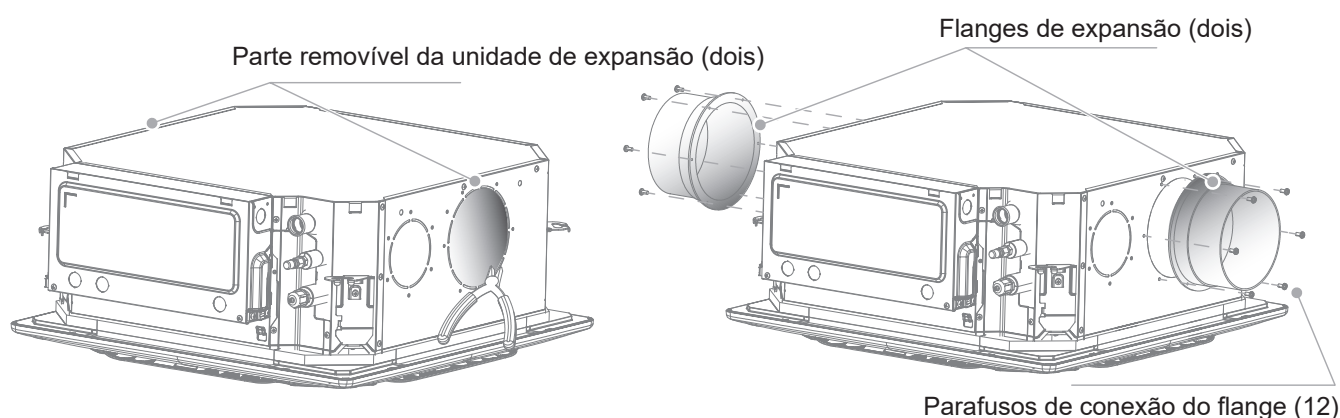

Novas salas e tetos

1. Para instalar parafusos de içamento, um gancho pode ser instalado na nova sala. Esse gancho deve suportar 4 vezes o peso da unidade interna e não deve se soltar devido ao encolhimento do concreto.
2. Depois que o corpo da unidade principal for levantado, instale a base de montagem na unidade do condicionador de ar com parafusos M5×20 (painel) para predeterminar o tamanho e a posição da abertura que deverá ser feita no teto.
 - a) Certifique-se de que o teto esteja nivelado ao realizar esse tipo de instalação.
 - b) Execute a instalação das peças restantes conforme descrito acima (Ponto 1 da instalação em tetos existentes).

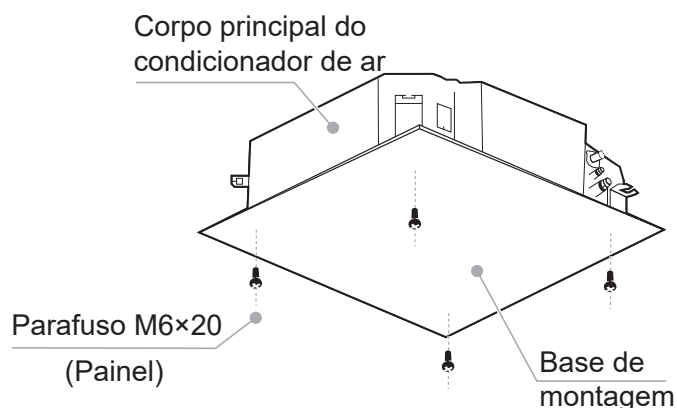

Instalação da IDU

3. Realize a instalação conforme descrito acima (item 3 da seção Instalação em tetos existentes).
4. Remova o cartão de montagem.

Observação

Certifique-se de que a IDU esteja nivelada: use um nível de bolha ou uma mangueira transparente cheia de água para corrigir o nível da IDU, caso contrário pode ocorrer vazamento.

A IDU possui uma bomba de drenagem integrada e um interruptor para o nível da água. Não incline a unidade na direção oposta da vazão de água condensada. Caso contrário, o interruptor de nível de água falhará, gerando vazamento de água.



Instalação do painel

⚠ Cuidado

Ao instalar o painel, não posicione o painel do visor diretamente sob a entrada/saída de água.

Remova a grelha de entrada de ar

Pressione as duas braçadeiras da grelha ao mesmo tempo para levantá-la.

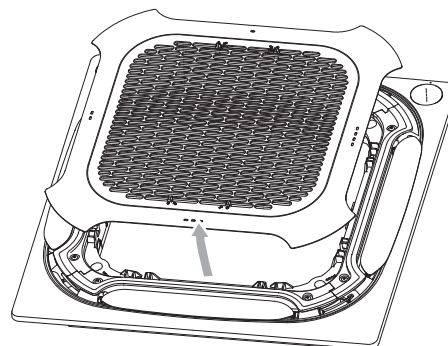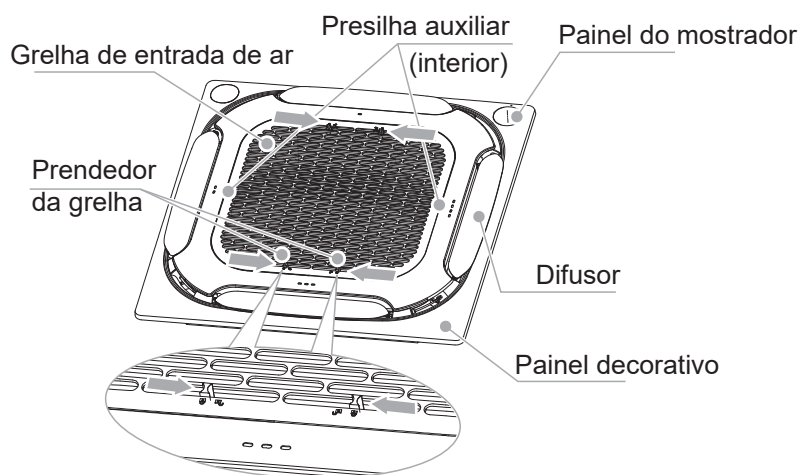


Observação

Não posicione o painel de maneira que ele fique voltado para baixo ou encostado na parede. Não o coloque sobre um objeto saliente.


Não bata e nem aperte o difusor.

Instalar o painel


1. Instale o painel na unidade interna usando parafusos do tipo (M5 x 20) e arruelas.

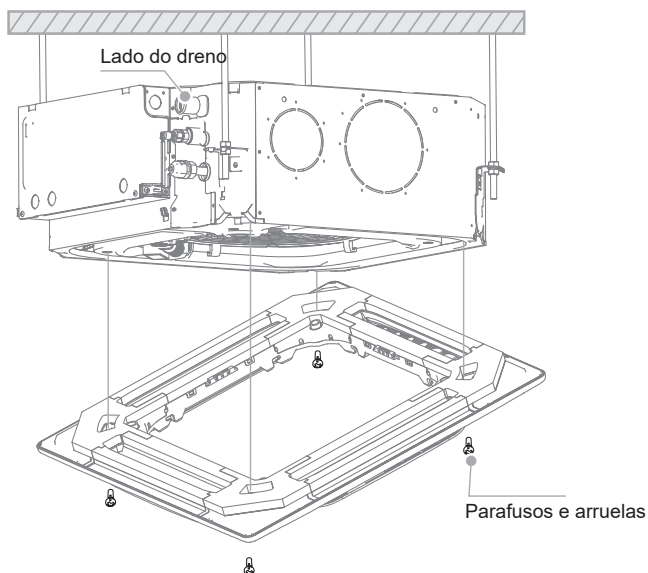

2. Certifique-se de que os dois ganchos estejam bem presos.

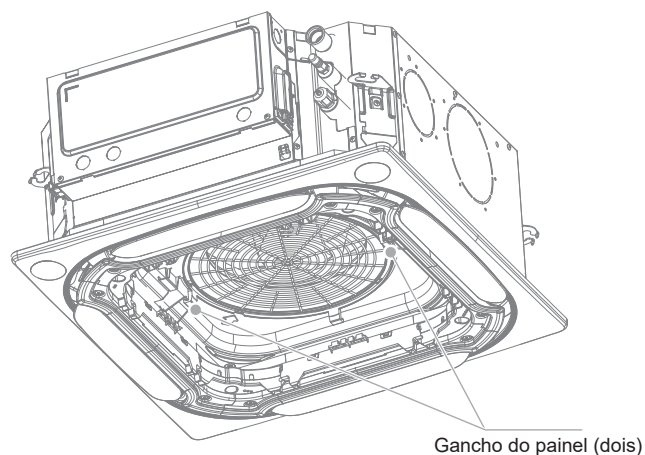

3. Aperte os parafusos sob os ganchos do painel até que a espessura da esponja de vedação 1 e 2, entre a unidade interna e a saída do painel, tenha sido reduzida para cerca de 4- 6 mm. A borda do painel deve estar em contato com o teto.

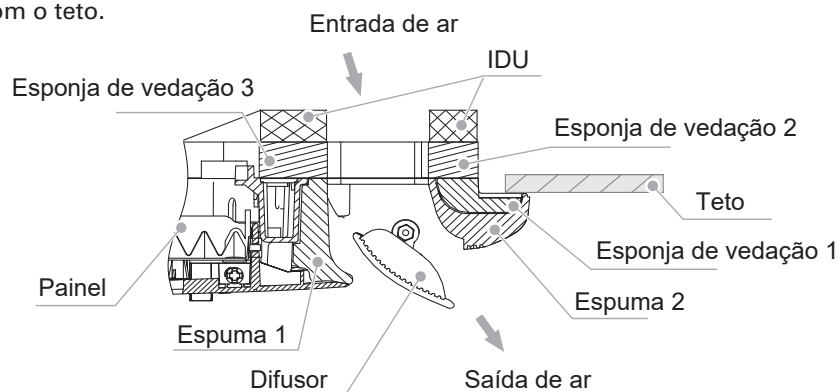


Instalação da IDU

⚠ Cuidado


Apertar os parafusos incorretamente pode causar a falha exibida na figura abaixo.

Após apertar os parafusos, se ainda houver folga entre o teto e o painel, a altura da IDU deve ser reajustada.

Se o nível de elevação da unidade interna e da tubulação de drenagem não forem afetados, você pode remover o painel para reajustar a altura da unidade interna.

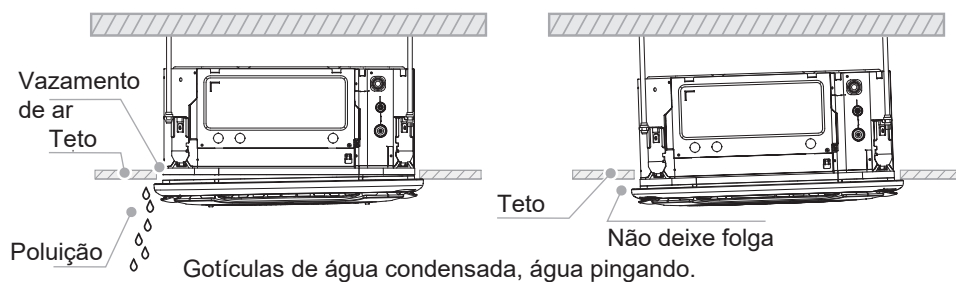


① Solte a porca superior




② Ajuste a porca inferior

Instale a grelha de sucção

1. Consulte a placa de identificação dos fios, localizada na tampa da caixa de controle elétrico, e conecte os fios do painel à interface correspondente da caixa de controle elétrico da unidade.
2. Existe uma corda de segurança especial para a grelha de sucção. Instale a corda no local adequado.

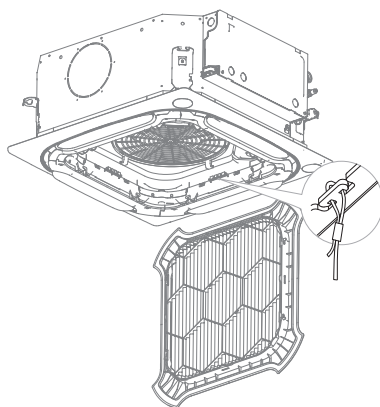

3. Instale a grelha de sucção novamente e empurre-a levemente para cima para garantir que esteja bem fixada e fechada na ranhura do painel

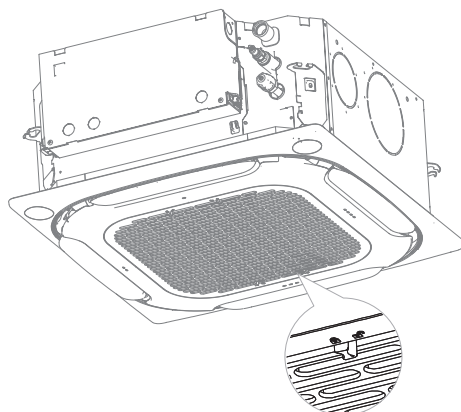

Instalação da tubulação de conexão do gás refrigerante

Requisitos de comprimento e diferença de nível das conexões da tubulação para a IDU e a ODU

Diferentes ODUs possuem diferentes requisitos de comprimento e de nível para a tubulação. Consulte o manual do proprietário e de instalação que acompanha a ODU.

⚠ Advertência

Durante a instalação dos tubos de conexão, não permita que ar, poeira e outros detritos entrem no sistema da tubulação, e certifique-se de que o interior dos tubos esteja seco.

Instale os tubos de conexão apenas quando as IDUs e ODUs estiverem fixadas.


Ao instalar os tubos de conexão, registre o comprimento real de instalação da tubulação de líquido no local para a adição de gás refrigerante adicional.

As tubulações de cobre devem ser envolvidas com material isolante térmico ao serem instaladas.

No caso de vazamento de gás refrigerante durante a operação, ventile o ambiente imediatamente.


Layout da tubulação

1. Faça as curvas dos tubos ou perfure a parede conforme necessário. A área de deformação do tubo não deve exceder 15 % da área total. Um invólucro de proteção deve ser instalado no furo da parede ou do piso. A junção de solda não deve estar na parte interna do invólucro. A perfuração com broca na parede externa deve ser selada e as tubulações devem estar firmemente amarradas para evitar a entrada de sujeira. O tubo deve ser isolado com a tubulação de isolamento de tamanho adequado.

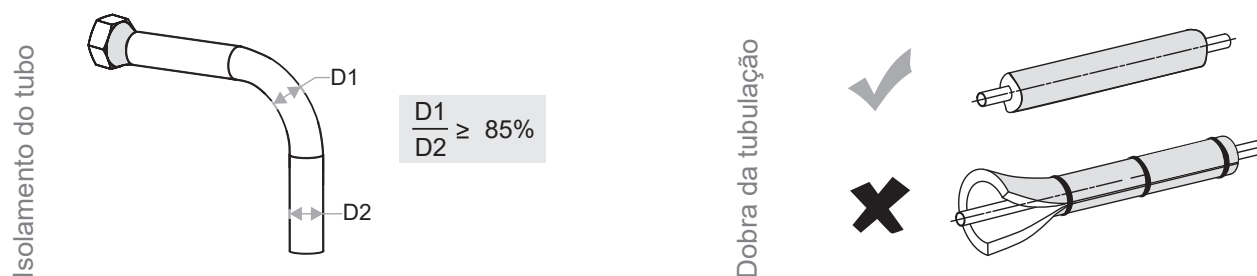

Observação: D1 é o diâmetro mínimo e D2 é o diâmetro nominal.


2. A tubulação de conexão revestida é conectada através do furo na parede a partir do lado externo e entra no lado interno. Os tubos devem ser conectados cuidadosamente para evitar danos na tubulação.

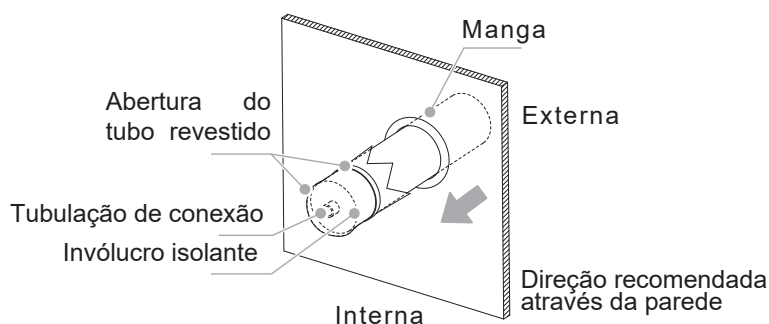

Etapas de conexão da tubulação

Meça o comprimento necessário da tubulação de conexão. Faça a conexão entre os tubos através da seguinte maneira (Consulte a seção "Conexão da tubulação" para saber mais detalhes).

1. Conecte primeiramente a IDU e depois a ODU. Antes de fixar a porca de alargamento, aplique óleo refrigerante nas superfícies interna e externa do local de alargamento do tubo (você deve usar óleo de refrigeração compatível com o gás refrigerante deste modelo) e aperte-a 3 ou 4 vezes manualmente para fixá-la. Ao conectar ou remover um tubo, utilize duas chaves inglesas ao mesmo tempo.

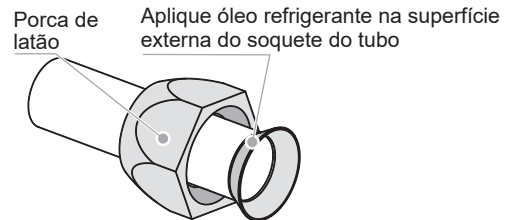

⚠ Cuidado




Faça as curvas dos tubos cuidadosamente para não os danificar e para preservar as camadas de isolamento.



Não deixe que a interface da unidade interna suporte o peso do tubo de conexão. Caso contrário, o tubo de conexão pode ser esmagado e/ou deformado, afetando adversamente na capacidade de resfriamento (ou aquecimento) da unidade, e/ou os materiais de isolamento térmico podem ser danificados, resultando em vazamento de ar e condensação.

2. A válvula de retenção da ODU é fechada completamente por padrão de fábrica. Desaperte as porcas de latão da válvula de retenção em cada conexão e conecte o tubo que foi alargado em até 5 minutos. Quando as porcas de latão da válvula de retenção são removidas por muito tempo, poeira e outros itens similares podem entrar no sistema de tubulação e causar danos após longos períodos de operação.
3. Depois que a tubulação de gás refrigerante estiver conectada à unidade interna e à unidade externa, siga as operações da seção "Bombeamento à vácuo" para expelir o ar. Após a exaustão do ar, aperte a porca de manutenção.

Conexão da tubulação

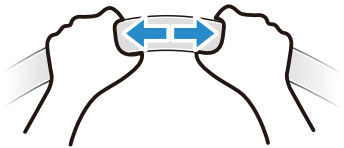Dobre o tubo com o seu polegar	Método de processamento
	1. Curvatura manual: Aplicável em tubulação de cobre fina ($\Phi 6,35$ mm a $\Phi 12,7$ mm). 2. Curvatura mecânica: aplicação mais abrangente ($\Phi 6,35$ mm a $\Phi 28$ mm), usando um dobrador de tubos de mola, dobrador de tubos manual ou dobrador de tubos elétrico.

⚠ Cuidado

O ângulo de curvatura não deve exceder 90°. Caso contrário, serão formadas ondulações no tubo, que pode quebrar facilmente.

O raio de curvatura não deve ser menor que 3,5D (diâmetro do tubo) e deve ser o maior possível para evitar achatamento ou esmagamento do tubo.

Ao dobrar o tubo mecanicamente, o dobrador de tubos que for inserido no tubo de cobre deve ser limpo.

Deslocamento de nitrogênio


Ao realizar brasagens nas tubulações, abasteça-as com nitrogênio. Primeiro, aqueça de maneira uniforme o interior das tubulações, em seguida a parte exterior e, por fim, preencha as juntas com materiais de soldagem.

⚠ Advertência

Quando for necessário encher a tubulação com nitrogênio durante a soldagem, a pressão deve ser mantida em 0,02 MPa com o auxílio de uma válvula de alívio de pressão.

Não use fluxo de solda na tubulação de conexão do gás refrigerante. Use uma solda de cobre e fósforo que não exija fluxo.



Não use antioxidantes ao soldar a tubulação. A tubulação pode ser obstruída com antioxidantes residuais, o que pode bloquear componentes, como válvulas de expansão eletrônicas, durante a operação.

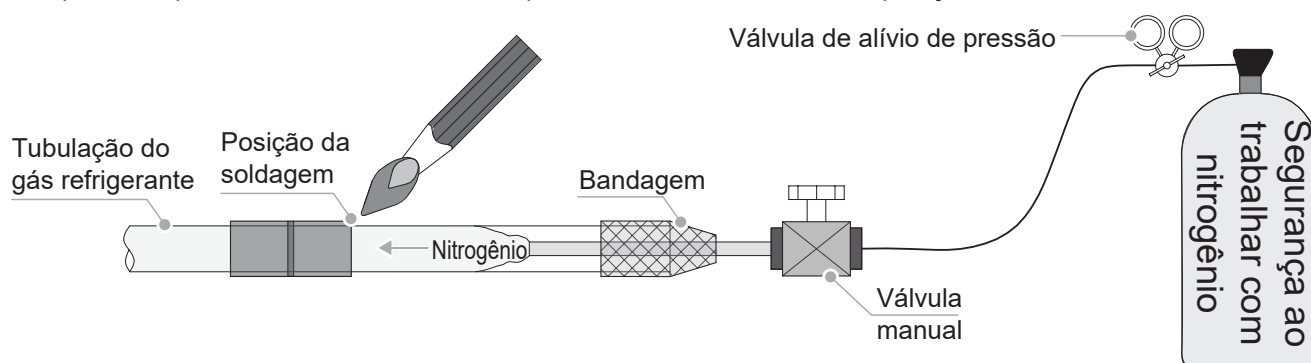

Alargamento

Para cortar a tubulação com um cortador de tubos, gire o cortador de tubos repetidamente.

Coloque o tubo no alargamento da porca de conexão. A tubulação de líquido e de gás da unidade interna são conectadas por alargamento.

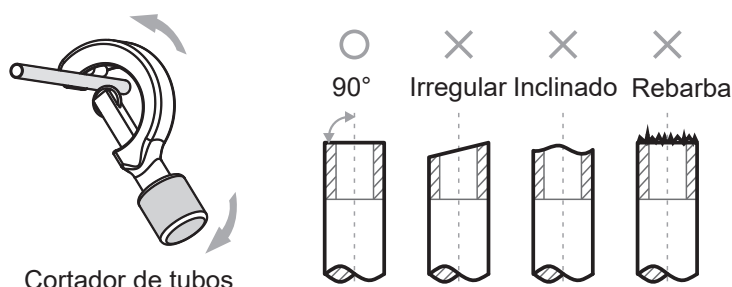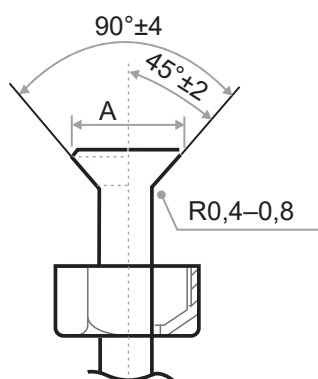


Diâmetro externo (mm)	A (mm)	
	Máx.	Mín.
Φ6,35	8,7	8,3
Φ9,52	12,4	12,0
Φ12,7	15,8	15,4
Φ15,9	19,1	18,6
Φ19,1	23,3	22,9

Aperto da porca

1. Alinhe o tubo de conexão, rosqueie com a mão as porcas de conexão, e em seguida use uma chave para apertar as duas últimas voltas do rosqueamento conforme ilustrado na figura.
2. A soldagem é feita no local e o duto boca de sino não pode ser usado em ambientes fechados. (Para IEC/EN 60335-2-40 exceto IEC 60335-2-40: 2018)

Instalação da IDU

3. A porca protetora é uma peça de uso único, ou seja, não pode ser reutilizada. Caso a porca seja removida, ela deve ser substituída por uma nova. (Para IEC 60335-2-40: 2018 apenas)

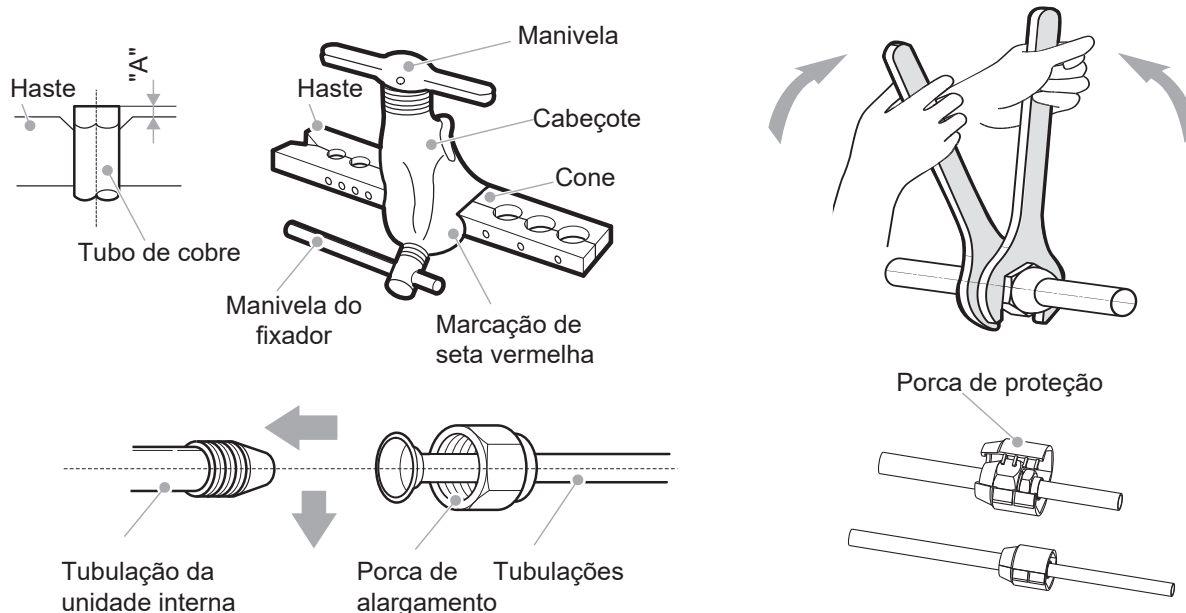

⚠ Cuidado

O torque excessivo pode quebrar as porcas durante a instalação.

Caso as junções alargadas sejam reutilizadas, a parte alargada deve ser feita novamente.

Tamanho do tubo (mm)	Torque de aperto [N.m (kgf.cm)]
Φ6,35	14,2-17,2 (144-176)
Φ9,52	32,7-39,9 (333-407)
Φ12,7	49,5-60,3 (504-616)
Φ15,9	61,8-75,4 (630-770)
Φ19,1	97,2-118,6 (990-1210)

⚠ Cuidado

Dependendo das condições de instalação, o torque excessivo pode danificar a abertura alargada, e um torque muito baixo pode não apertar a porca, o que pode causar vazamento do gás refrigerante. Consulte a tabela acima para determinar o torque de aperto adequado.



Fixação da tubulação de gás refrigerante

Suportes de ferro como cantoneiras ou ganchos de aço devem ser usados para a fixação. Quando a tubulação de líquido e de gás estiverem suspensas, o tamanho da tubulação de líquido prevalecerá.

Diâmetro externo do tubo (mm)	≤20	20~40	≥40
Distância da tubulação horizontal (m)	1,0	1,5	2,0
Distância da tubulação vertical (m)	1,5	2,0	2,5

Bombeamento a vácuo

Conecte a tubulação de gás refrigerante à tubulação de gás e de líquido da unidade externa, e use uma bomba de vácuo para evacuar a tubulação de gás e líquido da unidade externa ao mesmo tempo.

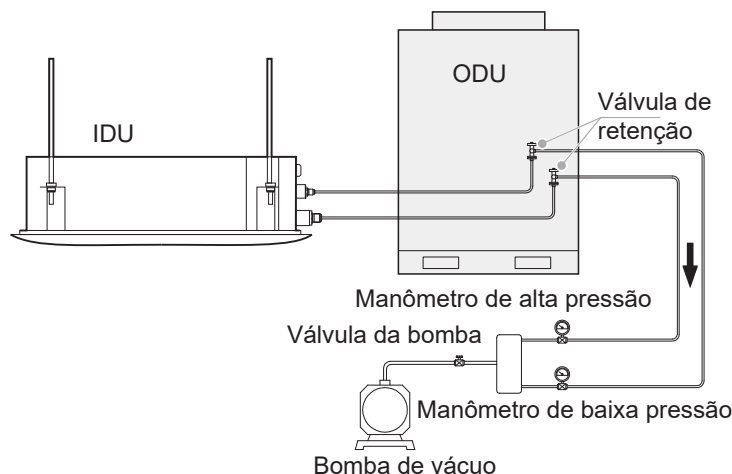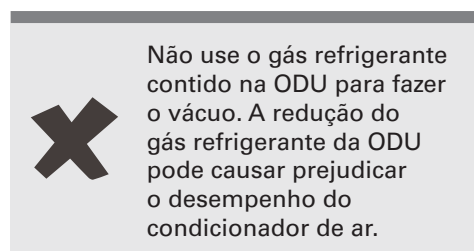

Detecção de vazamento

Abasteça o sistema com nitrogênio e aumente sua pressão para detectar vazamentos. Os seguintes métodos são recomendados:

1. Com espuma

Aplique água com sabão ou espuma uniformemente (spray) em regiões em que podem ocorrer vazamentos e observe se bolhas de ar são formadas. Se não houver bolhas de ar, significa que o sistema está estancado.

2. Com instrumentos

Use um detector de vazamento de gás refrigerante para detectar vazamentos. Alinhe a sonda do detector de vazamentos à região em que podem ocorrer vazamentos e siga as instruções para determinar se há um vazamento.

⚠ Cuidado

A detecção de vazamento precisa ser realizada em cada local por pelo menos 3 minutos. Se algum vazamento for identificado, aperte a porca e execute a detecção novamente até que nenhum vazamento seja encontrado. Depois de concluir a detecção de vazamento, enrole a junção da tubulação da unidade interna com material isolante, amarrando-o com um laço para evitar condensação e gotejamento de água.

Tratamento de isolamento térmico


As tubulações nos lados líquido e ar tem uma temperatura menor durante a refrigeração. Realize medidas de isolamento suficientes para evitar a condensação.

Observação

Certifique-se de usar um material isolante térmico com resistência térmica de 120 °C ou superior para a tubulação de gás.

O material isolante vinculado à parte da IDU em que o tubo é conectado deve passar por um tratamento de isolamento térmico que não deixe espaços vazios.

Para tubulações externas, medidas de proteção adicionais devem ser tomadas, como adicionar caixas de dutos de metal ou envolver os tubos com materiais de folha de alumínio. Material isolante térmico diretamente expostos ao ar livre degradarão e perderão sua propriedade de isolamento.

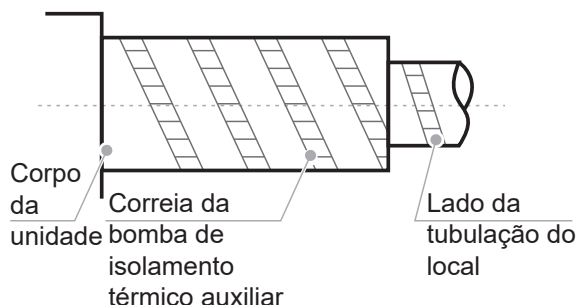

Instalação do tubo de drenagem

⚠ Cuidado

Antes da instalação da tubulação de condensação, defina a direção e a elevação para evitar a intersecção com outras tubulações e garantir que a inclinação esteja fluida e reta.

O ponto mais alto do tubo de drenagem deve ser equipado com uma porta de descarga para garantir a descarga fluida da água condensada. A porta de descarga deve estar voltada para baixo para evitar a entrada de sujeira na tubulação.

Não conecte o tubo de drenagem na tubulação de águas residuais, de esgoto ou outras tubulações que produzem gases corrosivos ou odores. Caso contrário, a IDU (especialmente o trocador de calor) pode sofrer corrosão e entrar odores no ambiente, impactando negativamente os efeitos do trocador de calor e a experiência do usuário. O usuário se responsabilizará por quaisquer consequências resultantes do não cumprimento das instruções.

Após a conclusão da instalação da tubulação, deve-se realizar um teste de água completo para verificar se a drenagem está operando corretamente e se existem vazamentos no sistema de tubulação.

A tubulação de drenagem do condicionador de ar deve ser instalada separadamente de outras tubulações de saneamento, de águas pluviais e de drenagem da edificação.

Inclinações adversas, tubos convexos e côncavos são proibidos, pois o fluxo de ar inadequado prejudica a drenagem.


Os tubos de drenagem devem ser revestidos com tubos de isolamento térmico de maneira uniforme para evitar a condensação.

Conecte os tubos de drenagem conforme as etapas a seguir. A instalação inadequada das tubulações pode resultar em vazamentos de água e danos à mobília e à propriedade.


Todas as junções no sistema de drenagem devem estar vedadas para evitar vazamento de água.

Instalação do tubo de descarga de água para a IDU

1. O tubo de drenagem pode ser conectado à saída da bomba de água com um tubo de PVC, que deve ser fixado com um fixador de cabos. Em seguida, aperte o tubo de isolamento térmico de maneira bem próxima à tubulação principal e fixe a extremidade com um fixador de cabos. A conexão entre as duas extremidades dos tubos de drenagem e a conexão da saída da bomba de água devem ser fixadas com um fixador de cabos e fitas adesivas de borracha ou de PVC. Observe as instruções de uso das fitas adesivas para evitar corrosão da borracha de EPDM. Use fitas adesivas de PVC rígido para conectar a outras tubulações de água. Verifique se as conexões estão firmes e sem vazamentos.

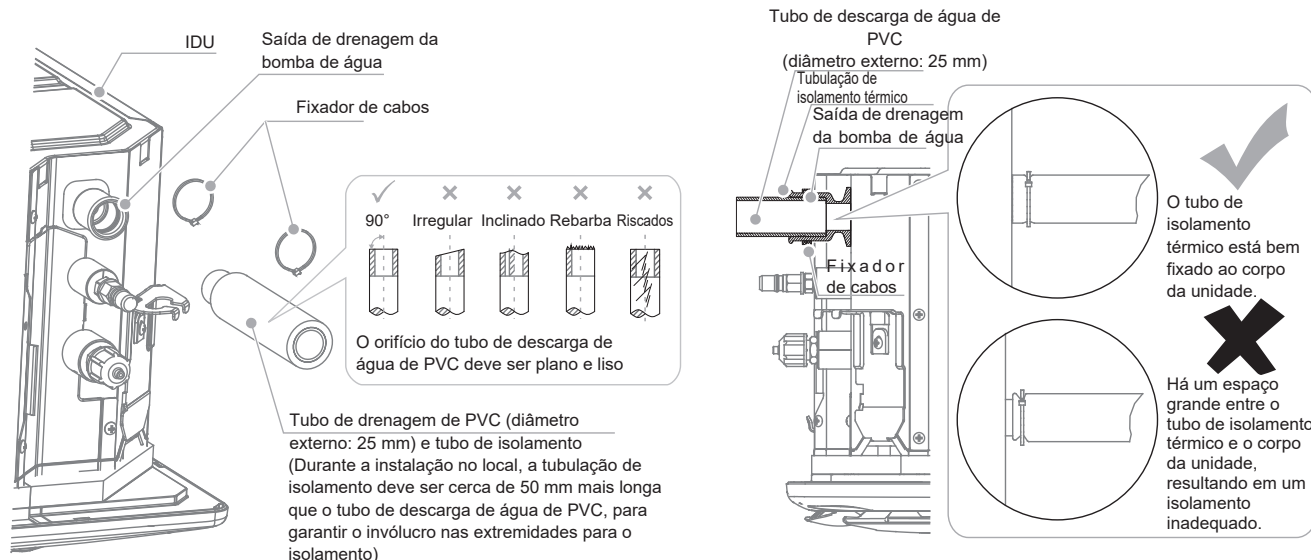


- Os tubos de drenagem da unidade (especialmente na parte interna) devem ser revestidos uniformemente com tubos de isolamento térmico e fixados com fixador de cabos para evitar a entrada de ar e a produção de água condensada.

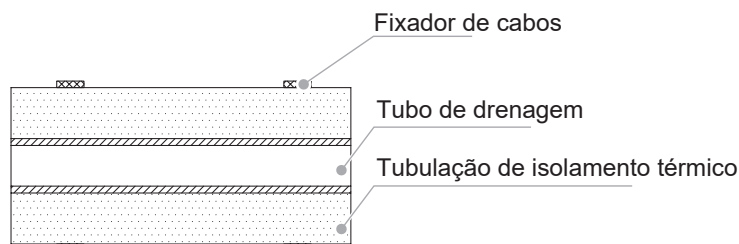


- Para evitar o refluxo de água para o interior do condicionador de ar quando ele para de funcionar, o tubo de drenagem deve ser inclinado para baixo para o lado externo (lado de drenagem), com a inclinação para baixo de 1/100 ou acima. O tubo de drenagem deve ser posicionado na direção da saída de drenagem do corpo da unidade, no sentido da esquerda para a direita. Assim, o tubo de drenagem não expande e coleta água; o que poderia causar ruídos incomuns.



- Durante a conexão do tubo de drenagem, não o puxe com força pois isso pode fazer com que ele se solte. A extensão lateral do tubo de drenagem deve estar dentro de 20 m, e um ponto de apoio deve ser instalado a cada 0,8–1,0 m para evitar resistência de ar causada pela deformação do tubo de drenagem. A tubulação de drenagem deve ter um ponto de apoio a cada 1,5-2,0m.

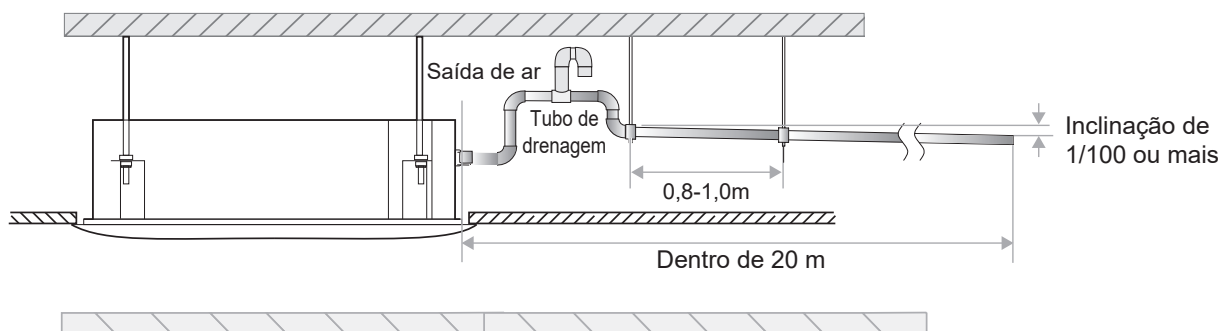


- A extremidade do tubo de drenagem deve estar 50 mm acima do chão ou da base da abertura de descarga de água. Além disso, não deixe a saída deste tubo mergulhada na água. Para descartar a água condensada diretamente em um canal, o tubo de descarga de água deve ser dobrado voltando para cima em formato de U para impedir que odores entrem na sala através do tubo de descarga de água.

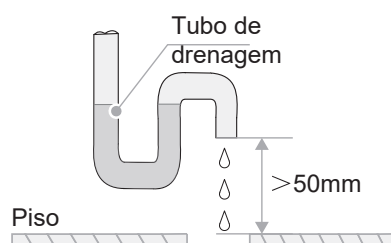


Instalação da IDU

Método de conexão do tubo de drenagem:

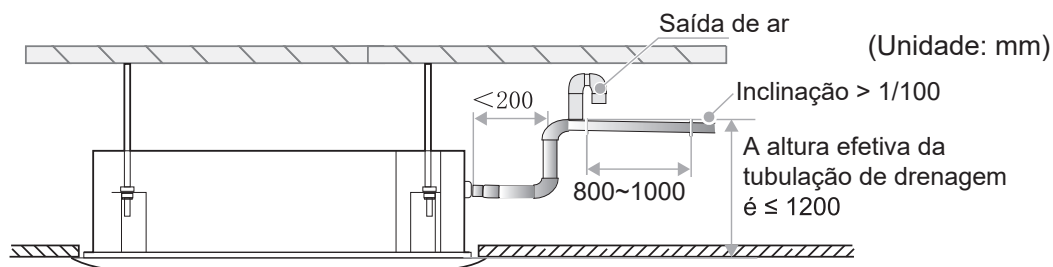


Método para conectar a tubulação de drenagem de água em uma única unidade

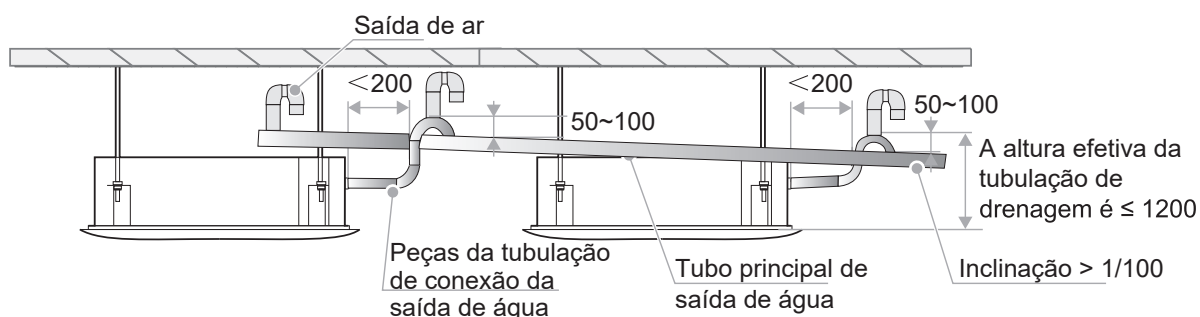


Os tubos de drenagem de várias unidades estão conectados à tubulação de drenagem principal para ser descarregada no esgoto.

Recomendamos que a tubulação de drenagem não seja instalada perto de obstáculos, pois podem gerar um efeito adverso na drenagem

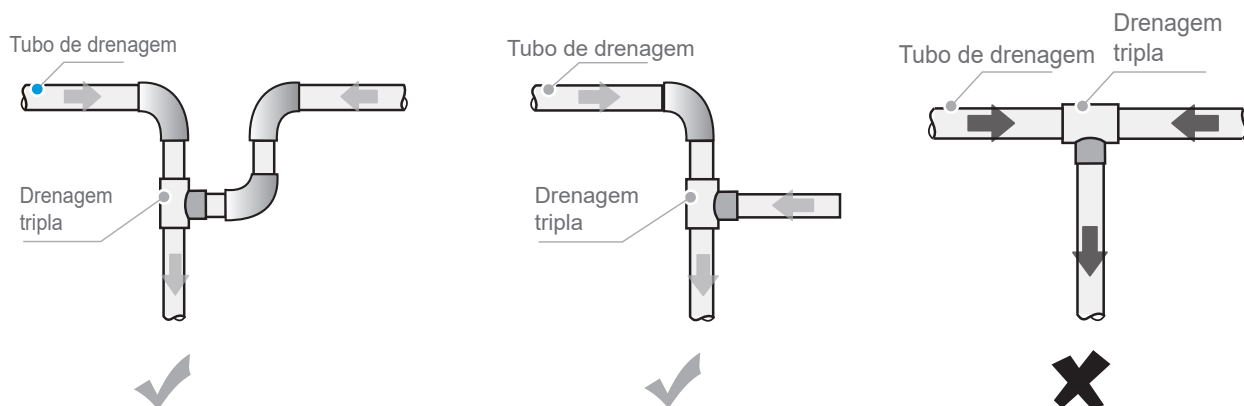

Teste de descarga de água

1. Antes do teste, verifique se a tubulação de descarga de água está desobstruída e se cada conexão está vedada corretamente.
2. Faça o teste de descarga de água em um outro ambiente antes que o teto seja cimentado.
 - Tubos de PVC são compatíveis com a tubulação de drenagem (diâmetro externo: 25 mm). Com base no cenário de instalação real, os usuários podem adquirir tubos com o comprimento apropriado com um representante de vendas, no centro de serviços pós-vendas ou diretamente no comércio local.
 - Conecte a fonte de alimentação e configure o condicionador de ar para operar no modo de refrigeração. Verifique o som de funcionamento da bomba de drenagem e se a saída da drenagem está normal (dependendo do comprimento do tubo de drenagem, pode demorar cerca de 1 minuto até que a drenagem aconteça) e se há vazamento de água em cada junta.
 - Se a drenagem da água for realizada usando a bomba de drenagem da unidade interna, é necessário remover a tampa de drenagem no corpo da unidade ao realizar o teste de descarga de água para verificar se a bomba de drenagem está funcionando. Se a bomba de drenagem não foi iniciada, verifique se ela está apresentando algum defeito. Observação: a bomba de drenagem só inicia no modo de refrigeração. A bomba de drenagem permanece desligada durante o modo de aquecimento.
 - Após concluir o teste de descarga de água, desligue a energia, remova a água acumulada e recoloca a tampa de drenagem.

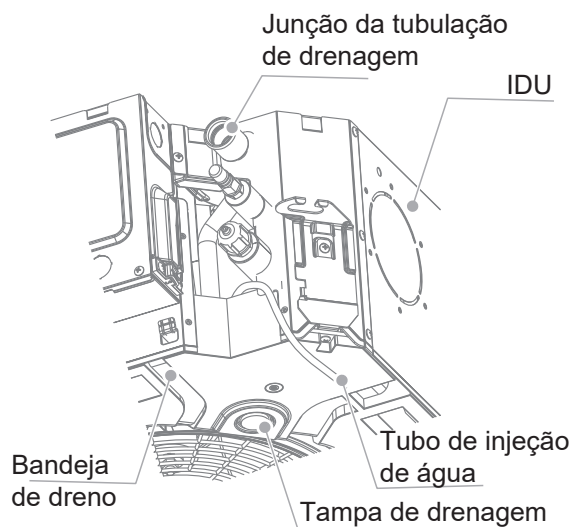

Cuidado

O plugue de drenagem no fundo da IDU é usado para remover a água acumulada na bandeja de drenagem quando o condicionador de ar apresentar falha e entrar em manutenção. O plugue de drenagem deve ser inserido durante a operação do equipamento para evitar o vazamento de água.

Caso haja alguma falha, ela deve ser corrigida o mais rápido possível

Conexão elétrica

Perigo

A fonte de alimentação deve ser desligada antes de realizar qualquer trabalho envolvendo a rede elétrica. Não realize trabalhos com eletricidade enquanto a energia estiver ligada, pois isso pode causar ferimentos graves.

A unidade de condicionamento de ar deve ser aterrada com segurança e deve atender aos requisitos locais do país/região. Se o aterramento não estiver seguro, pode haver ferimentos graves relacionados à fuga de eletricidade.

Advertência

Operações de instalação, inspeção e manutenção devem ser executadas por profissionais técnicos. Todas as peças e materiais devem estar em conformidade com os regulamentos relevantes do país/região local.

A unidade de condicionamento de ar deve estar equipada com uma fonte de alimentação especial e a tensão da fonte deve estar de acordo com a faixa de tensão nominal de funcionamento da unidade de condicionamento de ar.

A fonte de alimentação da unidade de condicionamento de ar deve estar equipada com um dispositivo de desconexão de energia que esteja de acordo com os requisitos dos padrões técnicos locais de equipamentos elétricos. O dispositivo de desligamento de energia deve ser equipado com proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga e proteção contra fuga elétrica. O espaço entre os contatos abertos do dispositivo de desconexão de energia deve ser de pelo menos 3 mm.

O núcleo do cabo de alimentação deve ser de cobre, e o diâmetro do fio deve estar de acordo com os requisitos de recebimento da corrente. Para mais detalhes, consulte a seção "Seleção de diâmetro do cabo de alimentação e de protetor contra vazamentos elétricos". Um fio com diâmetro muito pequeno pode fazer com que o cabo de alimentação aqueça, o que pode resultar em um incêndio.

O cabo de alimentação e o fio terra devem ser fixados com segurança para evitar tensões nos terminais. Não puxe o cabo de alimentação com força, pois isso pode soltar a fiação e danificar os blocos terminais.

Cabos de corrente forte, como cabos de alimentação, não podem ser conectados com fios de corrente fraca, como linhas de comunicação, uma vez que isso pode causar danos graves ao produto.

Não faça emendas no cabo de alimentação. Fazer emendas no cabo de alimentação pode causar aquecimento e incêndio.

Cuidado

Devem ser evitadas emendas e conexões na linha de comunicação, mas caso elas sejam utilizadas, garanta uma conexão segura ao prender ou soldar a fiação e certifique-se de que o fio de cobre da conexão não esteja exposto, pois isso pode causar falha de comunicação.

O cabo de alimentação e a linha de comunicação devem ser distribuídos separadamente, com uma distância de 5 cm.

Caso contrário, poderá haver falha de comunicação.

Mantenha a limpeza das proximidades da unidade de condicionamento de ar a fim de evitar que pequenos animais possam morder os cabos ou criar ninhos. Se um animal pequeno tocar ou morder os cabos, pode ocorrer curto-circuito ou vazamento elétrico.

Não conecte o fio terra à tubulação de gás, tubulação de água, para-raios ou fio terra de telefones.

Tubulação de gás: risco de explosão e incêndio em vazamentos de gás.

Tubulação de água: se tubulações de plástico rígido forem usadas, não haverá o efeito de aterramento.

Para-raios ou fiações subterrâneas de telefones: o potencial do aterramento pode aumentar de maneira anormal se for atingido por relâmpagos.

Após a instalação de toda a fiação, faça a checagem cuidadosamente antes de ligar a fonte de alimentação elétrica.

Características elétricas

Potência da unidade	Especificações elétricas da IDU					
	Frequência (Hz)	Tensão (V)	MCA (A)	MFA (A)	Entrada de alimentação IFM (W)	FLA (A)
4TVB0005KF000AA	50/60	220~240	0,46	16	45	0,37
4TVB0008KF000AA			0,46		45	0,37
4TVB0010KF000AA			0,54		45	0,43
4TVB0012KF000AA			0,54		45	0,43
4TVB0015KF000AA			0,61		45	0,49
4TVB0018KF000AA			0,65		45	0,52
4TVB0021KF000AA			0,81		45	0,65

Observações:


MCA: amperagem (A) mínima do circuito, usada para selecionar o tamanho mínimo do circuito e garantir a operação segura por um longo tempo.

MFA: amperagem (A) máxima do fusível, usada para selecionar o disjuntor.

Entrada de alimentação IFM: entrada de alimentação de carga total do motor do ventilador interno (operação segura na velocidade mais rápida).

FLA: amperagem (A) de carga total, que é a corrente de carga total do motor do ventilador interno (operação segura na velocidade mais rápida).

Diagrama esquemático dos blocos terminais principais da placa de controle principal

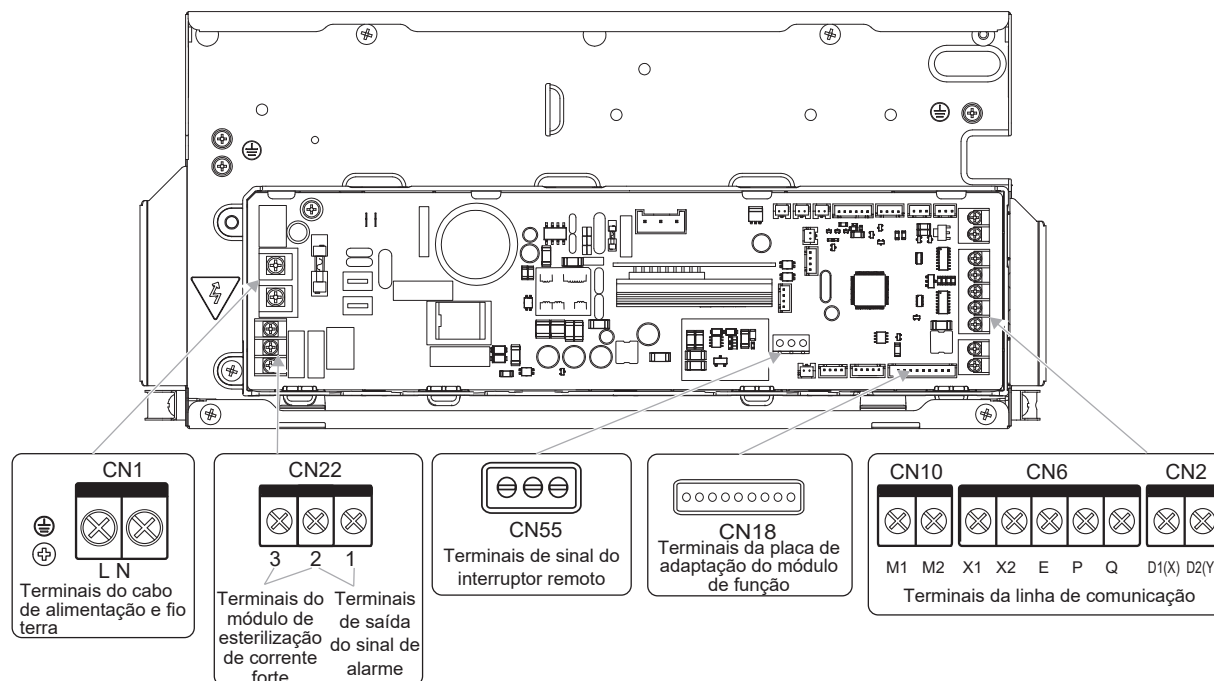

⚠ Cuidado


Todos os pontos de conexão de pontos fracos estão em conformidade com o SELV (Safety extra low voltage), como o X1, X2, P, Q, E, M1, M2, CN18, CN55 etc.




Fiação

1 Abra a tampa da caixa de controle elétrico da IDU.

1. Remova os dois parafusos nas posições mostradas na figura.
2. Puxe a extremidade inferior da tampa da caixa de controle elétrico horizontalmente para fora.
3. Remova a tampa da caixa de controle elétrico puxando-a para baixo

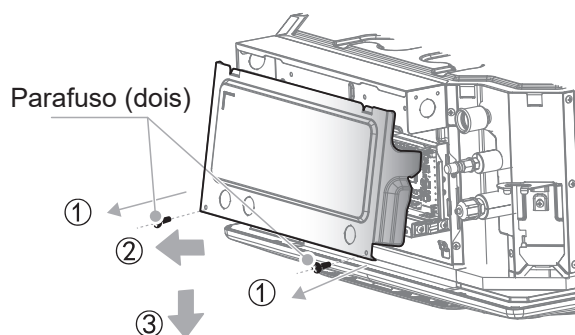

2 Conecte os fios de corrente alternada (cabo de alimentação, fio de saída do sinal de alarme, fio de preservação de corrente alternada) e fios de corrente contínua (linha de comunicação, fio de conexão do interruptor remoto, fio de conexão da placa de expansão de função) à caixa de controle elétrico através das entradas correspondentes.

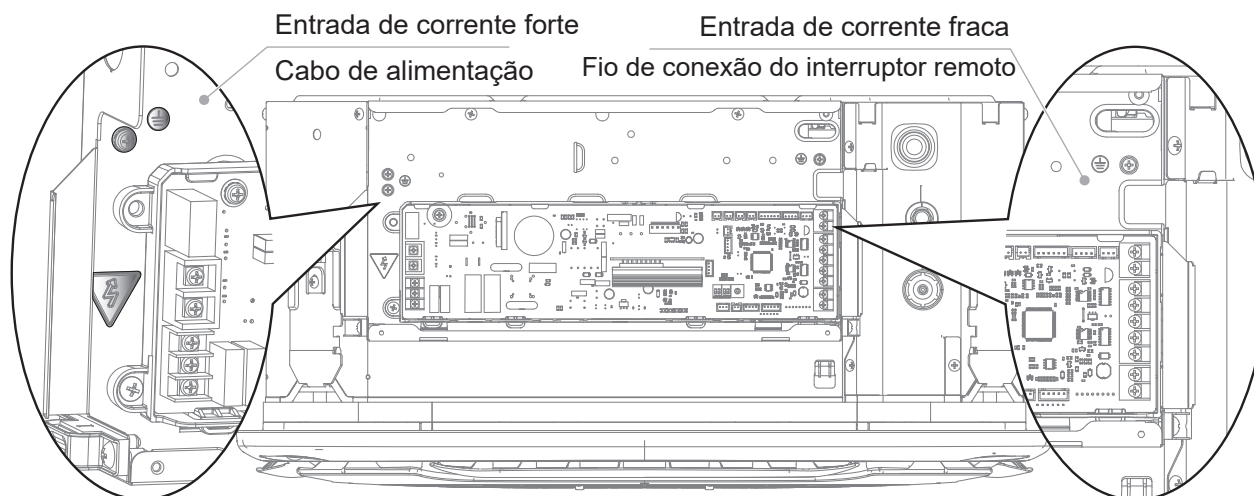

⚠ Cuidado


Os cabos de corrente fraca e forte devem ser separados.

Saída do sinal de alarme, preservação de corrente alternada, controle remoto e placa de expansão de função são opcionais ou personalizadas.

3 Conecte o cabo de alimentação


1. Conexão entre o cabo de alimentação e o terminal da fonte de alimentação.

O terminal da fonte de alimentação da IDU é fixado na placa de controle principal e o cabo de alimentação é conectado ao terminal da fonte de alimentação identificado como "CN1" na placa de controle principal. Os cabos energizados e neutros são conectados de acordo com as marcações "L" (energizado) e "N" (neutro) na placa de controle principal, e o fio terra é conectado diretamente à chapa metálica da caixa de controle elétrico.

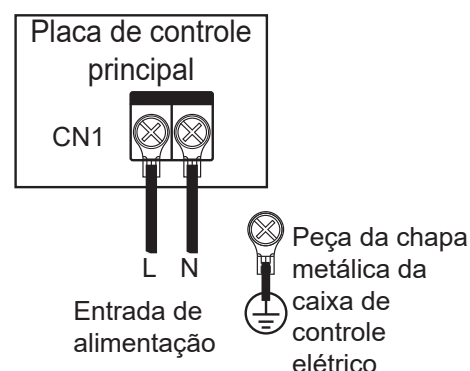


A Não faça emendas no cabo de alimentação. Fazer emendas no cabo de alimentação pode causar aquecimento e incêndio.



B O cabo de alimentação deve ser fixado com segurança usando um terminal circular isolado e, em seguida, conectado ao terminal da fonte de alimentação da IDU, conforme mostrado na figura abaixo.

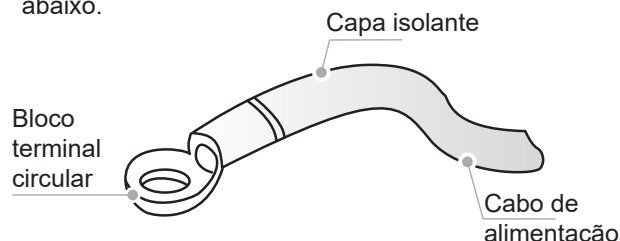


C Se não for possível fixar o bloco do terminal circular isolado por limitações da instalação, conecte os cabos de alimentação de mesmo diâmetro em ambos os lados do bloco do terminal da fonte de alimentação da IDU, conforme mostrado na figura abaixo.

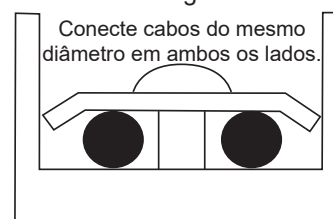

D Não conecte os cabos de alimentação de mesmo diâmetro no mesmo lado do terminal. Não use dois cabos de alimentação de diferentes diâmetros no mesmo bloco terminal, pois eles podem se soltar facilmente devido à pressão irregular e causar acidentes, conforme ilustrado na figura abaixo.

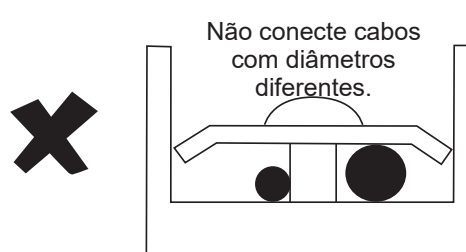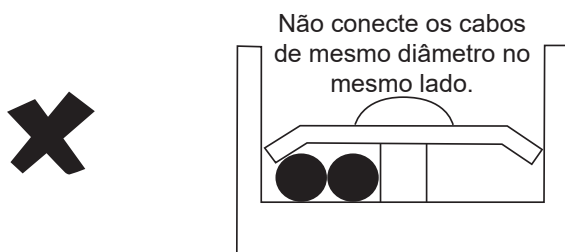

E O cabo de alimentação conectado deve ser preso com um grampo para fios para evitar a desconexão, conforme mostrado na figura à direita.

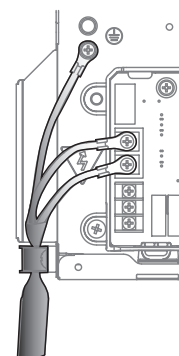


Instalação da IDU

2. Conexão do sistema de cabos de alimentação

A conexão do sistema de cabos de alimentação depende das formas de comunicação entre a IDU e a ODU. Para a forma de comunicação HyperLink com fonte de alimentação independente, as IDUs podem ter uma fonte de alimentação independente. Para outras formas de comunicação, as IDUs devem ter uma fonte de alimentação uniforme.

A IDUs com fontes de alimentação independentes* com o seguinte esquema de fiação:

Para comunicação HyperLink com fonte de alimentação independente:

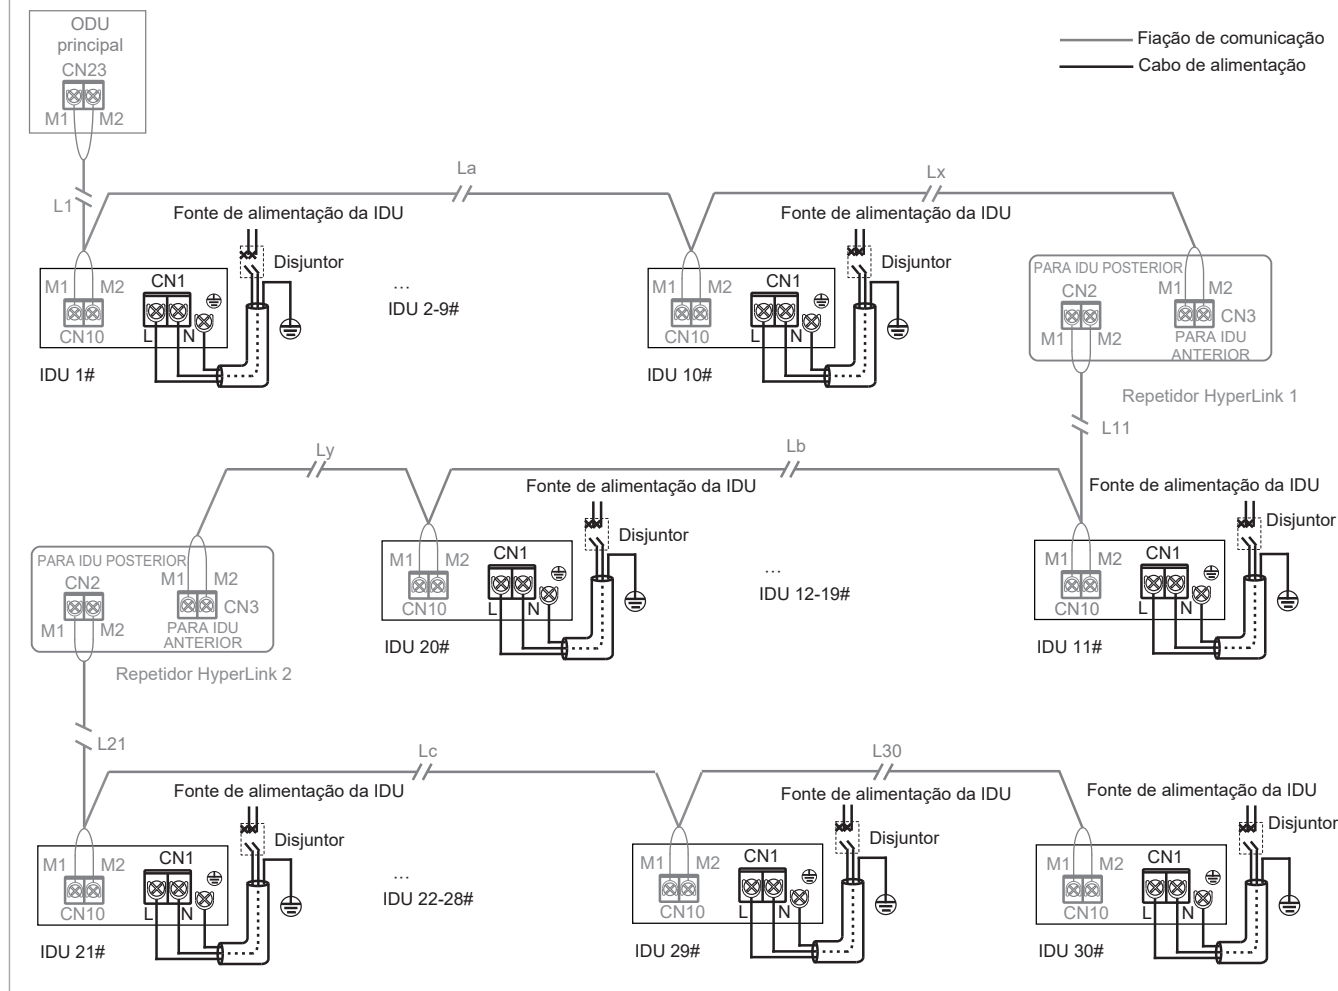

⚠ Cuidado


Para IDUs com fontes de alimentação independentes, as IDUs do mesmo sistema de gás refrigerante devem ser da série TVR Connect* e a comunicação entre IDUs e a ODU deve adotar a linha HyperLink com fonte de alimentação independente.

Esse método de conexão tem a função de fonte de alimentação independente, dessa forma, em um mesmo sistema de gás refrigerante, o número de IDUs não deve exceder 30 conjuntos e podem ser instalados no máximo dois repetidores*.


Um repetidor deve ser adicionado para cada 10 IDUs ou a cada 200 m de distância de comunicação.

B IDUs com uma fonte de alimentação uniforme* com o seguinte esquema de fiação:


1. Comunicação HyperLink com fonte de alimentação uniforme:

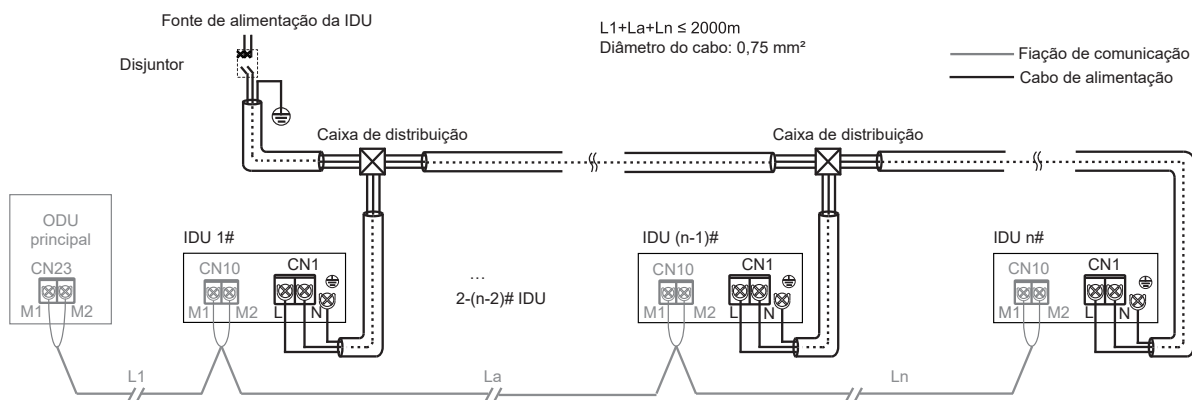

2. Comunicação P/Q:

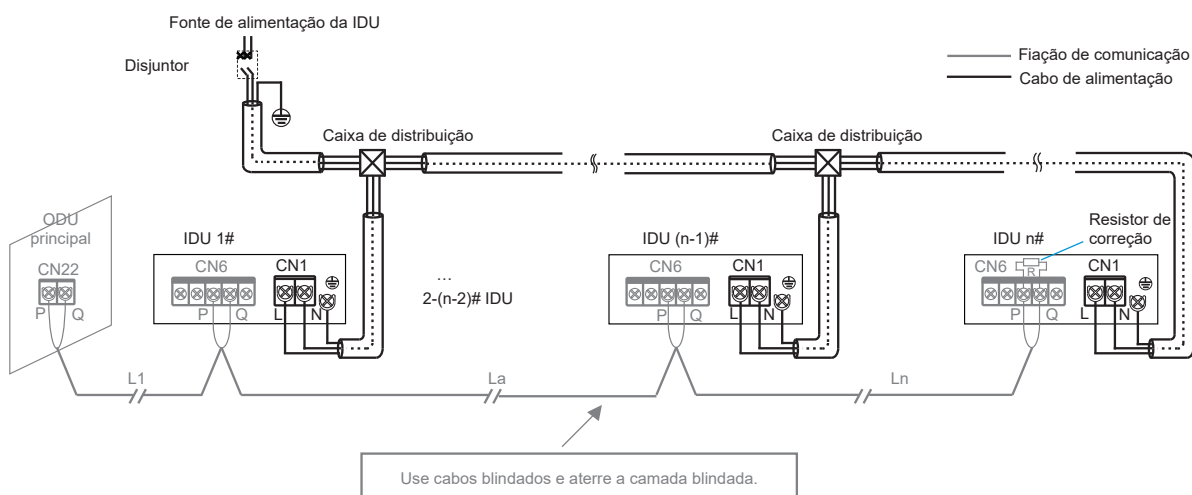

3. Comunicação P/Q/E:

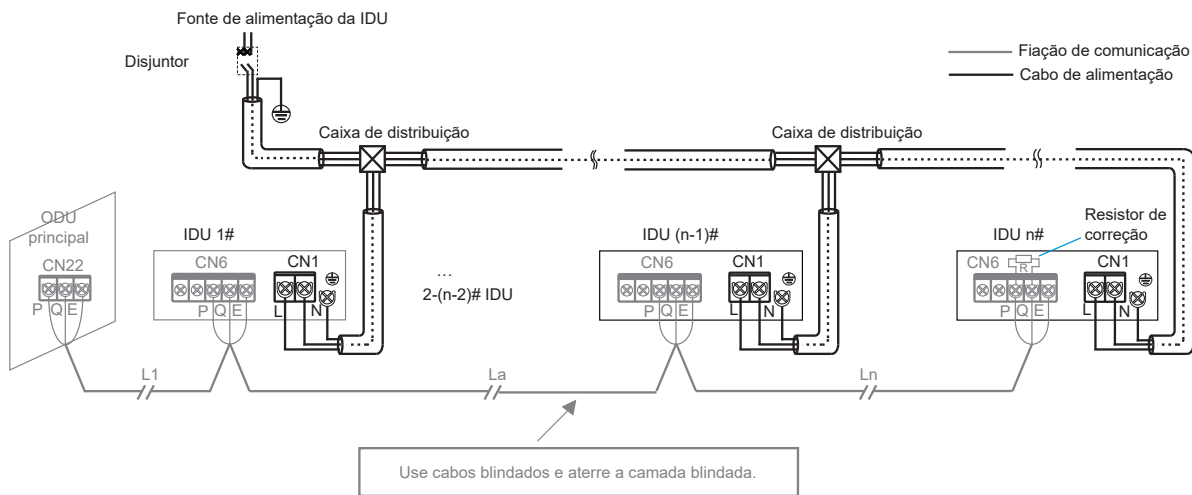

Instalação da IDU

⚠ Cuidado

Caso as IDUs sejam fornecidas com uma fonte de alimentação uniforme, e se as IDUs no mesmo sistema de gás refrigerante forem IDUs TVR Connect, então as IDUs e a ODU podem se comunicar via HyperLink, seja através de uma fonte de alimentação uniforme ou via comunicação P/Q. Se algumas das IDUs do mesmo sistema de gás refrigerante não forem da série TVR Connect, as IDUs e a ODU só poderão se comunicar via comunicação P/Q ou P/Q/E.

As linhas de comunicação HyperLink (M1M2) e P/Q são internas e externas e apenas uma delas pode ser selecionada.

Não conecte as comunicações P/Q e HyperLink ao mesmo tempo em um mesmo sistema. Não conecte a linha de comunicação HyperLink à comunicação P/Q ou D1D2.

Observação

IDUs da série TVR Connect: TVR Connect impresso na embalagem

Fonte de alimentação independente: com disjuntores separados, a fonte de alimentação de cada IDU pode ser controlada de maneira independente.

Fonte de alimentação uniforme: todas as IDUs do sistema são controladas por um disjuntor.

Repetidor: repetidor de fonte de alimentação, usado para compensar a queda de pressão ocasionada pela distância excessiva da linha ou resistência da linha quando a placa de controle principal da ODU fornece uma fonte de alimentação independente para as IDUs através da linha de comunicação HyperLink. O repetidor somente é usado em sistemas de gás refrigerante em que as IDUs têm fonte de alimentação independente

4 Conecte a linha de comunicação

1. Seleção do método de comunicação para IDUs

Equipadas com a linha de comunicação independentemente desenvolvida HyperLink (M1M2), as IDUs da série TVR Connect também preservam o método de comunicação anterior RS-485 (PQE). Elas são compatíveis com IDUs que não são TVR Connect.

Verifique o tipo de IDU que você comprou antes de realizar a conexão das linhas de comunicação. Consulte a tabela a seguir para selecionar um método de comunicação adequado.

Tipo de IDU	Método de comunicação opcional entre as IDUs e a ODU	Comentários
Todas as IDUs do sistema são da série TVR Connect	Comunicação HyperLink (M1M2)	1. Fonte de alimentação independente para IDUs*. 2. Qualquer conexão de topologia de linhas de comunicação. 3. Comunicação de dois núcleos e não polar para M1M2.
	Comunicação RS-485 (PQ)	1. As IDUs devem ser alimentadas de maneira uniforme. 2. Os cabos de comunicação devem ser conectados em série. 3. Comunicação de dois núcleos e não polar para PQ.
Algumas IDUs do sistema não são da série TVR Connect	Comunicação RS-485 (PQE)	1. As IDUs devem ser alimentadas de maneira uniforme. 2. Os cabos de comunicação devem ser conectados em série. 3. Os cabos PQE devem ser de 3 núcleos e PQ não polar.

2. Tabela de seleção do diâmetro da linha de comunicação

Função	Comunicação entre IDU e ODU				Comunicação de um controle para uma unidade interna (dois controles para uma unidade interna)	Comunicação do tipo um para vários (controle centralizado)
Item	Comunicação HyperLink (IDUs alimentadas independentemente)	Comunicação HyperLink (IDUs alimentadas uniformemente)	Comunicação P/Q (IDUs alimentadas uniformemente)	Comunicação P/Q/E (IDUs alimentadas uniformemente)	Comunicação X1X2	Comunicação D1D2
Diâmetro do cabo	2 x 1,5mm ² Resistência do fio ≤ 1,33 Ω / 100 m	2 x 0,75mm ²	2 x 0,75mm ² (cabo blindado)	3 x 0,75mm ² (cabo blindado)	2 x 0,75mm ² (cabo blindado)	2 x 0,75mm ² (cabo blindado)
Comprimento	≤ 600m (adicione dois repetidores)	≤ 2000m	≤ 1200m	≤ 1200m	≤ 200m	≤ 1200m

Cuidado

Selecione a linha de comunicação de acordo com os requisitos da tabela de referência acima. Utilize cabos blindados para a comunicação na presença de fortes campos magnéticos ou interferências.

A fiação no local deve estar em conformidade com os regulamentos locais do país/região e deve ser realizada por profissionais.

Não conecte a linha de comunicação quando a energia estiver ligada.

Não conecte o cabo de alimentação ao terminal de comunicação. Isso pode danificar a placa de controle principal.

O valor padrão do torque para o parafuso do terminal da linha de comunicação é de 0,5N·m. O torque insuficiente pode causar mau contato e o torque excessivo pode danificar os parafusos e os terminais da fonte de alimentação.

Tanto a comunicação HyperLink quanto a comunicação PQ são internas e externas. Portanto, apenas uma das duas pode ser selecionada. Não conecte as linhas de comunicação HyperLink e PQ no mesmo sistema, caso contrário, a IDU e a ODU podem não se comunicar corretamente.

Se algumas das unidade internas no mesmo sistema de gás refrigerante não forem da série TVR Connect, apenas a comunicação P/Q/E pode ser selecionada para a comunicação entre a IDU e a ODU. O cabo blindado de três núcleos com dimensão 3 x 0,75 mm² é necessário para conectar "P", "Q" e "E".

Não agrupe a linha de comunicação junto a outras, como a tubulação de refrigerante, o cabo de alimentação, etc.

Quando o cabo de alimentação e a linha de comunicação são posicionados em paralelo, uma distância superior a 5 cm deve ser mantida para evitar interferência da origem do sinal.

Quando a equipe de construção da IDU e ODU estiverem trabalhando separadamente, a comunicação de informações e a sincronização são necessárias. Não conecte a ODU ao HyperLink e a IDU ao PQ. Não conecte a ODU ao PQ e a IDU ao HyperLink.


Devem ser evitadas emendas e conexões na linha de comunicação, mas caso elas sejam utilizadas, garanta uma conexão segura ao prender ou soldar a fiação e certifique-se de que o fio de cobre da conexão não esteja exposto, pois isso pode causar falha de comunicação.

Instalação da IDU

3. Comunicação entre IDU e ODU

A Comunicação HyperLink (com fonte de alimentação independente)


Unidade individual: a comunicação HyperLink é um novo tipo de tecnologia de comunicação entre IDU e ODU. Quando as IDUs têm fontes de alimentação independentes, utilize cabos de comunicação de dimensões $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$. As portas M1 e M2 estão localizadas no bloco terminal "CN10" da placa de controle principal. Não há distinção entre eletrodos negativos e positivos. Para mais detalhes, veja a figura a seguir:

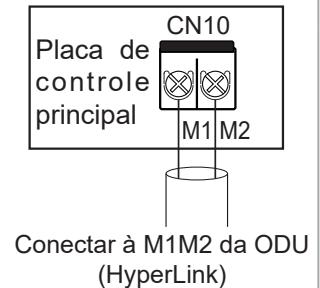

⚠ Cuidado

Não conecte a linha de comunicação HyperLink às linhas de comunicação PQ ou D1D2.

Sistema: a linha de comunicação HyperLink com fonte de alimentação independente entre a IDU e a ODU pode alcançar uma distância de 600 metros, suportando qualquer conexão de topologia. A figura a seguir mostra uma conexão em série:

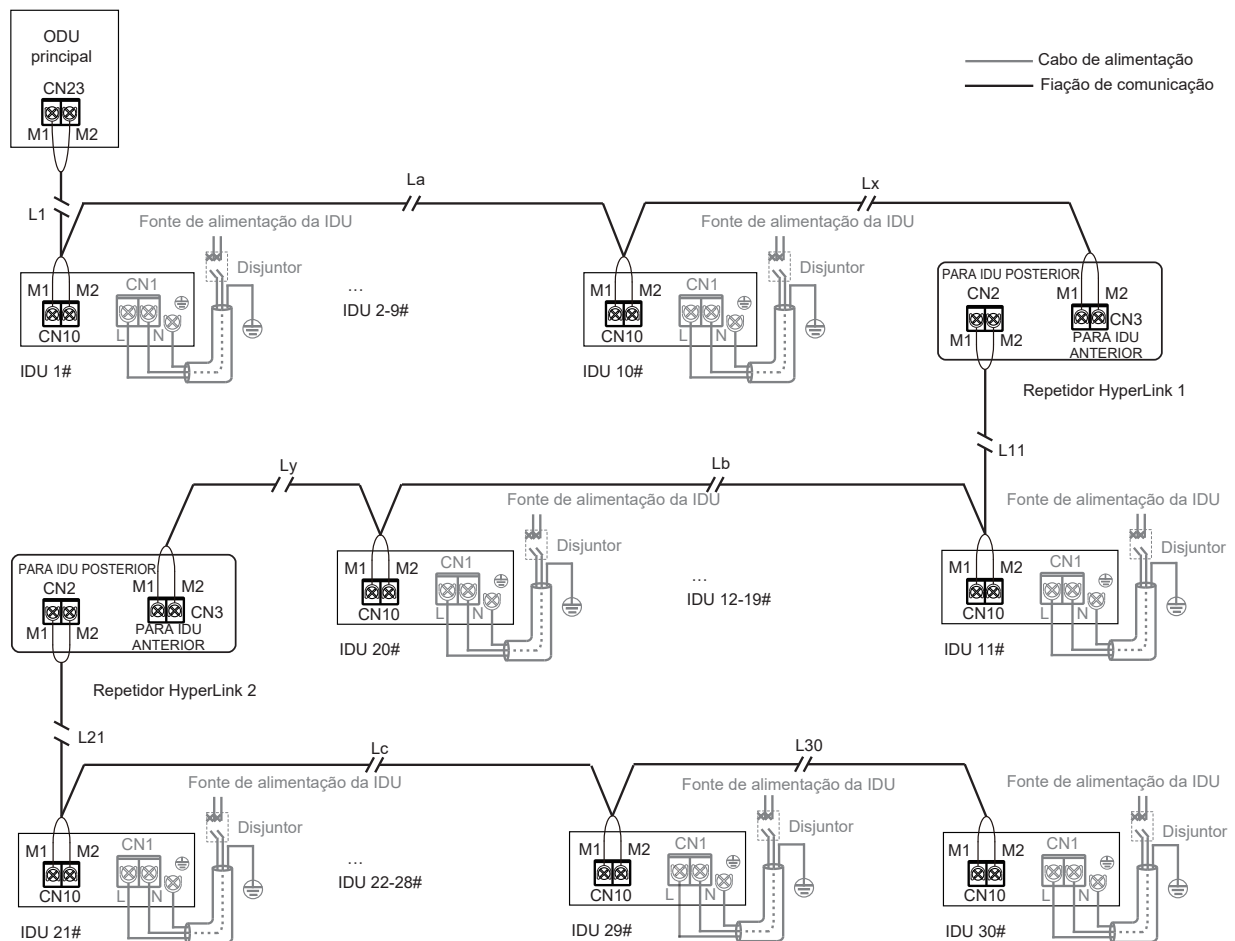

$$L1+La+Lx \leq 200\text{m} \quad L11+Lb+Ly \leq 200\text{m} \quad L21+Lc+L30 \leq 200\text{m}$$

Para outros métodos de conexão (topologia em árvore, topologia em estrela e topologia em anel), consulte o manual técnico ou um profissional técnico.

Cuidado

Se a distância total for ≤ 200 m e o número total de IDUs for ≤ 10 conjuntos, a válvula é alimentada e controlada pela ODU principal.

Se a distância total for maior do que 200 m e o número total de IDUs for maior que 10 conjuntos, será necessário um repetidor para aumentar a tensão do barramento.

A capacidade de carga do repetidor é a mesma da unidade externa, e pode carregar a uma distância de barramento de 200 m ou 10 unidades internas.

O número de unidades internas que precisam de uma fonte de alimentação no mesmo sistema de gás refrigerante não pode exceder 30 conjuntos.

Podem ser instalados no máximo dois repetidores no mesmo sistema de gás refrigerante.


Mantenha a energia ligada/desligada do repetidor e da ODU, ou use uma fonte de alimentação ininterrupta.

Para instalar o repetidor, consulte o manual de instalação do repetidor. Não inverta a conexão das portas ascendentes e descendentes da IDU no repetidor. Caso contrário, haverá falha de comunicação.

O repetidor é opcional. Se você precisar adquiri-lo, entre em contato com seu representante local.

B Comunicação HyperLink (com fonte de alimentação uniforme)

Uma unidade: Quando as IDUs são fornecidas com fonte de alimentação uniforme, não é necessário que a linha de comunicação HyperLink forneça uma fonte de alimentação independente para as IDUs. Nesse caso, use cabos de comunicação de dimensões $2 \times 0,75$ mm². As portas M1 e M2 estão localizadas no bloco terminal "CN10" da placa de controle principal. Não há distinção entre eletrodos negativos e positivos. Para mais detalhes, veja a figura a seguir:

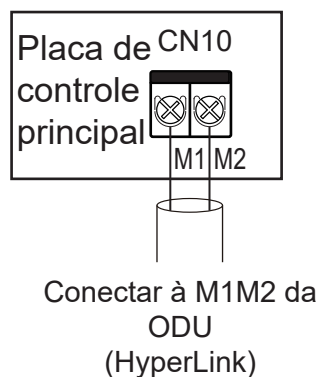


Cuidado

Não conecte a linha de comunicação HyperLink às linhas de comunicação PQ ou D1D2

Instalação da IDU

Sistema: a linha de comunicação HyperLink com fonte de alimentação uniforme entre a IDU e a ODU pode alcançar uma distância de 2000 metros, suportando qualquer conexão de topologia. A figura a seguir mostra uma conexão em série:

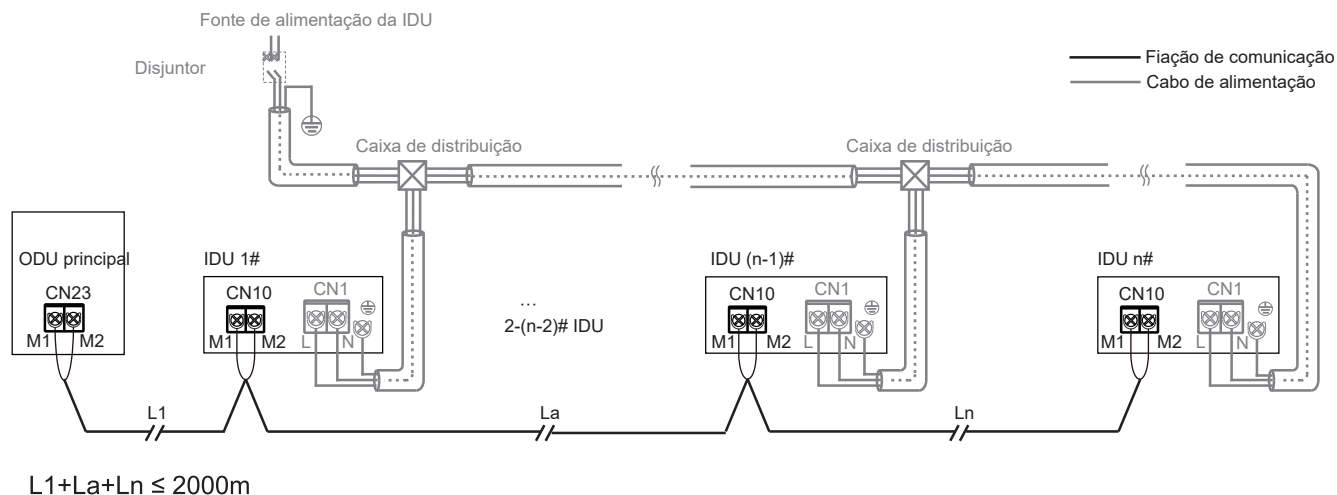

Para outros métodos de conexão (topologia em árvore, topologia em estrela e topologia em anel), consulte o manual técnico ou um profissional técnico.


⚠ Cuidado

Quando a comunicação HyperLink com fonte de alimentação uniforme estiver disponível, é necessária uma fonte de alimentação uniforme para as IDUs. Para obter mais detalhes, consulte a seção "Conexão do cabo de alimentação".


Quando a comunicação HyperLink com fonte de alimentação uniforme estiver disponível, não é necessário conectar um repetidor ao sistema.

C Comunicação P/Q

Unidade individual: use um cabo blindado para a comunicação P/Q e aterre adequadamente a camada blindada. As portas P e Q estão localizadas no bloco terminal "CN6" da placa de controle principal. Não há distinção entre eletrodos negativos e positivos. Conecte a camada blindada à chapa metálica da caixa de controle elétrico conforme mostrado na figura a seguir:

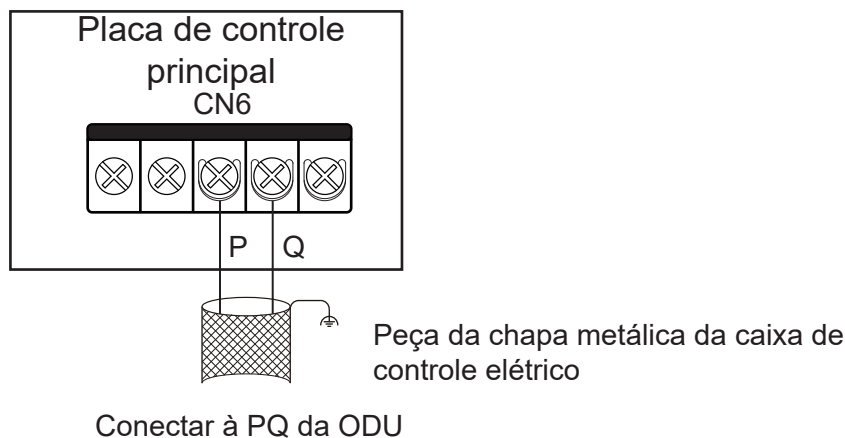


Sistema: O comprimento total máximo do cabo de comunicação P/Q da unidade interna e unidade externa pode ser de até 1200 m, e pode ser conectado em série, conforme figura abaixo:

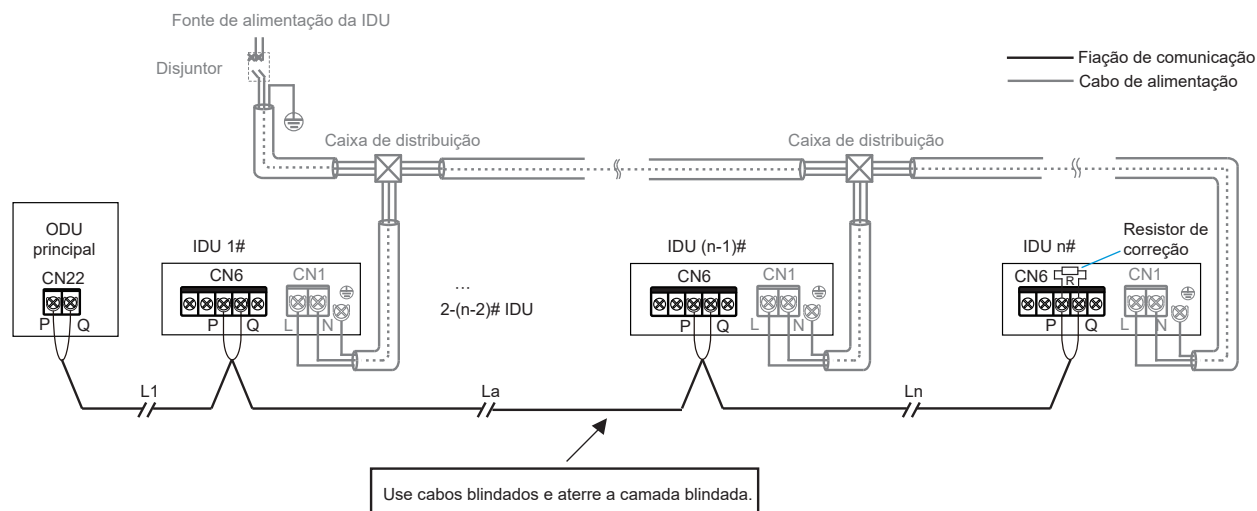


D Comunicação P/Q/E

Se parte das IDUs em um mesmo sistema de gás refrigerante não pertencer à série TVR Connect, será necessário conectar "P", "Q" e "E" na comunicação P/Q/E.

Unidade individual: use um cabo blindado para a comunicação P/Q/E e aterre adequadamente a camada blindada. As portas P, Q e E estão localizadas no bloco terminal "CN6" da placa de controle principal. Não há distinção entre eletrodos negativos e positivos. Conecte a camada blindada à chapa metálica da caixa de controle elétrico conforme mostrado na figura a seguir:

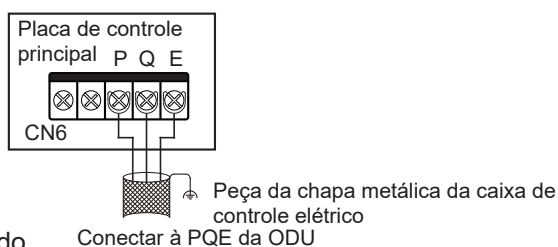

Sistema: O comprimento total máximo do cabo de comunicação P/Q/E da unidade interna e unidade externa pode ser de até 1200 m, e pode ser conectado em série conforme figura abaixo:

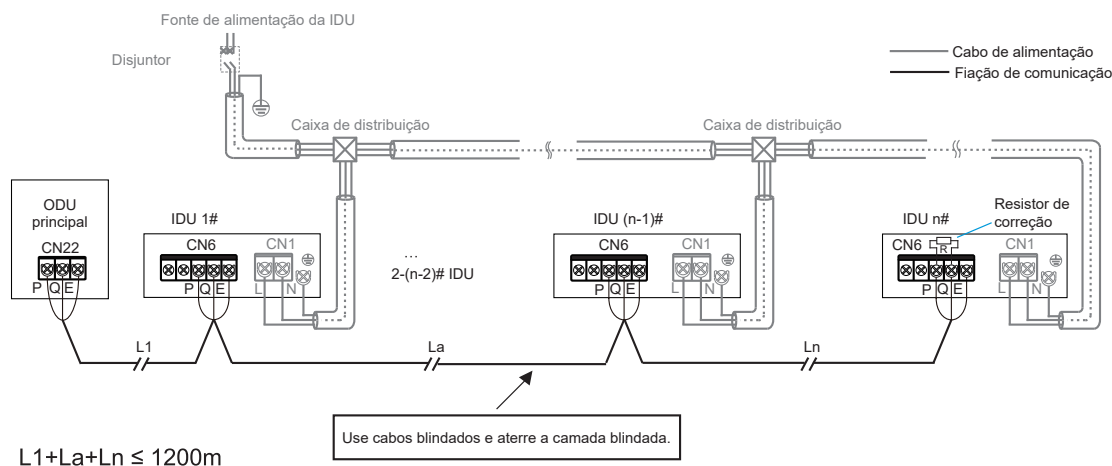

⚠ Cuidado

Quando as comunicações P/Q ou P/Q/E são usadas, as IDUs precisam estar alimentadas eletricamente de maneira uniforme.


Podem ser selecionadas as comunicações P/Q, P/Q/E e HyperLink. Se forem necessárias fontes de alimentação independentes para as IDUs, a comunicação HyperLink deve ser selecionada.

Utilize apenas cabos blindados para as comunicações P/Q ou P/Q/E. Caso contrário, as comunicações da IDU e ODU poderão ser prejudicadas.

Um resistor correspondente precisa ser adicionado à última IDU na comunicação PQ (na bolsa de acessórios da ODU).

4. Conexão do cabos de comunicação X1/X2

A linha de comunicação X1X2 é conectada principalmente ao controle com fio para obter um controle por IDU e dois controles por IDU. O comprimento total da linha de comunicação X1X2 pode chegar a 200 metros. Use cabos blindados. Mas aqui, de maneira diferente, a camada blindada não pode ser aterrada. As portas X1 e X2 estão localizadas no bloco terminal "CN6" da placa de controle principal. Não há distinção entre eletrodos negativos e positivos. Para mais detalhes, veja a figura a seguir:

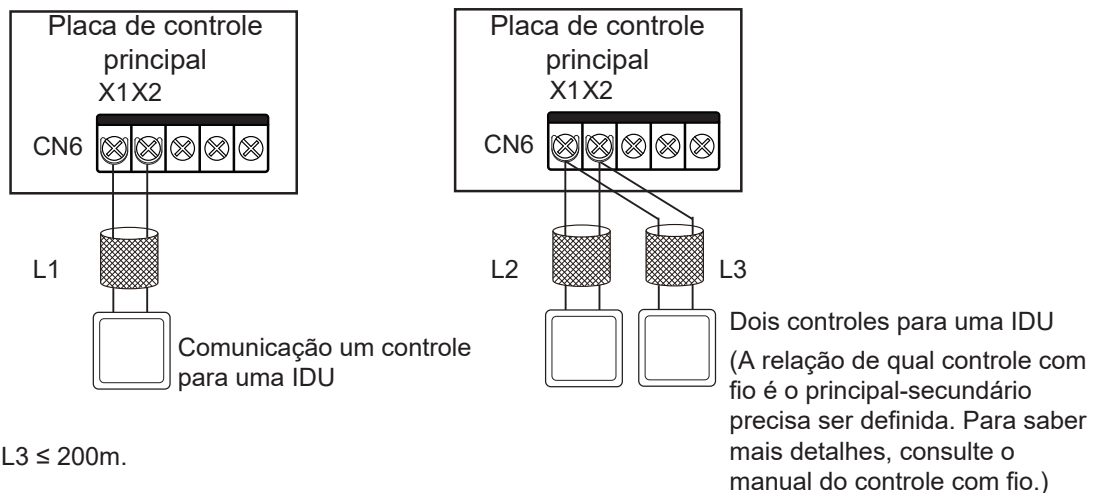


⚠ Cuidado

Dois controles com fio de mesmo modelo podem ser usados para controlar uma IDU ao mesmo tempo. Neste caso, você precisa definir qual controle é o principal e qual é o secundário. Para saber mais detalhes, consulte o manual do controle com fio.

5. Conexão da linha de comunicação D1D2 (limitado apenas para a unidade externa e configuração do sistema)

A Uso das funções um para vários e dois para vários do controle com fio da IDU através da comunicação D1D2 (máximo de 16 conjuntos)

A comunicação D1D2 corresponde ao método de comunicação 485. As funções um para vários e dois para vários do controle com fio da IDU podem ser executadas através da comunicação D1D2, conforme mostrado na figura abaixo:

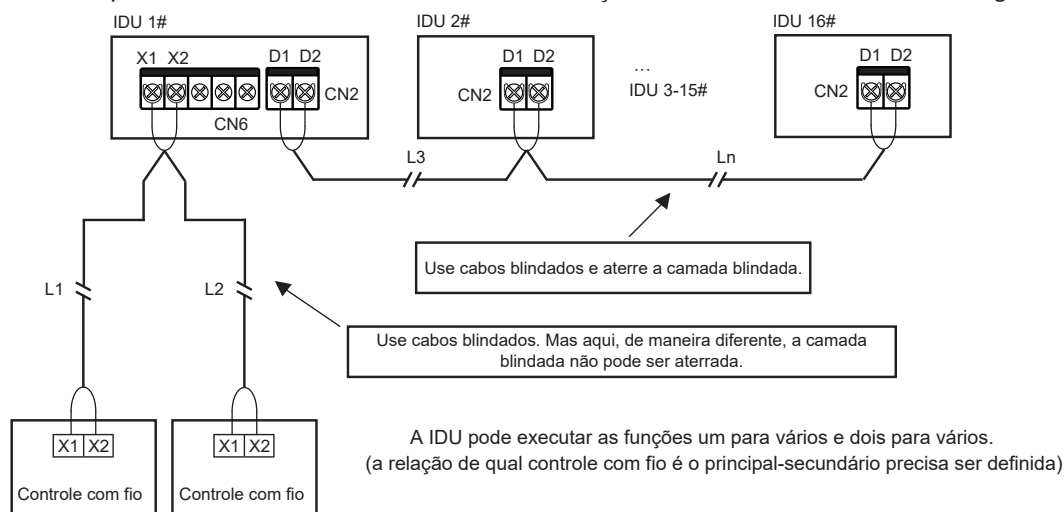

$$L1+L2 \leq 200m, L3+Ln \leq 1200m$$

⚠ Cuidado


Quando IDUs em um mesmo sistema de gás refrigerante são unidades da série TVR Connect, a comunicação D1D2 pode ativar as funções um para vários e dois para vários do controle com fio da IDU.

Para ativar as funções dois para vários, os controles com fio devem ser do mesmo modelo.

Instalação da IDU

B Uso do controle centralizado da IDU através da comunicação D1D2

A linha de comunicação D1D2 também pode ser conectada ao controle centralizado para fazer o controle centralizado da IDU, conforme mostrado na figura abaixo:

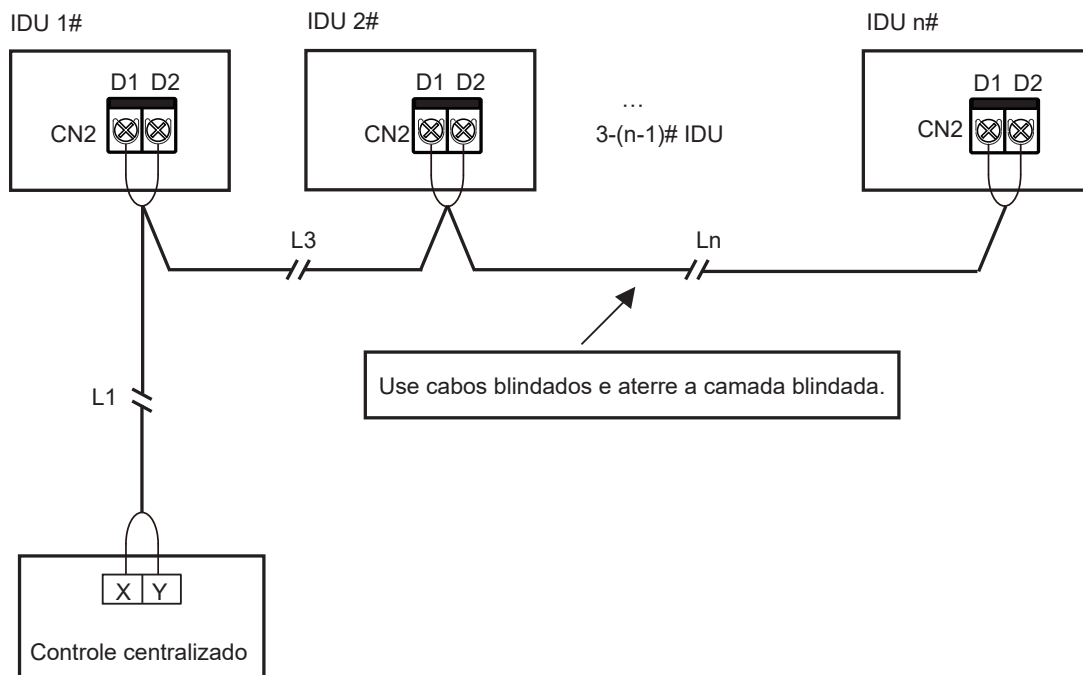


$$L1 + L3 + L_n \leq 1200m$$

5 Conecte a placa externa (limitada à ODU e à configuração do sistema)

A placa externa é um módulo de conexão fora da placa de controle principal e possui um mostrador, uma placa de adaptação de módulo de função e placas de expansão de função opcionais 1 e 2.

1. Conexão da caixa do mostrador


O painel do mostrador é conectado à placa de controle principal através de um cabo quadripolar e é conectado ao soquete "CN30" da placa de controle principal, conforme mostrado na seguinte figura:

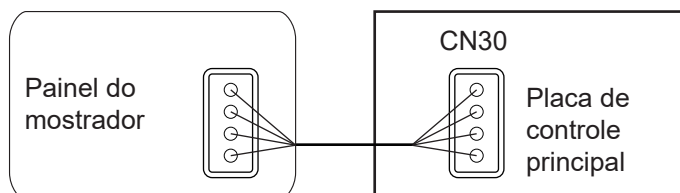

2. Conexão da placa de adaptação do módulo de função

As placas de expansão de função podem se comunicar com a placa de controle principal através da placa de adaptação.

Você pode usar uma ou ambas as placas de expansão de função. O diagrama de fiação é o seguinte:

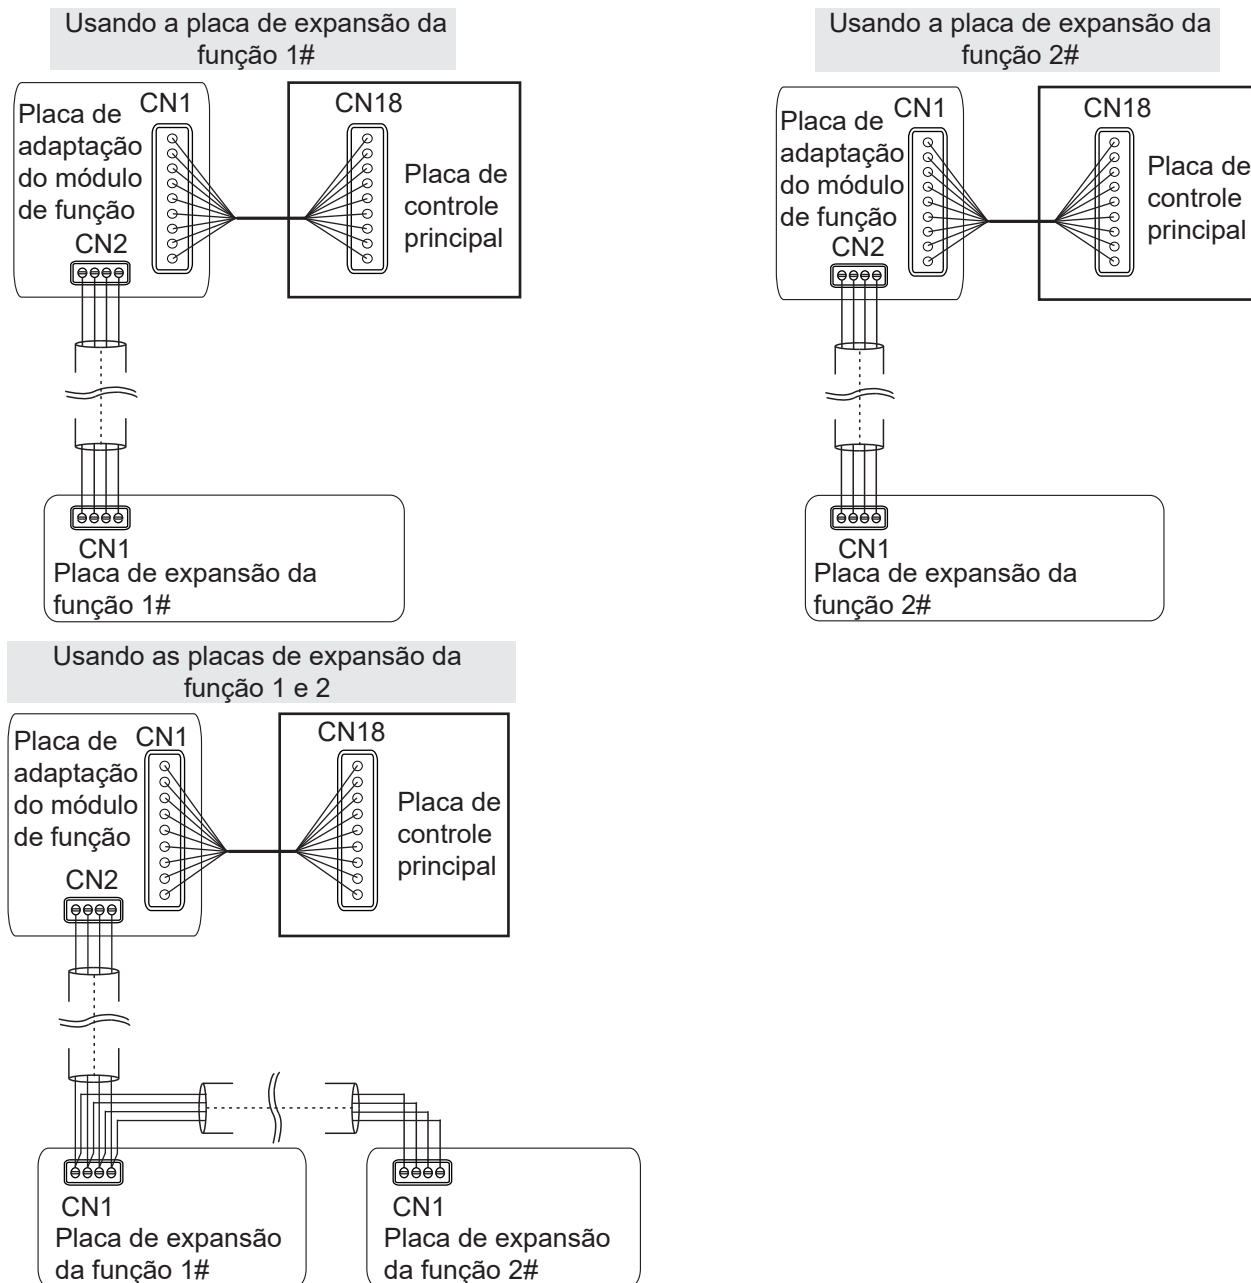


Cuidado

Para saber mais sobre a introdução da função da placa de adaptação do módulo de função, da placa de expansão de função 1# e da placa de expansão de função 2#, consulte o manual do módulo de função.

6 Feche novamente a tampa da caixa de controle elétrico

Reajuste os cabos de conexão, coloque-os na posição plana e feche novamente a tampa da caixa de controle elétrico.

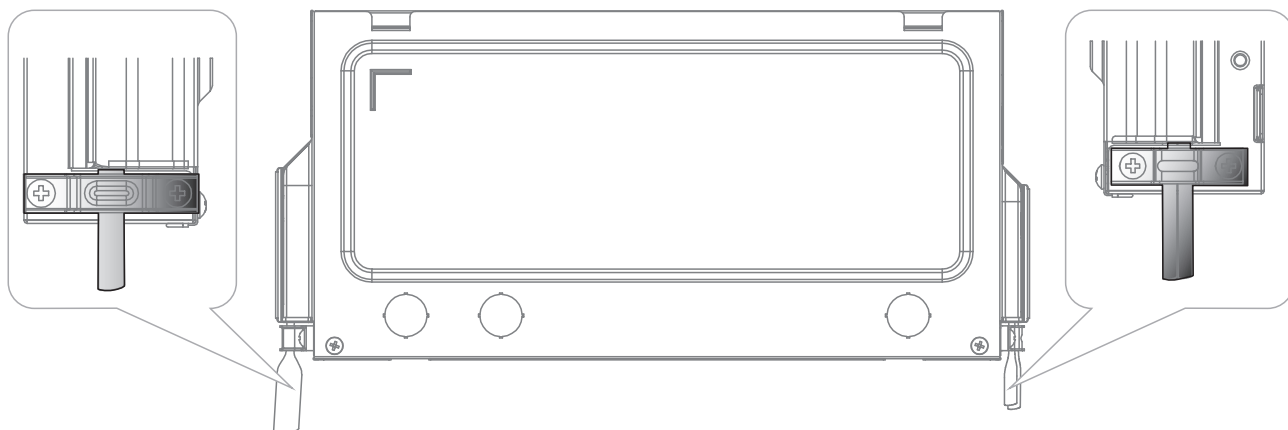**⚠ Cuidado**

Não feche a caixa de controle elétrico enquanto o sistema estiver sendo ligado.

Ao fechar a caixa de controle elétrico, organize os cabos cuidadosamente e não conecte os cabos de comunicação na tampa da caixa.

Controle do aplicativo

Códigos e definições de erros

Nas seguintes circunstâncias (com exceção de falhas de advertência), interrompa o funcionamento do condicionador de ar imediatamente, desligue o interruptor de energia e entre em contato com a central de serviços do produto. O código de erro é exibido no mostrador do painel e do controle com fio.

Erro	Código de erro	Mostrador digital
Parada de emergência	A01	
Vazamentos de gás refrigerante exigem desligamento imediato	A11	
Falha na ODU	A51	
A falha na FAPU vinculada é transmitida para a IDU principal (configuração de série)	A71	
A falha na IDU de umidificação vinculada é transmitida para a IDU principal	A72	
A falha na FAPU vinculada é transmitida para a IDU principal (configuração não seriada)	A73	
A falha da unidade secundária do kit AHU é enviada para unidade principal	A74	
Falha na autoverificação	A81	
Falha no MS (dispositivo de alteração da direção do fluxo do gás refrigerante)	A82	
Conflito de modos (protocolo de comunicação V6 adotado)	A91	
Falha na bobina da EEV 1#	b11	
Falha no corpo da EEV 1#	b12	
Falha na bobina da EEV 2#	b13	
Falha no corpo da EEV 2#	b14	

Instalação da IDU

Erro	Código de erro	Mostrador digital
Proteção contra interrupção da bomba de água 1#	b34	
Proteção contra interrupção da bomba de água 2#	b35	
Alarme do interruptor do nível da água	b36	
Falha no reaquecimento do aquecedor elétrico	b71	
Falha no pré-processamento do aquecedor elétrico	b72	
Falha no umidificador	b81	
Código de endereço da IDU duplicado	C11	
Funcionamento anormal da comunicação entre a IDU e a ODU	C21	
Funcionamento anormal da comunicação entre a placa de controle principal da IDU e a placa do acionador do ventilador	C41	
Funcionamento anormal da comunicação entre a IDU e o controle com fio	C51	
Funcionamento anormal da comunicação entre a IDU e o kit Wi-Fi	C52	
Funcionamento anormal da comunicação entre a placa de controle principal da IDU e a placa do mostrador	C61	
Funcionamento anormal da comunicação entre as unidades principal e secundária do kit AHU	C71	
O número de kits AHU é diferente do número definido	C72	
Funcionamento anormal da comunicação entre a IDU de umidificação vinculada e a IDU principal	C73	
Comunicação irregular entre a FAPU vinculada e a unidade interna principal (configuração de série)	C74	
Funcionamento anormal da comunicação entre a FAPU vinculada e a IDU principal (configuração não seriada)	C75	
Funcionamento anormal da comunicação entre o controle com fio principal e o secundário	C76	

Erro	Código de erro	Mostrador digital
Funcionamento anormal da comunicação entre a placa de controle principal da IDU e a placa de expansão da função 1#	C77	
Funcionamento anormal da comunicação entre a placa de controle principal da IDU e a placa de expansão da função 2#	C78	
Funcionamento anormal da comunicação entre a placa de controle principal da IDU e a placa de adaptação	C79	
A temperatura de entrada de ar da IDU está muito baixa no modo de aquecimento	d16	
A temperatura de entrada de ar da IDU está muito alta no modo de resfriamento	d17	
Alarme de faixas de temperatura e umidade excedentes	d81	
Falha na placa de controle do sensor	dE1	
Falha do sensor PM2.5	dE2	
Falha do sensor CO2	dE3	
Falha do sensor de formaldeído	dE4	
Falha do sensor INTELLECTUAL EYE	dE5	
Sensor T0 (sensor de temperatura da entrada de ar externo) entra em curto-circuito ou é desativado	E21	
O sensor de temperatura de bulbo seco superior está em curto ou desligado	E22	
O sensor de temperatura de bulbo seco inferior está em curto ou desligado	E23	
OT1 (sensor de temperatura do ar de retorno da IDU) está em curto ou desligado	E24	
O sensor embutido de temperatura do ambiente do controle com fio entra em curto-circuito ou é desativado	E31	
O sensor de temperatura sem fio está em curto ou desligado	E32	
O sensor de temperatura do ambiente externo está em curto ou desligado	E33	

Instalação da IDU

Erro	Código de erro	Mostrador digital
O sensor T _{cp} (sensor de temperatura de ar externo pré-resfriado) entra em curto-circuito ou é desativado	E61	
O sensor T _{ph} (sensor de temperatura de ar externo pré-aquecido) entra em curto-circuito ou é desativado	E62	
OTA (sensor de temperatura da saída de ar) está em curto ou desligado	E81	
Falha no sensor de umidade do ar de saída	EA1	
Falha no sensor de umidade do ar de retorno	EA2	
Falha no sensor de temperatura de bulbo úmido superior	EA3	
Falha no sensor de temperatura de bulbo úmido inferior	EA4	
Falha do sensor de vazamento de gás refrigerante	EC1	
OT2A (sensor de temperatura de entrada do trocador de calor) está em curto ou desligado	F01	
OT2 (sensor de temperatura média do trocador de calor) está em curto ou desligado	F11	
OT2 (sensor de temperatura média do trocador de calor) excedeu a temperatura de proteção	F12	
OT2B (sensor de temperatura de saída do trocador de calor) está em curto ou desligado	F21	
Erro de memória EEPROM na placa de controle principal	P71	
Erro de memória EEPROM na placa de controle do mostrador da IDU	P72	
Bloqueado (bloqueio eletrônico)	U01	
Código de modelo da unidade não definido	U11	
Código de HP não definido	U12	
Erro de configuração do código de HP	U14	

Erro	Código de erro	Mostrador digital
Erro de configuração do DIP do sinal de entrada do controle do ventilador do kit AHU	U15	
Código de endereçamento não detectado	U38	
O motor falhou mais de uma vez	J01	
Proteção de sobrecorrente do IPM (módulo do ventilador)	J1E	
Proteção instantânea de sobrecorrente para corrente de fase	J11	
Falha de baixa tensão do barramento	J3E	
Falha de alta tensão do barramento	J31	
Erro de polarização da amostra da corrente de fase	J43	
O motor e a IDU não correspondem	J45	
O inversor de frequência (IPM) e a IDU não correspondem	J47	
Falha de inicialização do motor	J5E	
Proteção de bloqueio do motor	J52	
Erro de configuração do modo de controle de velocidade	J55	
Ausência de proteção da fase do motor	J6E	

Códigos e definições do status de operação (não são erros)

Operação de retorno ou pré-aquecimento de óleo	d0	
Limpeza automática	dC	
Conflito de modos (protocolo de comunicação TVR Connect adotado)	dd	

Instalação da IDU

Erro	Código de erro	Mostrador digital
Degelo	dF	
Detecção de pressão estática	d51	
Desligamento remoto	d61	
Operação de backup da IDU	d71	
Operação de backup da ODU	d72	
Atualização do programa de controle principal	OTA	

⚠ Cuidado


Os códigos de erro são exibidos apenas em determinados modelos de ODU e configurações de IDU (incluindo o controle com fio e painel do mostrador).

Quando o programa de controle principal for atualizado, certifique-se de manter a unidade interna e a unidade externa ligadas. Caso contrário, o processo de atualização será interrompido.

Descrição da verificação rápida

Use o controle com fio de comunicação bidirecional (por exemplo, o modelo TCONTCNWD86S) para ativar a função de verificação rápida nas seguintes etapas:

1. Na página inicial, segure "≡" e "▲" por 2 s para acessar página de consulta. A unidade externa exibe a mensagem u00-u03, a unidade interna exibe a mensagem n00-n63 (os dois últimos dígitos exibem o endereço da unidade interna) e o controle com fio exibe a mensagem CC. Pressione a tecla "▲" ou "▼" para selecionar a unidade interna e pressione a tecla "↵" para entrar na página de consulta de parâmetros.
2. Pressione a tecla "▲" ou "▼" para consultar os parâmetros. Os parâmetros podem ser consultados ciclicamente. Consulte a lista de verificação rápida a seguir para obter mais detalhes.
3. Pressione a tecla "⌚" para sair da função de consulta.
4. No topo da página de consulta, "Timing area" exibe o número de série da verificação rápida e "Temperature area" exibe o conteúdo dos parâmetros da verificação rápida.

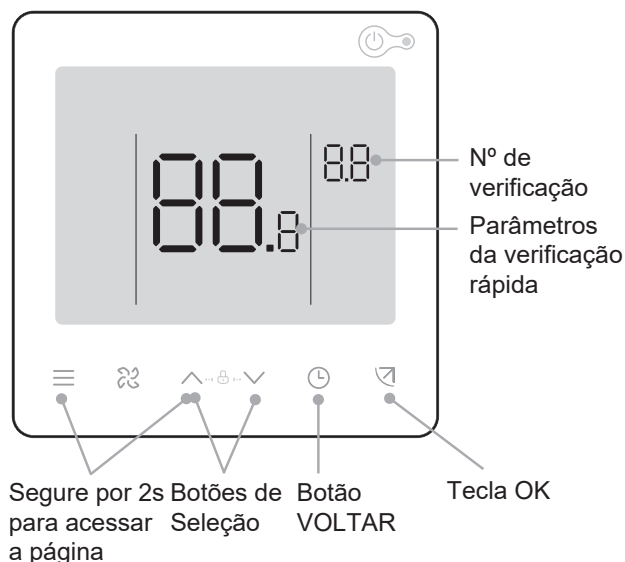

Nº	Conteúdo exibido	Nº	Conteúdo exibido
1	Endereço de comunicação da IDU e ODU (o endereço atual da IDU é exibido a cada 0,5 s)	13	Temperatura de descarga do compressor
2	Capacidade HP da IDU	14	Superaquecimento alvo
3	Temperatura configurada Ts real	15	Abertura de EEV (abertura real/8)
4	Temperatura definida de funcionamento atual Ts	16	N.º da versão do software
5	Temperatura interna T1 real	17	Nº da versão da placa do mostrador
6	Temperatura interna modificada T1_modify	18	Nº da versão do acionador do ventilador
7	Temperatura intermediária do trocador de calor T2	19	Histórico de códigos de erro (recente)
8	Temperatura da tubulação de líquido do trocador de calor T2A	20	Histórico de códigos de erro (não recente)
9	Temperatura da tubulação de gás do trocador de calor T2B	21	Mostrador do endereço da rede da IDU
10	Umidade definida RHs real	22	Mostrador do endereço da placa de expansão da IDU
11	Umidade interna RH real	23	[---] é exibido
12	Pressão estática em tempo real		

Configuração ESP

Use o controle de comunicação com fio bidirecional (por exemplo, TCONTNWD86S) para configurar a unidade de pressão estática externa, a qual pode ser dividida nas seguintes situações:

Modo de velocidade constante

O controle de comunicação com fio bidirecional deve ser usado para configurar os parâmetros de pressão estática externa da unidade para superar a resistência da saída de ar. As etapas são as seguintes:

1. Na página principal, pressione "≡" e "↩" por 3s. A unidade externa exibe a mensagem u00-u03, a unidade interna exibe a mensagem n00-n63 (os dois últimos dígitos exibem o endereço da unidade interna). O controle com fio exibe "CC". Pressione a tecla "▲" ou "▼" para selecionar a unidade interna e pressione a tecla "↩" para entrar na página de configuração de parâmetros. O controle com fio exibe "n00".
2. Na página de parâmetros de configuração, o controle com fio exibe "n00". Pressione a tecla "↩" para inserir o parâmetro de configuração específico, então pressione "▲" ou "▼" para ajustar o valor do parâmetro de pressão estática externa da unidade. Então, pressione a tecla "↩" para salvar os parâmetros. Agora, o parâmetro de pressão estática externa da unidade foi definido.
3. Pressione "⌚" para voltar na página anterior até sair das configurações de parâmetros; caso deixe de executar as operações durante os 60s, o sistema sairá automaticamente das configurações de parâmetros.

Código do parâmetro	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Valor padrão	Comentários
n58	Deteção de pressão estática inicial	00/01	00	00: Não redefinir; 01: Redefinir

Instalação da IDU

Tabela de parâmetro de configuração da pressão estática.

Potência da unidade	Configurações de pressão estática							
KW*100	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7 a 19
HP	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
15 (0,6HP)								
22 (0,8HP)								
28 (1,0HP)								
36 (1,2HP)								
45 (1,7HP)								
56 (2,0HP)								
63 (2,2HP)								

Cuidado

Os parâmetros podem ser definidos enquanto a unidade estiver ligada ou com a alimentação desligada.

Na página de definição de parâmetros, o controle com fio não responde a um sinal remoto e não responde ao sinal do controle remoto do app.

Quando estiver na página de configuração de parâmetros, os botões de modo, velocidade do ventilador e alternância serão inválidos.

Consulte o manual do controle remoto para verificar os parâmetros de configuração do controle remoto.

Para outras configurações de parâmetros da IDU, consulte o manual do controle com fio.

Execução de teste

Antes da execução de teste, certifique-se do seguinte

- As unidades interna e externa estão instaladas corretamente.
- A tubulação está instalada corretamente e foi verificado se não há vazamentos no sistema de tubulação do gás refrigerante.
- O comprimento da tubulação e a quantidade de refrigerante carregada foram registrados.
- A fiação está instalada correta e firmemente e sem problemas com a conexão virtual. Os cabos de aterramento foram conectados adequadamente.
- A tensão da fonte de alimentação é a mesma que a tensão nominal do condicionador de ar.
- O isolamento térmico foi concluído.
- Não há obstruções na entrada e na saída de ar da unidade interna e da unidade externa.
- As válvulas de retenção da tubulação de gás e de líquido da ODU foram abertas completamente.
- A fonte de alimentação foi ligada para pré-aquecer a ODU por 12 horas.

Execução de teste

Use o controle com fio/remoto para controlar a operação de resfriamento/aquecimento do condicionador de ar de acordo com as instruções.

Em caso de falha, solucione os problemas de acordo com a subseção “Sintomas que não são defeitos” disponível na seção “Precauções de uso” deste manual.

Cuidado

Siga as etapas para executar o teste na unidade externa.

IDU

- O interruptor com fio/controle remoto está operando normalmente.
- O mostrador do controle com fio/remoto, as teclas de função, o ajuste da temperatura do ambiente, e o ajuste de fluxo de ar e de direção estão funcionando normalmente.
- O indicador LED está aceso.
- A descarga de água está funcionando.
- Verifique se todas as unidades internas estão funcionando normalmente, e se as funções de resfriamento e aquecimento estão operando sem apresentar vibração ou som incomum.

ODU

- Não há vibração ou sons estranhos durante a operação.
- O ventilador, o ruído e a condensação não afetam a vizinhança.
- Não há vazamento de gás refrigerante.

Inspeção após a instalação

Para garantir o conforto do ambiente interno, verifique a seguinte lista para verificar se a instalação do condicionador de ar atende aos requisitos. Escreva um "x" para Reprovação e um "✓" para Aprovação.

Item de verificação	Critério de verificação	Resultado da verificação (aprovado/reprovado)
As unidade internas e unidade externas estão instaladas com segurança?	O condicionador de ar está firmemente fixado, não vibra e não há ruídos.	
A instalação da unidade interna foi concluída?	A unidade funciona corretamente e nenhuma peça está queimada.	
Foi realizado um teste de vazamento?	O ar frio/quente é suficiente.	
O isolamento térmico está em boas condições (tubulação de gás refrigerante, tubulação de drenagem e dutos de ar)?	Não há gotejamento causado pela condensação.	
Os tubos de cobre foram selados antes da instalação para evitar a entrada de poeira?	O compressor está funcionando.	
A tubulação de refrigerante foi preenchida com nitrogênio para a realização de uma soldagem mais segura (um cilindro de nitrogênio está acessível no local)?	Não há película oxidante na superfície interna do tubo de cobre. O sistema está funcionando sem grandes falhas.	
O teste de descarga de água foi executado? A drenagem ocorre sem problemas? A conexão está segura?	Não há vazamento de água.	
A tensão da fonte de alimentação é consistente com a tensão especificada na placa de identificação da unidade?	A unidade funciona corretamente e nenhuma peça está queimada.	
Os cabos e tubos estão conectados adequadamente?	A unidade funciona corretamente e nenhuma peça está queimada.	
O condicionador de ar está aterrado adequadamente?	Não há vazamento elétrico.	
Foram utilizados cabos do tamanho especificado?	A unidade funciona corretamente e nenhuma peça está queimada.	
Os parafusos do terminal estão bem apertados?	Não há incidência de choque elétrico ou incêndio.	
As entradas e saídas das unidades internas e externas estão livres de obstrução?	O ar frio/quente é suficiente.	
A pressão estática externa da unidade foi definida para a unidade interna no modo de velocidade constante?	As funções de refrigeração e aquecimento funcionam normalmente.	
O comprimento da tubulação de gás refrigerante e a carga de gás refrigerante foram registrados?	A quantidade de refrigerante no sistema de condicionamento de ar é suficiente.	

Item de verificação	Critério de verificação	Resultado da verificação (aprovado/reprovado)
Um orifício de acesso foi feito na posição de instalação da unidade interna?	Manutenções podem ser facilmente realizadas.	
Os filtros e grelhas de ar estão instalados (nas entradas e saídas de ar)?	A unidade funciona corretamente.	
A temperatura de cada sala atende aos requisitos durante a realização do teste?	As necessidades de conforto dos usuários podem ser satisfeitas.	
Foi explicado ao usuário como utilizar a unidade de acordo com o manual do usuário?	A unidade é eficaz.	
Você explicou ao usuário os métodos de uso e manutenção do filtro de ar, grelha (entradas e saídas de ar), etc.?	A unidade é eficaz.	

Limpeza, manutenção e serviço pós-venda

1. Advertência de segurança

⚠ Advertência

Por razões de segurança, sempre desligue o condicionador de ar e a energia antes de limpar o produto.

Não desmonte ou conserte o condicionador de ar por conta própria, pois isso pode causar incêndio ou outros perigos.

Apenas a equipe de serviços profissionais pode realizar a manutenção.

Não use materiais inflamáveis ou explosivos (como sprays para cabelo ou pesticidas) próximo ao produto.

Não use solvente orgânico como diluente de tinta para limpar o produto, uma vez que isso pode causar rachaduras, choque elétrico ou incêndio.

Somente revendedores e eletricitas profissionais qualificados podem instalar os acessórios opcionais.

Certifique-se de usar os acessórios opcionais especificados por nossas marcas.

A instalação inadequada por conta própria pode resultar em vazamentos de água, choque elétrico e incêndio.

Não lave o condicionador de ar com água, pois isso pode causar choque elétrico.

Use uma plataforma estável.

2. Limpeza e manutenção

2.1 Limpeza do filtro de ar

⚠ Cuidado

O filtro de eficiência primária é um acessório padrão, e o filtro de eficiência média é um acessório opcional.

Os filtros de ar podem ser usados para remover a poeira ou outras partículas no ar. Se estiverem entupidos, a eficiência do condicionador de ar será consideravelmente reduzida.

Portanto, certifique-se de limpar o filtro de ar frequentemente quando usá-lo por um longo período.

Para unidades internas utilizadas em modo de velocidade constante e em locais com muita poeira, recomendamos que a limpeza seja feita uma vez por mês.

Se o excesso de sujeira dificultar a limpeza do filtro, substitua-o.


Não remova o filtro de ar, a menos que seja para limpeza, uma vez que isso pode causar mau funcionamento.

Se o condicionador de ar for usado sem um filtro de ar, o acúmulo de poeira no aparelho causará mau funcionamento devido à não remoção de poeira do ar interno.

Diagrama do procedimento

1 Remova a grelha de entrada de ar.

Pressione o prendedor da grelha com dois dedos ao mesmo tempo e puxe a grelha de entrada de ar para baixo.

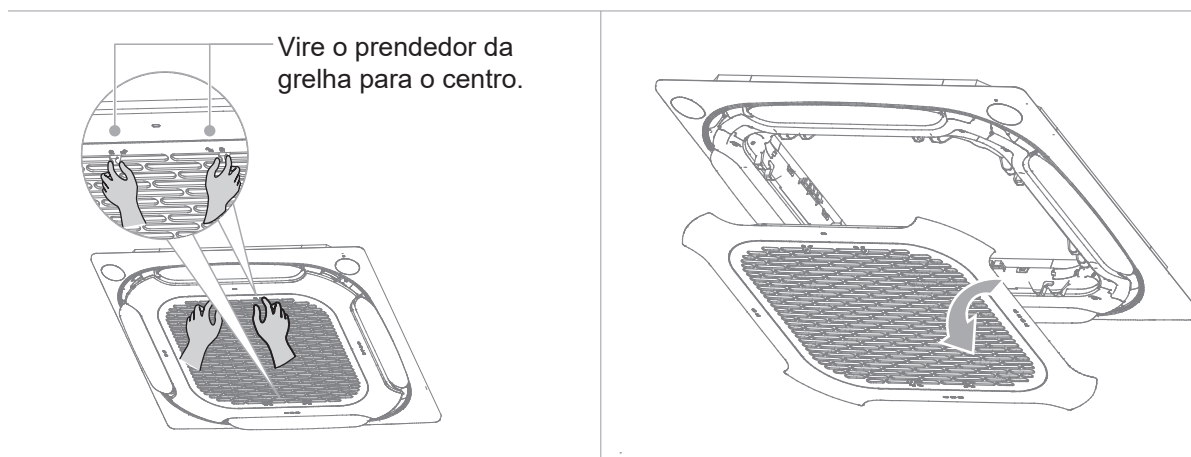

2 Remova o filtro.

Observação

Somente profissionais podem trocar e desmontar o filtro. Qualquer operação inadequada pode causar choque elétrico ou ferimentos devido ao contato com as peças rotativas.

3 Limpe o filtro.

Limpe o filtro com um aspirador de pó, posicionando o lado de entrada de ar do filtro para cima.



Limpe o filtro com água limpa (exceto o módulo de carbono ativado), com o lado da entrada de ar do filtro voltado para baixo.



Observação

Não seque o filtro sob o calor da luz solar direta ou de uma chama. Isso pode causar danos.

Se o filtro estiver extremamente poluído, use uma escova macia e detergente neutro para limpá-lo, retire o excesso de água e seque-o em um local fresco.


O filtro não deve ser desmontado, substituído ou consertado por pessoas não especializadas.

4 Reinstale o filtro.


5 Reinstale e feche a grelha de entrada de ar na ordem inversa das etapas 1 e 2 acima.

2.2 Limpeza de saídas de ar e painéis externos

1 Limpe a saída de ar e o painel com um pano seco.

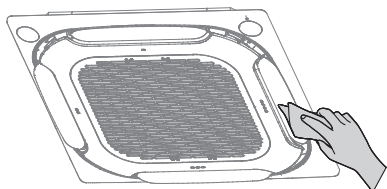

2 Se uma mancha for difícil de remover, use água limpa ou detergente neutro para removê-la.

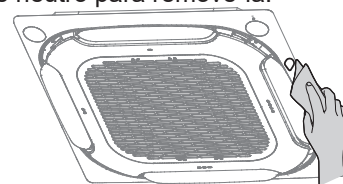

⚠ Cuidado

Não use gasolina, benzeno, agentes voláteis, descontaminantes em pó ou inseticidas líquidos. Caso contrário, a saída de ar ou o painel pode descolorir ou deformar.

Não exponha o interior da IDU à umidade, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio.

Ao limpar o difusor com água, não esfregue com muita força.

Se o condicionador de ar for usado sem um filtro de ar, o acúmulo de poeira no aparelho causará mau funcionamento devido à não remoção de poeira do ar interno.

2.3 Manutenção

Durante a manutenção extensa, a preservação e limpeza do condicionador de ar devem ser feitas por profissionais a cada 2 a 3 anos.

Limpe o filtro regularmente.

Ao operar em um ambiente empoeirado, o fluxo de ar e a capacidade do filtro diminuirão. O filtro pode ser obstruído e o desempenho do condicionador de ar e o ar interno serão comprometidos.

Pré-aqueça a unidade.

Em climas mais quentes, ligue a ODU principal para pré-aquecer por pelo menos 4 horas antes do uso. O tempo de pré-aquecimento depende da temperatura do clima. Isso pode proporcionar mais estabilidade ao condicionador de ar e ajudar a manter a melhor condição de lubrificação do óleo do compressor do condicionador de ar, prolongando a vida útil do compressor.

Complete as seguintes etapas antes de desligar o condicionador de ar por um longo período:

1. Se o condicionador de ar não esteve em uso por muito tempo devido às condições climáticas, mantenha a unidade em funcionamento de 4 a 5 horas no modo de ventilação até que a unidade seque completamente. Caso contrário, pode ser gerado mofo no interior, trazendo efeitos negativos à saúde.
2. Quando não for usado por longos períodos, desligue ou desconecte o plugue de energia para reduzir o consumo de energia do modo Em espera, limpe o controle remoto com um pano limpo e seco e remova a pilha.
3. Ligue o interruptor de alimentação 12 horas antes de usar o condicionador de ar novamente. Além disso, em épocas de uso frequente do condicionador de ar, mantenha a alimentação ligada. Caso contrário, podem ocorrer falhas.

Cuidado

Antes de deixar o condicionador de ar ocioso por longos períodos, os componentes internos das ODUs devem ser verificados e limpos regularmente. Para saber mais detalhes, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente do condicionador de ar local ou com o departamento de serviço técnico especializado.


Examine a entrada e a saída de ar de retorno das unidades interna e externa após longos períodos de uso, verificando se estão bloqueadas. Se alguma entrada ou saída estiver bloqueada, limpe-a imediatamente.

3. Manutenção de Peças Convencionais


3.1 Manutenção do trocador de calor e bandeja de dreno

Primeiro, a bandeja de dreno deve ser removida durante a manutenção do conjunto da unidade interna. Desmonte a bandeja de dreno de acordo com o seguinte esquema para evitar vazamento de água na unidade (verifique se não há água residual na bandeja de dreno antes de desmontá-la).

- 1 Abra a tampa da caixa de controle elétrico.
Remova os dois parafusos nas posições mostradas na figura e puxe a extremidade inferior da tampa da caixa de controle elétrico de maneira horizontal. Remova a tampa da caixa de controle elétrico ao puxar para baixo.

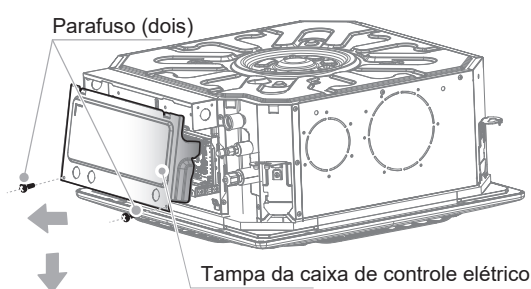


- 2 Remova a placa de controle principal.
Desconecte os terminais na placa de controle principal e remova os parafusos nas posições mostradas na figura.

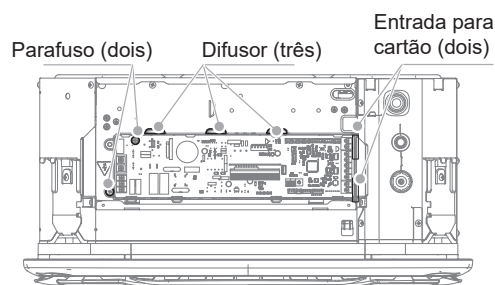


3.2 Manutenção do ventilador

- 1 Mova os quatro encaixes pra remover o gabinete do painel.
Aperte os dois conjuntos de braçadeiras da grelha ao mesmo tempo, levante-os e remova a grade de entrada de ar.

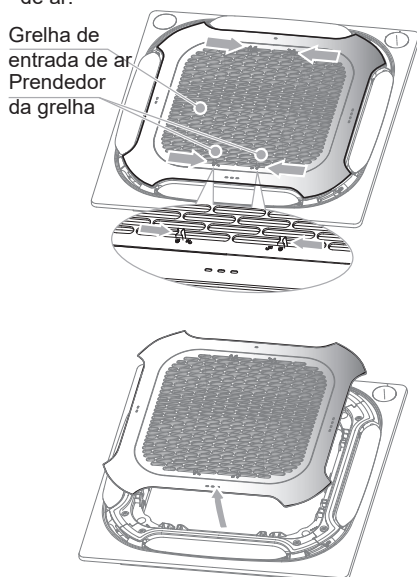


- 2 Remova os quatro parafusos de fixação e remova o painel.
Remova os parafusos na posição mostrada na figura, desconecte o terminal de linha de comunicação do painel e solte o gancho do painel para removê-lo.

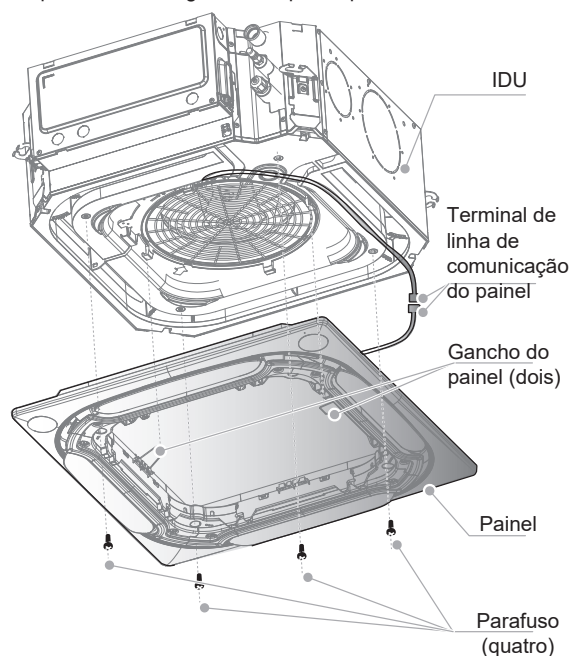


Manutenção de Peças Convencionais


- 3** Abra a tampa da caixa de controle elétrico e solte o fixador de cabos.

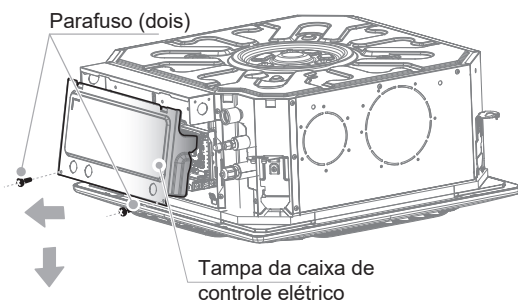


- 5** Remova a placa de vedação superior. Remova os parafusos na posição indicada na figura, solte o encaixe e remova o conjunto da bandeja de dreno.

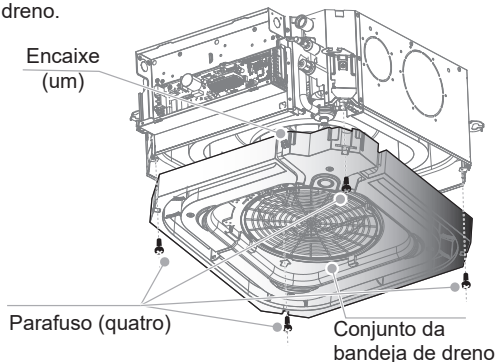

- 4** Remova o conjunto da placa de vedação. Remova os parafusos na posição mostrada na figura, remova o conjunto da placa de vedação e solte a esponja de ligação de fios que fica na saída.

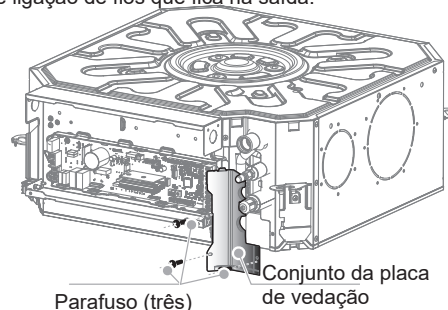


- 6** Remova as porcas no centro do ventilador e o grampo do ventilador para substituí-lo. Remova as porcas com arruelas planas e o grampo do ventilador, na posição mostrada na figura, para remover o ventilador centrífugo.

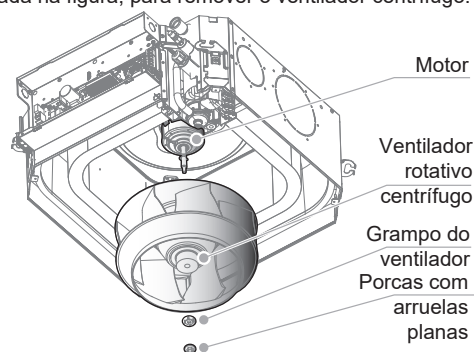


3.3 Manutenção do Motor Principal

- 1** Siga as etapas acima para remover o ventilador.

- 2** Desconecte os terminais do motor na placa de controle principal. Desconecte os terminais de fios do motor na placa de controle principal, na posição mostrada na figura.

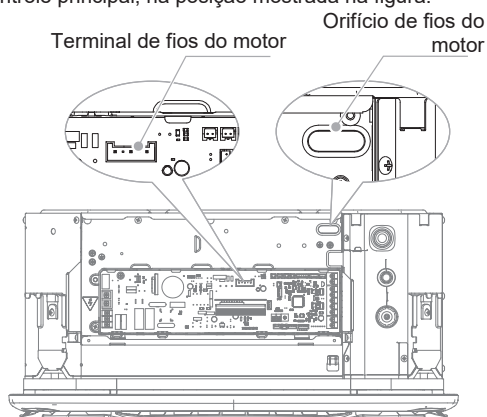

- 3** Depois de remover os três parafusos que fixam o motor, puxe os terminais de acordo com o caminho de fios do motor. Remova os três parafusos do motor nas posições mostradas na figura, retire os terminais de acordo com o mesmo caminho anterior e remova o motor.

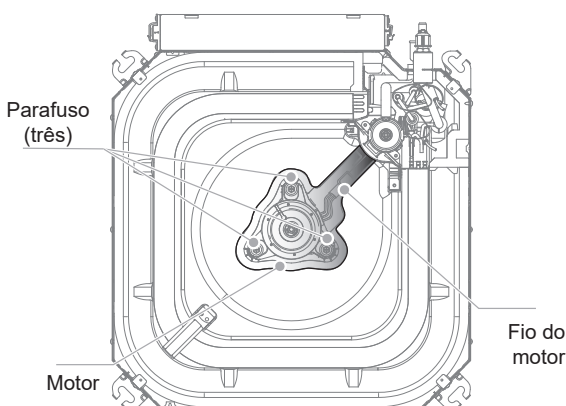

- 4** Substitua e instale os motores na ordem inversa.


3.4 Manutenção do evaporador

1 Desconecte os terminais correspondentes na placa de controle principal.


2 Siga as etapas acima para remover o painel e a bandeja de dreno.

3 Remova o conjunto da placa de vedação.

4 Depois de remover um parafuso de fixação, remova a placa de fixação do evaporador.
Remova os parafusos do gancho do evaporador para removê-lo.

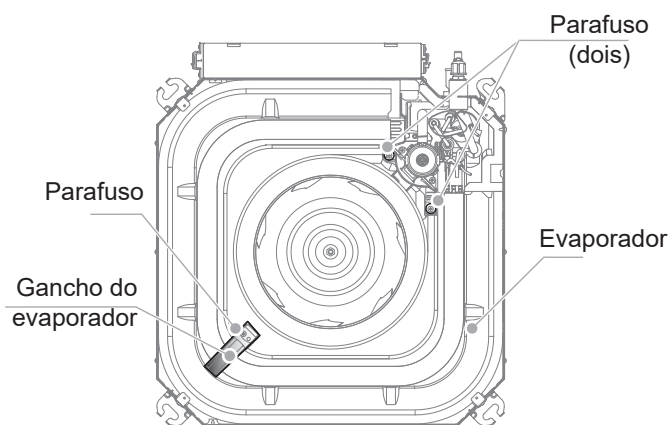

Remova os parafusos que fixam o evaporador e o suporte da bomba para remover o evaporador.

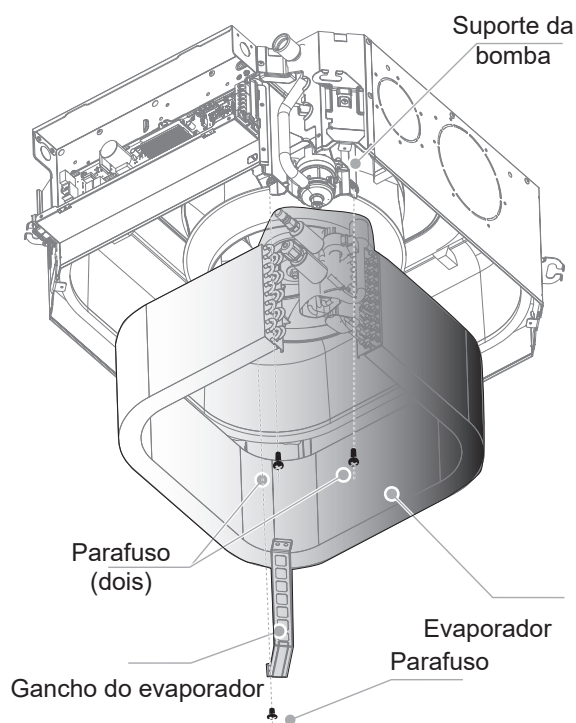


5 Remova todo o evaporador, solucione o problema e repare-o.

3.5 Manutenção da Bomba de Água

- 1 Desconecte o terminal da bomba de água na placa de controle principal.
- 2 Siga as etapas acima para remover o painel e a bandeja de dreno.
- 3 Desconecte o tubo de drenagem.

- 4 Depois de remover os dois parafusos de fixação, a bomba pode ser retirada para receber manutenção ou ser substituída.
Solte a abraçadeira para desconectar o tubo de drenagem.

Remova os parafusos que fixam a bomba de água e o suporte para remover a bomba de água.

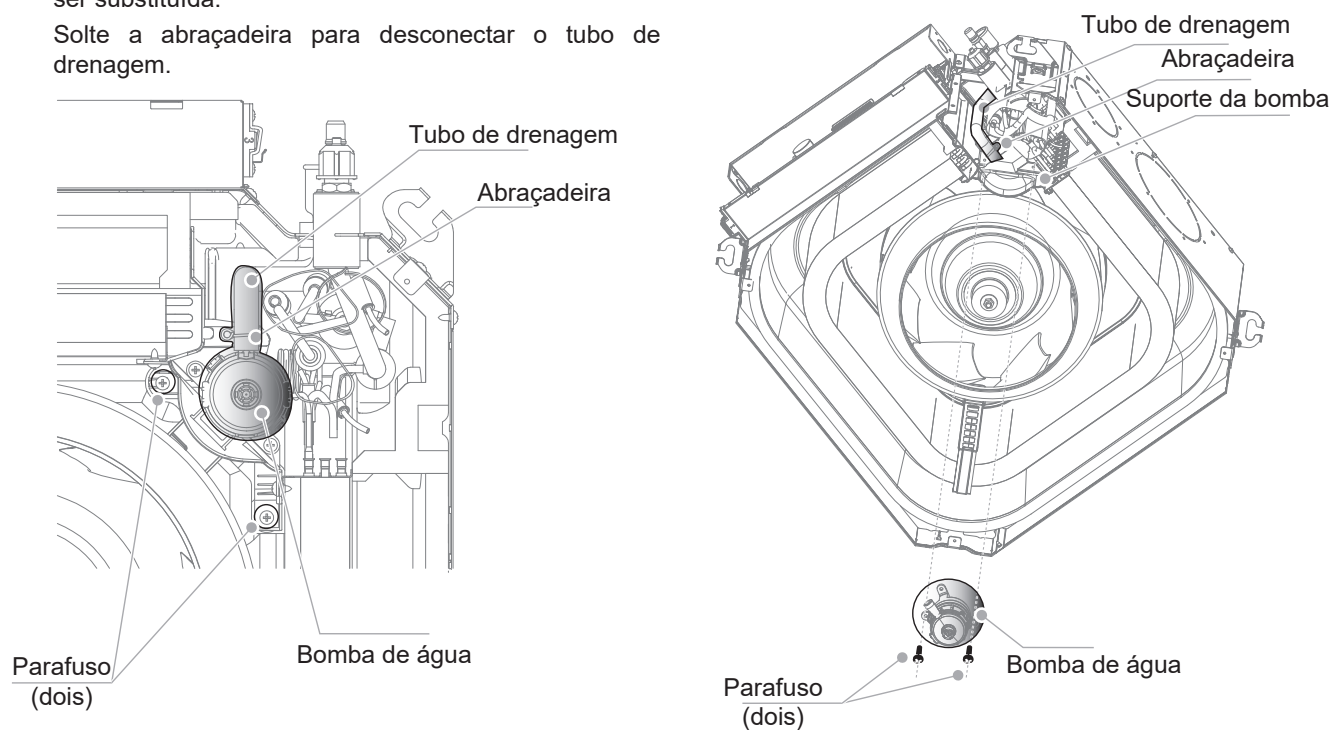

Trane — por Trane Technologies (NYSE:TT), um inovador climático global — cria ambientes internos confortáveis e eficientes em termos de energia para aplicações comerciais e residenciais. Para obter mais informações, consulte trane.com ou tranetechnologies.com.

Como a Trane adotou uma política de aperfeiçoamento contínuo do equipamento e dos dados a ele relativos, reserva-se o direito de efetuar alterações no design e nas especificações do equipamento sem aviso. Estamos comprometidos com práticas de impressão ambientalmente conscientes.